

Строительные нормы и правила СНиП 2.03.01-84*

"Бетонные и железобетонные конструкции"

**(утв. постановлением Госстроя СССР от 20 августа 1984 г. N 136)
(с изменениями от 8 июля, 25 августа 1988 г., 12 ноября 1991 г.)**

Взамен СНиП II-21-75 и СН 511-78

Срок введения в действие 1 января 1986 г.

Постановлением Госстроя РФ от 30 июня 2003 г. N 127 настоящие СНиП признаны не действующими на территории РФ с 1 марта 2004 г.

1. Общие указания

Основные положения

Основные расчетные требования

Дополнительные требования к проектированию предварительно

напряженных конструкций

Общие положения расчета плоскостных и массивных конструкций

с учетом нелинейных свойств железобетона

2. Материалы для бетонных и железобетонных конструкций

Бетон

Нормативные и расчетные характеристики бетона

Арматура

Нормативные и расчетные характеристики арматуры

3. Расчет элементов бетонных и железобетонных конструкций по

пределным состояниям первой группы

Расчет бетонных элементов по прочности

Внеклещенно сжатые элементы

Изгибающие элементы

Расчет железобетонных элементов по прочности

Расчет по прочности сечений, нормальных к продольной оси

элемента

Изгибающие элементы прямоугольного, таврового,

двутикового и кольцевого сечений

Внеклещенно сжатые элементы прямоугольного и кольцевого

сечений

Центрально растянутые элементы

Внеклещенно растянутые элементы прямоугольного сечения

Общий случай расчета (при любых сечениях, внешних усилиях

и любом армировании)

Расчет по прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента

<u>Расчет по прочности пространственных сечений</u>
<u>(элементов,</u>
<u>работающих на кручение с изгибом)</u>
<u>Элементы прямоугольного сечения</u>
<u>Расчет железобетонных элементов на местное действие</u>
<u>нагрузок</u>
<u> Расчет на местное сжатие</u>
<u> Расчет на продавливание</u>
<u> Расчет на отрыв</u>
<u> Расчет закладных деталей</u>
<u> Расчет железобетонных элементов на выносливость</u>
<u>4. Расчет элементов железобетонных конструкций по</u>
<u>предельным</u>
<u> состояниям второй группы</u>
<u> Расчет железобетонных элементов по образованию трещин</u>
<u> Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной</u>
<u> оси</u>
<u> элемента</u>
<u> Расчет по образованию трещин, наклонных к продольной</u>
<u> оси</u>
<u> элемента</u>
<u> Расчет железобетонных элементов по раскрытию трещин</u>
<u> Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной</u>
<u> оси</u>
<u> элемента</u>
<u> Расчет по раскрытию трещин, наклонных к продольной</u>
<u> оси</u>
<u> элемента</u>
<u> Расчет железобетонных элементов по закрытию трещин</u>
<u> Расчет по закрытию трещин, нормальных к продольной</u>
<u> оси</u>
<u> элемента</u>
<u> Расчет по закрытию трещин, наклонных к продольной</u>
<u> оси</u>
<u> элемента</u>
<u> Расчет элементов железобетонных конструкций по деформациям</u>
<u> Определение кривизны железобетонных элементов на</u>
<u> участках</u>
<u> без трещин в растянутой зоне</u>
<u> Определение кривизны железобетонных элементов на</u>
<u> участках</u>
<u> с трещинами в растянутой зоне</u>
<u> Определение прогибов</u>
<u>5. Конструктивные требования</u>
<u> Минимальные размеры сечения элементов</u>
<u> Заштитный слой бетона</u>
<u> Минимальные расстояния между стержнями арматуры</u>
<u> Анкеровка ненапрягаемой арматуры</u>
<u> Продольное армирование элементов</u>
<u> Поперечное армирование элементов</u>
<u> Сварные соединения арматуры и закладных деталей</u>
<u> Стыки ненапрягаемой арматуры внахлестку (без сварки)</u>

Стыки элементов сборных конструкций
Отдельные конструктивные требования
Дополнительные указания по конструированию
предварительно
напряженных железобетонных элементов
6*. Указания по расчету и конструированию
железобетонных
конструкций при реконструкции зданий и сооружений
Общие положения
Проверочные расчеты
Расчет и конструирование усиливаемых конструкций
Приложение 1*. Обязательное. Основные виды арматурной
стали и
область ее применения в железобетонных
конструкциях
(в зависимости от характера действующих
нагрузок и
расчетной температуры)
Приложение 2. Обязательное. Область применения углеродистой
стали
для закладных деталей железобетонных и
бетонных
конструкций
Приложения 3 и 4 исключены.
Приложение 5. Справочное. Основные буквенные обозначения

Настоящие нормы распространяются на проектирование бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения, работающих при систематическом воздействии температур не выше 50°C и не ниже минус 70°C.

Нормы устанавливают требования к проектированию бетонных и железобетонных конструкций, изготавляемых из тяжелого, мелкозернистого, легкого, ячеистого и поризованного бетонов, а также из напрягающего бетона.

Положения данных норм соответствуют ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87).

Требования настоящих норм не распространяются на бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений, мостов, транспортных тоннелей, труб под насыпями, покрытий автомобильных дорог и аэродромов, армоцементные конструкции, а также конструкции, изготавливаемые из бетонов средней плотностью менее 500 и свыше 2500 кг/м³, бетонополимеров и полимербетонов, бетонов на известковых, шлаковых и смешанных вяжущих (кроме применения их в ячеистом бетоне), на гипсовом и специальных вяжущих, бетонов на специальных и органических заполнителях, бетона крупнопористой структуры.

При проектировании бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в особых условиях эксплуатации (при сейсмических воздействиях, в среде с агрессивной степенью воздействия на бетонные и железобетонные конструкции, в условиях повышенной влажности и т.п.), должны соблюдаться дополнительные требования, предъявляемые к таким конструкциям соответствующими нормативными документами.

По показателям прочности бетона приняты классы бетона в соответствии с СТ СЭВ 1406-78.

Основные буквенные обозначения, принятые в настоящих нормах согласно

СТ СЭВ 1565-79, приведены в справочном [приложении 5](#).

1. Общие указания

Основные положения

1.1. Бетонные и железобетонные конструкции, согласно СТ СЭВ 1406-78, должны быть обеспечены с требуемой надежностью от возникновения всех видов предельных состояний расчетом, выбором материалов, назначением размеров и конструированием.

1.2. Выбор конструктивных решений должен производиться исходя из технико-экономической целесообразности их применения в конкретных условиях строительства с учетом максимального снижения материоемкости, энергоемкости, трудоемкости и стоимости строительства, достигаемого путем:

применения эффективных строительных материалов и конструкций;
снижения веса конструкций;
наиболее полного использования физико-механических свойств материалов;
использования местных строительных материалов;
соблюдения требований по экономному расходованию основных строительных материалов.

1.3. При проектировании зданий и сооружений должны приниматься конструктивные схемы, обеспечивающие необходимую прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом, а также отдельных конструкций на всех стадиях возведения и эксплуатации.

1.4. Элементы сборных конструкций должны отвечать условиям механизированного изготовления на специализированных предприятиях.

При выборе элементов сборных конструкций должны предусматриваться преимущественно предварительно напряженные конструкции из высокопрочных бетонов и арматуры, а также конструкции из легкого и ячеистого бетонов там, где их применение не ограничивается требованиями других нормативных документов.

Целесообразно укрупнять элементы сборных конструкций, насколько это позволяет грузоподъемность монтажных механизмов, условия изготовления и транспортирования.

1.5. Для монолитных конструкций следует предусматривать унифицированные размеры, позволяющие применять инвентарную опалубку, а также укрупненные пространственные арматурные каркасы.

1.6. В сборных конструкциях особое внимание должно быть обращено на прочность и долговечность соединений.

Конструкции узлов и соединений элементов должны обеспечивать с помощью различных конструктивных и технологических мероприятий надежную передачу усилий, прочность самих элементов в зонестыка, а также связь дополнительно уложенного бетона встыке с бетоном конструкции.

1.7. Бетонные элементы применяются:

а) преимущественно в конструкциях, работающих на сжатие при малых эксцентрикитетах продольной силы, не превышающих значений, указанных в [п.3.3](#);

б) в отдельных случаях в конструкциях, работающих на сжатие с большими эксцентрикитетами, а также в изгибаемых конструкциях, когда их разрушение не представляет непосредственной опасности для жизни людей и сохранности оборудования (элементы, лежащие на сплошном основании, и др.).

Примечание. Конструкции рассматриваются как бетонные, если их прочность в стадии эксплуатации обеспечивается одним бетоном.

1.8. Расчетная зимняя температура наружного воздуха принимается как средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки в зависимости от района строительства согласно СНиП 2.01.01-82. Расчетные технологические температуры устанавливаются заданием на проектирование.

Влажность воздуха окружающей среды определяется как средняя относительная влажность наружного воздуха наиболее жаркого месяца в зависимости от района строительства согласно СНиП 2.01.01-82 или как относительная влажность внутреннего воздуха помещений отапливаемых зданий.

1.9. В настоящих нормах приняты буквенные обозначения основных величин, подлежащих применению при проектировании строительных конструкций, а также индексы к буквенным обозначениям, установленные СТ СЭВ 1565-79.

Основные расчетные требования

1.10. Бетонные и железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям расчета по несущей способности (предельные состояния первой группы) и по пригодности к нормальному эксплуатации (предельные состояния второй группы).

а) Расчет по предельным состояниям первой группы должен обеспечивать конструкции от:

хрупкого, вязкого или иного характера разрушения (расчет по прочности с учетом в необходимых случаях прогиба конструкции перед разрушением);

потери устойчивости формы конструкции (расчет на устойчивость тонкостенных конструкций и т.д.) или ее положения (расчет на опрокидывание и скольжение подпорных стен; расчет на всплытие заглубленных или подземных резервуаров, насосных станций и т.п.);

усталостного разрушения (расчет на выносливость конструкций, находящихся под воздействием многократно повторяющейся нагрузки - движной или пульсирующей: подкрановых балок, шпал, рамных фундаментов и перекрытий под некоторые неуравновешенные машины и т.п.);

разрушения под совместным воздействием силовых факторов и неблагоприятных влияний внешней среды (периодического или постоянного воздействия агрессивной среды, действия попеременного замораживания и оттаивания, воздействия пожара и т.п.).

б) Расчет по предельным состояниям второй группы должен обеспечивать конструкции от:

образования трещин, а также их чрезмерного или продолжительного раскрытия (если по условиям эксплуатации образование или продолжительное раскрытие трещин недопустимо);

чрезмерных перемещений (прогибов, углов перекоса и поворота, колебаний).

1.11. Расчет по предельным состояниям конструкции в целом, а также отдельных ее элементов должен, как правило, производиться для всех стадий - изготовления, транспортирования, возведения и эксплуатации, при этом расчетные схемы должны отвечать принятым конструктивным решениям.

Расчет по раскрытию трещин и по деформациям допускается не производить, если на основании опытной проверки или практики применения железобетонных конструкций установлено, что раскрытие в них трещин не превышает допустимых

значений и жесткость конструкций в стадии эксплуатации достаточна.

1.12*. Значения нагрузок и воздействий, коэффициентов надежности по нагрузке, коэффициентов сочетаний, а также подразделение нагрузок на постоянные и временные должны приниматься в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85.

Значения нагрузок необходимо умножать на коэффициенты надежности по назначению, принимаемые согласно "Правилам учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций", утвержденным Госстроем СССР.

Нагрузки, учитываемые при расчете по предельным состояниям второй группы (эксплуатационные), следует принимать согласно указаниям [пп.1.16](#) и [1.20](#). При этом к длительным нагрузкам относится также часть полного значения кратковременных нагрузок, оговоренных в СНиП 2.01.07-85, а вводимую в расчет кратковременную нагрузку следует принимать уменьшенной на величину, учтенную в длительной нагрузке. Коэффициенты сочетаний и коэффициенты снижения нагрузок относятся к полному значению кратковременных нагрузок.

Для не защищенных от солнечной радиации конструкций, предназначенных для работы в климатическом подрайоне IVА согласно СНиП 2.01.01-82, при расчете должны учитываться температурные климатические воздействия.

Для бетонных и железобетонных конструкций должна быть также обеспечена их огнестойкость в соответствии с требованиями СНиП 2.01.02-85.

Согласно [постановлению Министра РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7](#) с момента введения в действие с 1 января 1998 г. СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы" утратили силу

1.13. При расчете элементов сборных конструкций на воздействие усилий, возникающих при их подъеме, транспортировании и монтаже, нагрузку от веса элемента следует вводить с коэффициентом динамичности, равным:

при транспортировании 1,60
" подъеме и монтаже 1,40

Для указанных коэффициентов динамичности допускается принимать более низкие значения, обоснованные в установленном порядке, но не ниже 1,25.

1.14. Сборно-монолитные конструкции, а также монолитные конструкции с несущей арматурой должны рассчитываться по прочности, образованию и раскрытию трещин и по деформациям для следующих двух стадий работы конструкций:

а) до приобретения бетоном, уложенным на месте использования конструкции, заданной прочности - на воздействие веса этого бетона и других нагрузок, действующих на данном этапе возведения конструкции;

б) после приобретения бетоном, уложенным на месте использования конструкции, заданной прочности - на нагрузки, действующие на данном этапе возведения и при эксплуатации конструкции.

1.15. Усилия в статически неопределеных железобетонных конструкциях от нагрузок и вынужденных перемещений (вследствие изменения температуры, влажности бетона, смещения опор и т.п.), а также усилия в статически определенных конструкциях при расчете их по деформированной схеме следует,

как правило, определять с учетом неупругих деформаций бетона и арматуры и наличия трещин.

Для конструкций, методика расчета которых с учетом неупругих свойств железобетона не разработана, а также для промежуточных стадий расчета с учетом неупругих свойств железобетона усилия в статически неопределеных конструкциях допускается определять в предположении их линейной упругости.

1.16. К трещиностойкости конструкций (или их частей) предъявляются требования соответствующих категорий в зависимости от условий, в которых они работают, и от вида применяемой арматуры:

- а) **1-я категория** - не допускается образование трещин;
- б) **2-я категория** - допускается ограниченное по ширине непродолжительное раскрытие трещин a_{crc1} при условии обеспечения их последующего надежного закрытия (зажатия);
- в) **3-я категория** - допускается ограниченное по ширине непродолжительное a_{crc1} и продолжительное a_{crc2} раскрытие трещин.

Под непродолжительным раскрытием трещин понимается их раскрытие при совместном действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок, а под продолжительным - только постоянных и длительных нагрузок.

Категории требований к трещиностойкости железобетонных конструкций, а также значения предельно допустимой ширины раскрытия трещин в условиях неагрессивной среды приведены: для ограничения проницаемости конструкций - в [табл.1](#), для обеспечения сохранности арматуры - в [табл.2*](#).

Эксплуатационные нагрузки,ываемые при расчете железобетонных конструкций по образованию трещин, их раскрытию или закрытию, должны приниматься согласно [табл.3](#).

Если в конструкциях или их частях, к трещиностойкости которых предъявляются требования 2-й и 3-й категорий, трещины не образуются при соответствующих нагрузках, указанных в табл.3, их расчет по непродолжительному раскрытию и по закрытию трещин (для 2-й категории) или по непродолжительному и продолжительному раскрытию трещин (для 3-й категории) не производится.

Указанные категории требований к трещиностойкости железобетонных конструкций относятся к трещинам, нормальным и наклонным к продольной оси элемента.

Во избежание раскрытия продольных трещин следует принимать конструктивные меры (устанавливать соответствующую поперечную арматуру), а для предварительно напряженных элементов, кроме того, ограничивать значения скимающих напряжений в бетоне в стадии предварительного обжатия (см. [п.1.29](#)).

Таблица 1

трешиностойкости	Категория требований к
предельно	железобетонных конструкций и
Условия работы	допустимая ширина a_{crc1} и
a_{crc2}	раскрытия трещин, мм,
конструкций	
обеспечивающие	

конструкций	ограничение проницаемости
1. Элементы, воспринимаю-	
щие давление жидкостей	
и газов при сечении:	
полностью растянутом	1-я категория*
частично сжатом	3-я категория;
	$acrc1 = 0,3;$
	$acrc2 = 0,2$
2. Элементы, воспринимаю-	3-я категория;
щие давление сыпучих тел	$acrc1 = 0,3;$
	$acrc2 = 0,2$

* Конструкции должны преимущественно выполняться предварительно напряженными. При специальном обосновании допускается выполнять эти конструкции без предварительного напряжения, в этом случае к их трещиностойкости предъявляются требования 3-й категории.

1.17. На концевых участках предварительно напряженных элементов с арматурой без анкеров в пределах длины зоны передачи напряжений (см. [п.2.29](#)) не допускается образование трещин при действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок, вводимых в расчет с коэффициентом $\gamma_f = 1,0$.

При этом предварительные напряжения в арматуре по длине зоны передачи напряжений принимаются линейно возрастающими от нуля до максимальных расчетных величин.

Указанное требование допускается не учитывать для части сечения, расположенной по его высоте от уровня центра тяжести приведенного сечения до растянутой от действия усилия предварительного обжатия грани, если в этой части отсутствует напрягаемая арматура без анкеров.

1.18. В случае, если в сжатой при эксплуатационных нагрузках зоне предварительно напряженных элементов, согласно расчету, в стадиях изготовления, транспортирования и возведения образуются трещины, нормальные к продольной оси, следует учитывать снижение трещиностойкости растянутой при эксплуатации зоны элементов, а также увеличение их кривизны. Для элементов, рассчитываемых на действие многократно повторяющейся нагрузки, образование таких трещин не допускается.

1.19. Для железобетонных слабоармированных элементов, характеризуемых тем, что их несущая способность исчерпывается одновременно с образованием трещин в бетоне растянутой зоны (см. п.4.9), площадь сечения продольной растянутой арматуры должна быть увеличена по сравнению с требуемой из расчета по прочности не менее чем на 15%.

Таблица 2*

Условия эксплуатации трещиностойкости предельно мм, сохранность	Категория требований к железобетонных конструкций и допустимая ширина acrc1 и acrc2, раскрытия трещин, обеспечивающие арматуры
проводочной	стержневой стержневой
Бр-II и	классов классов классов
диаметре	A-I, A-II, A-V и A-VI; B-II, A-III, A-IIIb проволочной K-7
диаметре	и A-IV; классов при
проводоки 3	проводочной B-II, Бр-II, классов K-7 и K-19 мм и
менее,	B-I и Бр-I при диаметре
стержневой	проволоки 3, 5 класса
Ат-VII	мм и более
1. В закрытом помещении 3-я категория; 3-я категория; 3-я категория;	acrc1 = 0,4; acrc1 = 0,3; acrc1 =
0,2;	acrc2 = 0,3 acrc2 = 0,2 acrc2 =
0,1	

2. На открытом воздухе, а 3-я категория; 3-я категория; 2-я категория;			
также в грунте выше или acrc1 = 0,4; acrc1 = 0,2; acrc1 = 0,2			
ниже уровня грунтовых acrc2 = 0,3 acrc2 = 0,1			
вод			
3. В грунте при перемен- 3-я категория; 2-я категория; 2-я категория;			
ном уровне грунтовых вод acrc1 = 0,3; acrc1 = 0,2 acrc1 = 0,1			
acrc2 = 0,2			

Примечания: 1. Обозначения классов арматуры - в соответствии с [п.2.24а](#).

2. В канатах подразумевается проволока наружного слоя.

3. Для конструкций со стержневой арматурой класса А-В, эксплуатируемых в закрытом помещении или на открытом воздухе, при наличии опыта проектирования и эксплуатации таких конструкций значения a_{crc1} и a_{crc2} допускается увеличивать на 0,1 мм по отношению к приведенным в настоящей таблице.

Постановлением Госстроя СССР от 8 июля 1988 г. N 132 в пункт 1.20 настоящих СНиП внесены изменения, вступившие в силу с 1 января 1989 г.

1.20*. Прогибы и перемещения элементов конструкций не должны превышать предельных, установленных [СНиП 2.01.07-85](#).

1.21. При расчете по прочности бетонных и железобетонных элементов на действие сжимающей продольной силы должен приниматься во внимание случайный эксцентрикситет ea , обусловленный не учтенными в расчете факторами. Эксцентрикситет ea в любом случае принимается не менее 1/600 длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленными от смещения, и 1/30 высоты сечения. Кроме того, для конструкций, образуемых из сборных элементов, следует учитывать возможное взаимное смещение элементов, зависящее от вида конструкций, способа монтажа и т.п.

Для элементов статически неопределеных конструкций значение эксцентриксаита продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения $e0$ принимается равным эксцентриксаиту, полученному из статического расчета конструкции, но не менее ea . В элементах статически определенных конструкций эксцентрикситет $e0$ находится как сумма эксцентриксаитов - определяемого из статического расчета конструкции и случайного.

1.22. Расстояния между температурно-усадочными швами, как правило, должны устанавливаться расчетом.

Дополнительные требования к проектированию предварительно напряженных конструкций

1.23. Предварительные напряжения σ_{asp} , а также σ'_{sp} соответственно в напрягаемой арматуре S и S' следует назначать с учетом допустимых отклонений p значения предварительного напряжения таким образом, чтобы для стержневой и проволочной арматуры выполнялись условия:

$$(1) \quad \sigma_{asp} + p \leq R_s,ser; \quad \sigma_{asp} - p \geq 0,3R_s,ser.$$

Значение p при механическом способе натяжения арматуры принимается равным 0,05 σ_{asp} , а при электротермическом и электротермомеханическом способах определяется по формуле

$$(2) \quad p = 30 + \frac{360}{l},$$

где p – в МПа;
 l – длина натягиваемого стержня
(расстояние между
наружными гранями упоров), м.

При автоматизированном натяжении арматуры значение числителя 360 в [формуле \(2\)](#) заменяется на 90.

1.24. Значения напряжений σ_{ascon1} и σ'_{con1} соответственно в напрягаемой арматуре S и S' , контролируемые по окончании натяжения на упоры, принимаются равными σ_{asp} и σ'_{sp} (см. [п.1.23](#)) за вычетом потерь от деформации анкеров и трения арматуры (см. [п.1.25](#)).

Значения напряжений в напрягаемой арматуре S и S' , контролируемые в месте приложения натяжного усилия при натяжении арматуры на затвердевший бетон, принимаются равными соответственно σ_{ascon2} и σ'_{con2} , определяемым из условия обеспечения в расчетном сечении напряжений σ_{sp} и σ'_{sp} по формулам:

См. графический объект "Формулы (3) и (4)"

R_{e_0p} – определяются по [формулам \(8\)](#) и [\(9\)](#) при значениях
 σ_{asp} и σ'_{sp} с учетом первых потерь
предварительного
напряжения;
 Y_{sp} , Y_{sp} – обозначения те же, что в [п.1.28](#);
 $\alpha = E/E_s$.

Таблица 3

Катего-	Нагрузки и коэффициенты надежности по нагрузке			
гамма f ,				
прия	принимаемые при расчете			
требо-				
ваний	по образованию трещин	по раскрытию трещин	по	
закры-				
к тре-				
тию тре-				
щино-		непродолжи-	продолжи-	
шин				
стой-		тельному	тельному	
кости				
желе-				
зобе-				
тонных				
конст-				
рукций				
—	—	—	—	—
1	Постоянные, длительные и крат-	-	-	
	ковременные при гамма $f > 1,0$ *			
—	—	—	—	—
2	Постоянные, длительные и крат-	Постоянные,	-	
Постоян-				
	ковременные при гамма $f > 1,0$ *	длительные		
ные и				
	(расчет производится для выяс-	и кратко-		
длитель-				
	нения необходимости проверки по	временные		
ные при				
	непродолжительному раскрытию при			
гамма $f =$				
	трещин и по их закрытию)	гамма $f =$	=	
1,0		= 1,0		
—	—	—	—	—
3	Постоянные, длительные и крат-	To же	Постоян-	

кратковременные при гаммаf = 1,0	ные и
(расчет производится для выяс-	длитель-
нения необходимости проверки по	ные при
раскрытию трещин)	гаммаf =
	= 1,0

* Коэффициент гаммаf принимается как при расчете по прочности.

Примечания: 1. Длительные и кратковременные нагрузки принимаются с учетом указаний [п.1.12*](#).

2. Особые нагрузки учитываются в расчете по образованию трещин в тех случаях, когда наличие трещин приводит к катастрофическому положению (взрыву, пожару и т.п.).

Напряжения в арматуре самонапряженных конструкций рассчитываются из условия равновесия с напряжениями (самонапряжением) в бетоне.

Самонапряжение бетона в конструкции определяется исходя из марки бетона по самонапряжению Sp с учетом коэффициента армирования, расположения арматуры в бетоне (одно-, двух- и трехосное армирование), а также в необходимых случаях - потерь от усадки и ползучести бетона при загружении конструкции.

Примечание. В конструкциях из легкого бетона классов В7,5-В12,5 значения $\sigma_{\text{сигмасон1}}$ и $\sigma_{\text{сигмасон2}}$ не должны превышать соответственно 400 и 550 МПа.

1.25. При расчете предварительно напряженных элементов следует учитывать потери предварительного напряжения арматуры.

При натяжении арматуры на упоры следует учитывать:

а) первые потери - от деформации анкеров, трения арматуры об огибающие приспособления, от релаксации напряжений в арматуре, температурного перепада, деформации форм (при натяжении арматуры на формы), от быстронатекающей ползучести бетона;

б) вторые потери - от усадки и ползучести бетона.

При натяжении арматуры на бетон следует учитывать:

в) первые потери - от деформации анкеров, трения арматуры о стенки каналов или поверхность бетона конструкции;

г) вторые потери - от релаксации напряжений в арматуре, усадки и ползучести бетона, смятия бетона под витками арматуры, деформации стыков между блоками (для конструкций, состоящих из блоков).

Потери предварительного напряжения арматуры следует определять по [табл.5](#), при этом суммарную величину потерь при проектировании конструкций необходимо принимать не менее 100 МПа.

При расчете самонапряженных элементов учитываются только потери предварительного напряжения от усадки и ползучести бетона в зависимости от марки бетона по самонапряжению и влажности среды. Для самонапряженных

конструкций, эксплуатируемых в условиях избытка влаги, потери от усадки не учитываются.

1.26. При определении потерь предварительного напряжения от усадки и ползучести бетона по поз. 8 и 9 табл.5 необходимо учитывать следующие указания:

а) при заранее известном сроке загружения конструкции потери следует умножать на коэффициент ϕ_{il} , определяемый по формуле

$$(5) \quad \phi_{il} = \frac{4t}{100+3t},$$

где t - время, сут, отсчитываемое при определении потерь от ползучести со дня обжатия бетона, от усадки - со дня окончания бетонирования;

Таблица 5

Факторы, вызывающие потери предварительного напряжения, МПа,	Значения потерь предварительного напряжения при натяжении арматуры
потери предварительного напряжения арматуры	на упоры
	на бетон

A. Первые потери

1. Релаксация напряжений арматуры: при механическом способе натяжения арматуры:	σ_{sp}	$(0,22 - 0,1) x$	-
a) проволочной	R_s, ser		
	$x \sigma_{sp}$		

б) стержневой	$0,1\sigma_{\text{ст}}$ - 20	-
при электротермичес-		
ком и электротермо-		
механическом способе		
бах натяжения арматуры:		
в) проволочной	$0,05\sigma_{\text{ст}}$	-
г) стержневой	$0,03\sigma_{\text{ст}}$	-
	Здесь $\sigma_{\text{ст}}$ принимается без учета потерь,	
	МПа.	
	Если вычисленные значения потерь окажутся отрицательными, их следует	
	принимать равными нулю	
2. Температурный падение бетона классов		-
разность температур (разность темпера-	В15-В40 - 1,25 Дельтат	
тур натянутой арматуры в зоне нагрева и устройств, воспринимающего усилие натяжения при прогреве бетона)	Для бетона класса В45 выше - 1,0 Дельтат, где Дельтат - разность между температурой нагреваемой арматуры и неподвижных упоров	-

| (вне зоны нагрева), |
| воспринимающих усилие |
| натяжения, °С. При от- |
| сутствии точных данных |
| принимается Дель- |
| $\text{tat} = 65^\circ\text{C}$. |
| При подтягивании напря- |
| гаемой арматуры в про- |
| цессе термообработки на |
| величину, компенсирующую |
| потери от температурного |
| перепада, последние при- |
| нимаются равными нулю |

3. Деформации анкет	Дельта1	Дельта11 +
Дельта12		
ров, расположенных у ----- Es,	-----	
- Es,		
натяжных устройств 1		1
обжатие	где Дельта1 - обжатие	где Дельта11 -
прокладок, рас-	опрессованных шайб, смя- шайб или	
анкерами	тие высаженных головок и положенных между	
элемента, при-	т.п., принимаемое равным и бетоном	
мм;	2 мм; смещение стержней нимаемое равным 1	
деформация ан-	в инвентарных зажимах, Дельта12 -	
типа,	определенное по формуле керов стаканного	
пробками, ан-	Дельта1 = 1,25 + 0,15d; колодок с	

захватов,	d - диаметр стержня, мм; керных гаек и
равной 1 мм;	l - длина натягиваемого принимаемая
натягиваемого	стержня (расстояние l - длина
(элемента), мм	между наружными гра- стержня
	нями упоров формы
	или стенда), мм.
	При электротермическом
	способе натяжения потери
	от деформаций анкеров в
	расчете не учитываются,
	так как они учтены при
	определении значения
	полного удлинения арма-
	туры
4. Трение арматуры:	-
a) о стенки канатов	сигмаср (1 -
или о поверхности бетона конс-	
+дельта Тета)	
трукций	
нату-	где е - основание
логарифмов;	ральных
коэффици-	омега, дельта -
определеняемые по	енты,
	табл.6;

от на-		x - длина участка
устройства до		тяжного
сечения, м;		расчетного
угол по-		Тета - суммарный
арматуры, рад;		ворота оси
принимается		$\sigma_{\text{спр}}$ -
		без учета потерь
		1

б) об огибающие $\sigma_{\text{спр}}(1 - \frac{\theta}{e})$,	
приспособления	е (дельта θ)
	где е - основание натуральных логарифмов;
	дельта - коэффициент,
	принимаемый равным 0,25;
	Тета - суммарный угол
	поворота оси арматуры,
	рад;
	$\sigma_{\text{спр}}$ - принимается
	без учета потерь

5. Деформация сталь-	Дельта ϵ	
ной формы при изго-	эта----- E_s ,	
товлении предвари-	1	

| тельно напряженных | где эта - коэффициент, |
| железобетонных конс- | определяемый по форму- |
| трукций | лам:
	при натяжении арматуры
	домкратом
	$n-1$
	эта = ____;
	$2n$
	при натяжении арматуры
	намоточной машиной
	электротермомеханическим
	способом (50% усилия
	создается грузом)
	$n-1$
	эта = ____;
	$4n$
	n - число групп стерж-
	ней, натягиваемых не-
	одновременно;
	Дельта δ - сближение упо-
	ров по линии действия
	усилия P , определяемое
	из расчета деформации
	формы;
	l - расстояние между на-

| ружными гранями упоров. |
| |
| При отсутствии данных о |
| технологии изготовления |
| и конструкции формы по- |
| теря от ее деформации |
| принимаются равными 30 |
| МПа. |
| При электротермическом |
| способе натяжения потери |
| от деформации формы в |
| расчете не учитываются, |
| так как они учтены при |
| определении полного уд- |
| линения арматуры |

| 6. Быстронатекающая |
| |
| ползучесть для бето- |
| на: |
a) естественного	40 ————— при ————— <=	
твердения	R_bp R_bp	
		<=альфа;
	40альфа+85бета (————— -	

| Rbp
|
| -альфа)
| сигмавр
| при —————>альфа,
| Rbp
|
| где альфа и бета - коэф-
| фициенты, принимаемые:
| альфа = 0,25 + 0,025Rbp,
| но не более 0,8;
| бета = 5,25 - 0,185Rbp,
| но не более 2,5 и не
| менее 1,1;
| сигма bp - определяются
| на уровне центров тяжес-
| ти продольной арматуры S
| и S' с учетом потерь по
| поз.1 - 5 настоящей таб-
| лицы.
| Для легкого бетона при
| передаточной прочности
| 11 МПа и ниже вместо
| множителя 40 принимается
| множитель 60

б)	подвергнутого Потери вычисляются по	-
	тепловой обработке формулам поз. 6а настоя-	
	щей таблицы с умножением	
	полученного результата	
	на коэффициент, равный	
	0,85	

Б. Вторые потери

7.	Релаксация напря-	-	
	жений арматуры:		
a)	проводочной	-	сигмаср
	0,1) x		(0,22----- -
			Rs,ser
			x сигмаср
b)	стержневой	-	10,1сигмаср - 20
	поз.1		(см. пояснения к
			настоящей таблицы)

8.	Усадка бетона Бетон есте- Бетон, под- Независимо от	
условий	ственного вергнутый твердения бетона	
(см. <u>п.1.26</u>):	тврдения тепловой	
	обработке	
	при атмосфе-	

			рном давле-	
			нии	
тяжелого классов:				
а) В35 и ниже	40	35		30
б) В40	50	40		35
в) В45 и выше	60	50		40
мелкозернистого				
групп:				
г) А	Потери определяются по поз. 8а, б настоящей таб- лицы с умножением на ко- эффициент, равный 1,3			40
д) Б	Потери определяются по поз. 8а настоящей табли- цы с умножением на коэф- фициент, равный 1,5			50
е) В	Потери определяются по поз. 8а настоящей табли- цы как для тяжелого бе- тона естественного твер- дения			40

легкого при мелком					
заполнителе:					
ж) плотном 50 45 40					
з) пористом 70 60 50					
————— ————— ————— ————— ————— —————					
————— ————— ————— ————— ————— —————					
9. Ползучесть бетона					
(см. п.1.26):					
а) тяжелого и легко-					
го при плотном мел- 150альфа сигмавр/Rбр при сигмавр/Rбр<=0,75;					
ком заполнителе 300альфа (сигмавр/Rбр-0,375) при					
сигмавр/Rбр>0,75,					
где сигмавр - то же, что в поз.6 , но с					
учетом по-					
терь по поз.1 - 6 настоящей таблицы;					
альфа - коэффициент, принимаемый					
равным для					
бетона:					
естественного твердения - 1,00;					
подвергнутого тепловой обработке при					
атмосфер-					
ном давлении - 0,85					
б) мелковернистого					
групп:					
А Потери вычисляются по формулам поз.9а					
настоящей					
таблицы с умножением полученного результата					
на ко-					
эффициент, равный 1,3					

Б настоящей	Потери вычисляются по формулам поз. 9а таблицы с умножением полученного результата	
на ко-	Эффициент, равный 1,5	
В настоящей	Потери вычисляются по формулам <u>поз. 9а</u> таблицы при альфа = 0,85	
в) легкого при по- Потери вычисляются по формулам поз. 9а настоящей		
ристом мелким запол- таблицы с умножением полученного результата		
на ко-		
нителе	Эффициент, равный 1,2	
10. Смятие бетона	70 - 0,22 dext,	
под витками спираль-	-	где dext -
наружный диа-		
ной или кольцевой		метр конструкции,
см		
арматуры (при диа-		
метре конструкции до		
3 м)		
11. Деформация обжа-	-	n Дельта
тия стыков между		Es,
блоками (для конс-		l
структур, состоящих		где n -
число швов		
из блоков)		конструкции и
ос-		
длине на-		настки по
арматуры;		тягиваемой

		Дельта -
обжатие		стыка,
принимаемое		равным для
стыков,		заполненных
бетоном,		- 0,3 мм; при
стыко-		вании насухо
- 0,5		мм;
		l - длина
натягивае-		мой арматуры,
мм		

Примечания: 1. Потери предварительного напряжения в напрягаемой арматуре S' определяются так же, как в арматуре S .

2. Для самонапряженных конструкций потери от усадки и ползучести бетона определяются по опытным данным.

Таблица 6

Канал или поверхность определения	Коэффициенты для потерь от трения арматуры <u>поз. 4 табл. 5)</u>
(см.	омега дельта при арматуре в виде
стержней пе-	пучков, канатов
риодического	
профиля	

1. Канал:			
с металлической поверхностью	0,0030	0,35	0,40
с бетонной поверхностью, образован-	0	0,55	0,65
ный жестким каналообразователем			
то же, гибким каналообразователем	0,0015	0,55	0,65
2. Бетонная поверхность	0	0,55	0,65

б) для конструкций, предназначенных для эксплуатации при влажности воздуха ниже 40%, потери должны быть увеличены на 25%, за исключением конструкций из тяжелого и мелкозернистого бетонов, предназначенных для эксплуатации в климатическом подрайоне IVА согласно СНиП 2.01.01-82 и не защищенных от солнечной радиации, для которых указанные потери увеличиваются на 50%;

в) допускается использовать более точные методы для определения потерь, обоснованные в установленном порядке, если известны сорт цемента, состав бетона, условия изготовления и эксплуатации конструкции и т.п.

1.27. Значение предварительного напряжения в арматуре вводится в расчет с коэффициентом точности натяжения арматуры гамма_sp, определяемым по формуле

См. графический объект "Формула (6)"

Знак "плюс" принимается при неблагоприятном влиянии предварительного напряжения (т.е. на данной стадии работы конструкции или на рассматриваемом участке элемента предварительное напряжение снижает несущую способность, способствует образованию трещин и т.п.), знак "минус" - при благоприятном.

Значения Дельта гамма_sp при механическом способе натяжения арматуры принимаются равными 0,1, а при электротермическом и электротермомеханическом способах натяжения определяются по формуле

См. графический объект "Формула (7)"

но принимаются не менее 0,1;
здесь р, сигма_sp - см. [п.1.23](#);

n_p - число стержней напрягаемой арматуры в течении элемента.

При определении потерь предварительного напряжения арматуры, а также при расчете по раскрытию трещин и по деформациям значение Дельта гамма s_p допускается принимать равным нулю.

1.28. Напряжения в бетоне и арматуре, а также усилия предварительного обжатия бетона, вводимые в расчет предварительно напряженных конструкций, определяются с учетом следующих указаний.

Напряжения в сечениях, нормальных к продольной оси элемента, определяются по правилам расчета упругих материалов. При этом принимают приведенное сечение, включающее сечение бетона с учетом ослабления его каналами, пазами и т.п., а также сечение всей продольной (напрягаемой и ненапрягаемой) арматуры, умноженное на отношение альфа модулей упругости арматуры и бетона. Если части бетонного сечения выполнены из бетонов разных классов или видов, их приводят к одному классу или виду, исходя из отношения модулей упругости бетона.

Усилие предварительного обжатия P и эксцентрикитет его приложения $e_0 P$ относительно центра тяжести приведенного сечения ([черт.1](#)) определяются по формулам:

См. [графический объект "Формулы \(8\) и \(9\)"](#)

См. [графический объект "Черт. 1. Схема усилий предварительного напряжения в арматуре в поперечном сечении железобетонного элемента"](#)

При криволинейной напрягаемой арматуре значения $\sigma_{s,p}$ и $\sigma_{s',p}$ умножают соответственно на $\cos \Theta$ и $\cos \Theta'$, где Θ и Θ' - углы наклона оси арматуры к продольной оси элемента (для рассматриваемого сечения).

Напряжения $\sigma_{s,p}$ и $\sigma_{s',p}$ принимают:

- в стадии обжатия бетона - с учетом первых потерь;
- в стадии эксплуатации элемента - с учетом первых и вторых потерь.

Напряжения σ_s и $\sigma_{s'}$ принимают численно равными:

в стадии обжатия бетона - потерям напряжений от быстронатекающей ползучести по [поз.6 табл.5](#);

в стадии эксплуатации элемента - сумме потерь напряжений от усадки и ползучести бетона по [поз.6, 8 и 9 табл.5](#).

1.29. Сжимающие напряжения в бетоне в стадии предварительного обжатия $\sigma_{b,p}$ не должны превышать значений (в долях от передаточной прочности бетона R_b), указанных в табл.7.

Таблица 7

Напряженное состоя- Способ	Сжимающие напряжения в бетоне в	
стадии		
ние сечения	натяжения предварительного обжатия в долях	
от пере-	арматуры даточной прочности бетона	

сигмавр/Rбр, не		более			
наружно-		при расчетной зимней температуре			
		го воздуха, °С			
		минус 40 и выше ниже минус 40			
		при обжатии			
внекентрен-	централь - внецентр - централь -				
	ном ренном ном ном				
1. Напряжения уме-					
ньшаются или не из-	На упоры 0,85 0,95*				
0,85					
меняются при дейст-	На бетон 0,70 0,85 0,60				
0,70					
вии внешних нагруз-					
зок					
2. Напряжения уве-	На упоры 0,65 0,70 0,50				
0,60					
личиваются при дей-	На бетон 0,60 0,65 0,45				
0,50					
ствии внешних на-					
грузок					

* Для элементов, изготавляемых с постепенной передачей усилия обжатия, при наличии стальных опорных деталей и косвенной арматуры с объемным коэффициентом армирования $\mu_{\text{ю}} = 0,5\%$ (см. [п.5.15](#)) на длине не менее длины зоны передачи напряжений l_p (см. [п.2.29](#)) допускается принимать значение

$\sigma_{\text{sigmabp}}/R_{\text{bp}} = 1,00$.

Примечания: 1. Значения $\sigma_{\text{sigmabp}}/R_{\text{bp}}$, указанные в настоящей таблице, для бетона в водонасыщенном состоянии при расчетной температуре воздуха ниже минус 40°C следует принимать на 0,05 меньше.

2. Расчетные зимние температуры наружного воздуха принимаются согласно указаниям [п.1.8](#).

3. Для легкого бетона классов В7,5-В12,5 значения $\sigma_{\text{sigmabp}}/R_{\text{bp}}$ следует принимать не более 0,30.

Напряжения σ_{bp} определяются на уровне крайнего сжатого волокна бетона с учетом потерь предварительного напряжения по [поз.1-6 табл.5](#) и при коэффициенте точности натяжения арматуры γ_{masp} , равном единице.

1.30. Для предварительно напряженных конструкций, в которых предусматривается регулирование напряжений обжатия бетона в процессе их эксплуатации (например, в реакторах, резервуарах, телевизионных башнях), напрягаемая арматура применяется без сцепления с бетоном, при этом необходимо предусматривать эффективные мероприятия по защите арматуры от коррозии. К предварительно напряженным конструкциям без сцепления арматуры с бетоном должны предъявляться требования 1-й категории трещиностойкости.

Общие положения расчета плоскостных и массивных конструкций с учетом нелинейных свойств железобетона

1.31. Расчет плоскостных конструкций (типа балок-стенок, плит перекрытий) и массивных конструкций по предельным состояниям первой и второй групп следует производить по напряжениям (усилиям), деформациям и перемещениям, вычисляемым с учетом физической нелинейности, анизотропии, а в необходимых случаях - ползучести, накопления повреждений (в длительных процессах) и геометрической нелинейности (в основном для тонкостенных конструкций).

Примечание. Анизотропия - неодинаковость свойств (здесь механических) по разным направлениям. Ортотропия - вид анизотропии, при котором имеются три взаимно перпендикулярные плоскости симметрии свойств.

1.32. Физическую нелинейность, анизотропию и ползучесть следует учитывать в определяющих соотношениях, связывающих между собой напряжения и деформации, а также в условиях прочности и трещиностойкости материала. При этом следует выделять две стадии деформирования элементов - до и после образования трещин.

1.33. До образования трещин для бетона должна, как правило, использоваться нелинейная ортотропная модель, позволяющая учитывать направленное развитие эффекта дилатации и неоднородность деформирования при сжатии и растяжении. Допускается пользоваться квазизотропной моделью бетона, учитывающей проявление указанных факторов в среднем по объему. Для железобетона в этой стадии следует исходить из совместности осевых деформаций арматуры и окружающего бетона, за исключением концевых участков арматуры, не снабженных специальными анкерами.

При опасности выпучивания арматуры следует ограничивать ее предельные сжимающие напряжения.

Примечание. Дилатация - увеличение объема тела при сжатии, обусловленное развитием множества микротрещин, а также трещин большей протяженности.

1.34. В условиях прочности бетона следует учитывать сочетание напряжений на площадках разных направлений, в силу которых, в частности, его сопротивление двух- и трехосному сжатию превышает прочность при одноосном сжатии, а при комбинациях сжатия и растяжения может быть меньше, чем при действии одного из них. В необходимых случаях должна приниматься во внимание длительность действия напряжений.

Условие прочности железобетона без трещин должно составляться исходя из условий прочности составляющих материалов как двухкомпонентной среды.

1.35. В качестве условия трещинообразования следует использовать условие прочности бетонных элементов двухкомпонентной среды.

1.36. После образования трещин следует использовать модель анизотропного тела общего вида при нелинейных выражениях зависимостей усилий или напряжений от перемещений с учетом следующих факторов:

углов наклона трещин к арматуре и схем пересечения трещин;

раскрытия трещин и сдвига их берегов;

жесткости арматуры: осевой - с учетом сцепления с полосами или блоками бетона между трещинами: тангенциальной - с учетом податливости бетонного основания у берегов трещин и соответственно осевых и касательных напряжений в арматуре в трещинах;

жесткости бетона: между трещинами - на осевые силы и сдвиг (снижается для схемы пересекающихся трещин); в трещинах - на осевые силы и сдвиг за счет зацепления берегов трещин при достаточно малой их ширине;

частичного нарушения совместности осевых деформаций арматуры и бетона между трещинами.

В модели деформирования неармированных элементов с трещинами учитывается лишь жесткость бетона между трещинами.

В случаях возникновения наклонных трещин следует учитывать особенности деформирования бетона над наклонными трещинами.

1.37. Ширину раскрытия трещин и взаимный сдвиг их берегов следует определять исходя из смещения стержней различных направлений относительно пересекаемых ими берегов трещин с учетом расстояний между трещинами и при соблюдении условия совместности этих смещений.

1.38. Условия прочности плоских и объемных элементов с трещинами должны основываться на следующих предпосылках:

принимается, что разрушение происходит вследствие значительного удлинения арматуры по наиболее опасным трещинам, в общем случае расположенным косо к стержням арматуры, и раздробления бетона полос или блоков между трещинами или за трещинами (например, в сжатой зоне плит над трещинами);

сопротивление бетона сжатию снижается из-за возникновения растяжения в перпендикулярном направлении, создаваемого силами сцепления с растянутой арматурой, а также из-за поперечных смещений арматуры у берегов трещин;

при определении прочности бетона учитываются схемы образования трещин и углы наклона трещин к арматуре;

в стержнях арматуры учитываются, как правило, нормальные напряжения, направленные вдоль их оси; допускается учитывать касательные напряжения в

арматуре в местах трещин (нагельный эффект), принимая, что стержни не изменяют своей ориентации;

принимается, что в трещине разрушения все пересекающие ее стержни достигают расчетных сопротивлений на растяжение (для арматуры, не имеющей предела текучести, напряжения должны контролироваться в процессе деформационного расчета).

Прочность бетона в различных его зонах следует оценивать по напряжениям в нем как в компоненте двухкомпонентной среды (за вычетом приведенных напряжений в арматуре между трещинами, определяемых с учетом напряжений в трещинах, сцепления и частичного нарушения совместности осевых деформаций арматуры с бетоном).

1.39. Несущую способность железобетонных конструкций, способных претерпевать достаточные пластические деформации, допускается определять методом предельного равновесия.

1.40. При расчете конструкций по прочности, деформациям, образованию и раскрытию трещин методом конечных элементов должны быть проверены условия прочности и трещиностойкости для всех конечных элементов, составляющих конструкцию, а также условия возникновения чрезмерных перемещений конструкции. При оценке предельного состояния по прочности допускается полагать отдельные конечные элементы разрушенными, если это не влечет за собой прогрессирующего разрушения конструкции и по истечении действия рассматриваемой нагрузки эксплуатационная пригодность конструкции сохранится или может быть восстановлена.

2. Материалы для бетонных и железобетонных конструкций

Бетон

2.1. Для бетонных и железобетонных конструкций, проектируемых в соответствии с требованиями настоящих норм, следует предусматривать конструкционные бетоны, соответствующие [ГОСТ 25192-82](#):

тяжелый средней плотности свыше 2200 до 2500 кг/м³ включ.;
мелкозернистый средней плотности свыше 1800 кг/м³;
легкий плотной и поризованной структуры;
ячеистый автоклавного и неавтоклавного твердения;
специальный бетон - напрягающий.

2.2. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций в зависимости от их назначения и условий работы следует устанавливать показатели качества бетона, основными из которых являются:

- а) класс по прочности на сжатие В;
- б) класс по прочности на осевое растяжение Вт (назначают в случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение и контролируется на производстве);
- в) марка по морозостойкости F (должна назначаться для конструкций, подвергающихся в увлажненном состоянии действию попеременного замораживания и оттаивания);
- г) марка по водонепроницаемости W (должна назначаться для конструкций, к которым предъявляются требования ограничения проницаемости);
- д) марка по средней плотности D (должна назначаться для конструкций, к которым кроме конструктивных предъявляются требования теплоизоляции);

е) марка по самонапряжению напрягающего бетона Sp (должна назначаться для самонапряженных конструкций, когда эта характеристика учитывается в расчете и контролируется на производстве).

Примечания: 1. Классы бетона по прочности на сжатие и осевое растяжение отвечают значению гарантированной прочности бетона, МПа, с обеспеченностью 0,95.

2. Марка напрягающего бетона по самонапряжению представляет значение предварительного напряжения в бетоне, МПа, создаваемого в результате его расширения при коэффициенте продольного армирования $\mu = 0,01$.

2.3. Для бетонных и железобетонных конструкций следует предусматривать бетоны следующих классов и марок:

a) классов по прочности на сжатие

тяжелый бетон – B3,5; B5; B7,5; B10; B12,5; B15; B20; B25; B30; B35;

B40; B45; B50; B55; B60;

напрягающий бетон – B20; B25; B30; B35; B40; B45; B50; B55; B60;

мелкозернистый бетон групп:

А – естественного твердения или подвергнутый тепловой обработке при

атмосферном давлении на песке с модулем крупности свыше 2,0 – B3,5; B5;

B7,5; B10; B12,5; B15; B20; B25; B30; B35; B40;

Б – то же, с модулем крупности 2,0 и менее – B3,5; B5; B7,5; B10;

B12,5; B15; B20; B25; B30;

В – подвергнутый автоклавной обработке – B15; B20; B25; B30; B35;

B40; B45; B50; B55; B60;

легкий бетон при марках по средней плотности:

D800, D900 – B2,5; B3,5; B5; B7,5;

D1000, D1100 – B2,5; B3,5; B5; B7,5; B10; B12,5;

D1200, D1300 – B2,5; B3,5; B5; B7,5; B10; B12,5; B15;

D1400, D1500 – B3,5; B5; B7,5; B10; B12,5; B15; B20; B25; B30;

D1600, D1700 – B5; B7,5; B10; B12,5; B15; B20; B25; B30; B35;

D1800, D1900 – B10; B12,5; B15; B20; B25; B30; B35; B40;

D2000 – B20; B25; B30; B35; B40;

ячеистый бетон при марках по средней плотности:

автоклавный: неавтоклавный:

D500 – B1; B1,5; –

D600 – B1; B1,5; B2; B1; B1,5;
B2,5;

D700 – B1,5; B2; B2,5; B1,5; B2;
B3,5; B2,5;

D800 - B2,5; B3,5; B5; B2; B2,5; B3,5;
D900 - B3,5; B5; B7,5; B3,5; B5;
D1000 - B5; B7,5; B10; B5; B7,5;
D1100 - B7,5; B10; B12,5; B7,5; B10;
B15;
D1200 - B10; B12,5; B15; B10; B12,5;

поризованный бетон при марках по средней плотности:
D800, D900, D1000, - B2,5; B3,5; B5;
D1100, D1200, D1300 B7,5;
D1400 - B3,5; B5; B7,5.

Допускается применение бетона промежуточных классов по прочности на сжатие B22,5 и B27,5 при условии, что это приведет к экономии цемента по сравнению с применением бетона соответственно классов B25 и B30 и не снизит другие технико-экономические показатели конструкции;

б) классов по прочности на осевое растяжение

тяжелый, - Bt0,8; Bt1,2; Bt1,6; Bt2;
напрягающий, Bt2,4; Bt2,8; Bt3,2;
мелкозернистый и легкий
бетоны

в) марок по морозостойкости

тяжелый, - F50; F75; F100; F150;
напрягающий F200; F300; F400; F500;
и мелкозернистый бетоны
легкий бетон - F25; F35; F50; F75; F100;
F150; F200; F300; F400; F500;
ячеистый и - F15; F25; F35; F50; F75;
поризованный F100;
бетоны

г) марок по водонепроницаемости

тяжелый, - W2; W4; W6; W8; W10; W12;
мелкозернистый и легкий
бетоны
для напрягающего бетона марка по водонепроницаемости
обеспечивается
не ниже W12 и в проектах может не указываться;

д) марок по средней плотности

легкий бетон - D800; D900; D1000; D1100; D1200; D1300;
D1400; D1500;
D1600; D1700; D1800; D1900; D2000;

ячеистый - D500; D600; D700; D800; D900; D1000; D1100;
D1200;

бетон

поризован- - D800; D900; D1000; D1100; D1200; D1300;
D1400;
ный бетон

е) марок по самонапряжению

напрягающий - Sp0,6; Sp0,8; Sp1; Sp1,2;
бетон Sp1,5; Sp2; Sp3; Sp4.

Примечания: 1. В настоящих нормах термины "легкий бетон" и "поризованный бетон" используются соответственно для обозначения легкого бетона плотной структуры и легкого бетона поризованной структуры (со степенью поризации свыше 6%).

2. Группа мелкозернистого бетона (А, Б, В) должна указываться в рабочих чертежах конструкций.

2.4. Возраст бетона, отвечающий его классу по прочности на сжатие и осевое растяжение, назначается при проектировании исходя из возможных реальных сроков загружения конструкции проектными нагрузками, способа возведения, условий твердения бетона. При отсутствии этих данных класс бетона устанавливается в возрасте 28 сут.

Значение отпускной прочности бетона в элементах сборных конструкций следует назначать в соответствии с [ГОСТ 13015.0-83](#) и стандартами на конструкции конкретных видов.

2.5. Для железобетонных конструкций не допускается применять:

тяжелый и мелкозернистый бетоны класса по прочности на сжатие ниже В7,5;
легкий бетон класса по прочности на сжатие ниже В3,5 - для однослойных и ниже В2,5 - для двухслойных конструкций.

Рекомендуется принимать класс бетона по прочности на сжатие:

для железобетонных элементов из тяжелого и легкого бетонов, рассчитываемых на воздействие многократно повторяющейся нагрузки, - не ниже В15;

для железобетонных сжатых стержневых элементов из тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов - не ниже В15;

для сильнонагруженных железобетонных сжатых стержневых элементов (например, для колонн, воспринимающих значительные крановые нагрузки, и для колонн нижних этажей многоэтажных зданий) - не ниже В25.

2.6*. Для предварительно напряженных элементов из тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов класс бетона, в котором расположена напряженная арматура, следует принимать в зависимости от вида и класса напрягаемой арматуры, ее диаметра и наличия анкерных устройств не ниже указанного в табл.8*.

Таблица 8*

Вид и класс	Класс бетона, не ниже

напрягаемой арматуры		
1. Проволочная арматура классов:		
B-II (при наличии анкеров)		B20
Bр-II (без анкеров) диаметром, мм:		
до 5 включ.		B20
6 и более		B30
K-7 и K-19		B30
2. Стержневая арматура (без анкеров)		
диаметром, мм:		
от 10 до 18 включ., классов:		
A-IV		B15
A-V		B20
A-VI и At-VII		B30
20 и более, классов:		
A-IV		B20
A-V		B25
A-VI и At-VII		B30

Примечание. Обозначения классов арматуры - в соответствии с [п.2.24а*](#).

Передаточная прочность бетона R_{bp} (прочность бетона к моменту его обжатия, контролируемая аналогично классу бетона по прочности на сжатие) назначается не менее 11 МПа, а при стержневой арматуре классов A-VI, At-VI, At-VIK и AT-VII, высокопрочной проволоке без анкеров и арматурных канатах - не менее 15,5 МПа. Передаточная прочность, кроме того, должна

составлять не менее 50% принятого класса бетона по прочности на сжатие.

Для конструкций, рассчитываемых на воздействие многократно повторяющейся нагрузки, минимальные значения класса бетона, приведенные в [табл.8*](#) при проволочной напрягаемой арматуре и стержневой напрягаемой арматуре класса А-IV независимо от диаметра, а также класса А-V диаметром 10-18 мм должны увеличиваться на одну ступень, т.е. 5 МПа, с соответствующим повышением передаточной прочности бетона.

При проектировании отдельных видов конструкций допускается обоснованное в установленном порядке снижение минимального класса бетона на одну ступень, равную 5 МПа, против приведенной в [табл.8*](#) с соответствующим снижением передаточной прочности бетона.

Примечания: 1. При расчете железобетонных конструкций в стадии предварительного обжатия расчетные характеристики бетона принимаются как для класса бетона, численно равного передаточной прочности бетона (по линейной интерполяции).

2. При проектировании ограждающих однослойных сплошных конструкций, выполняющих функции теплоизоляции, допускается при относительной величине обжатия бетона $\sigma_{\text{нап}}/\sigma_{\text{бет}}$ не более 0,30 использовать напрягаемую арматуру класса А-IV диаметром не более 14 мм при классах легкого бетона В7,5-В12,5, при этом передаточная прочность бетона R_{bp} должна составлять не менее 80% класса бетона.

2.7. Мелкозернистый бетон без специального экспериментального обоснования не допускается применять для железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию многократно повторяющейся нагрузки, а также для предварительно напряженных конструкций пролетом свыше 12 м при армировании проволочной арматурой классов В-II, Вр-II, К-7 и К-19.

Класс мелкозернистого бетона по прочности на сжатие, применяемого для защиты от коррозии и обеспечения сцепления с бетоном напрягаемой арматуры, расположенной в пазах и на поверхности конструкции, должен быть не ниже В12,5, а для инъекции каналов - не ниже В25.

2.8. Для замоноличивания стыков элементов сборных железобетонных конструкций класс бетона следует устанавливать в зависимости от условий работы соединяемых элементов, но принимать не ниже В7,5.

2.9. Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости бетонных и железобетонных конструкций в зависимости от режима их эксплуатации и значений расчетных зимних температур наружного воздуха в районе строительства должны приниматься:

для конструкций зданий и сооружений (кроме наружных стен отапливаемых зданий) - не ниже указанных в [табл.9](#);

для наружных стен отапливаемых зданий - не ниже указанных в [табл.10](#).

2.10. Для замоноличивания стыков элементов сборных конструкций, которые в процессе эксплуатации или монтажа могут подвергаться воздействию отрицательных температур наружного воздуха, следует применять бетоны проектных марок по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже принятых для стыкуемых элементов.

Нормативные и расчетные характеристики бетона

2.11. Нормативными сопротивлениями бетона являются сопротивление осевому сжатию призм (призменная прочность) R_{bn} и сопротивление осевому растяжению R_{bt} .

Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний первой R_b , R_{bt} и второй $R_{b,ser}$, $R_{bt,ser}$ групп определяются делением нормативных сопротивлений на соответствующие коэффициенты надежности по бетону при сжатии γ_{mabc} или растяжении γ_{mabt} , принимаемые для основных видов бетона по [табл.11](#).

2.12. Нормативные сопротивления бетона R_{bn} (с округлением) в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие приведены в [табл.12](#).

Нормативное сопротивление бетона растяжению R_{bt} в случаях, когда прочность бетона на растяжение не контролируется, принимается в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие согласно табл.12.

Нормативное сопротивление бетона осевому растяжению R_{bt} в случаях, когда прочность бетона на растяжение контролируется на производстве, принимается равным его гарантированной прочности (классу) на осевое растяжение.

2.13. Расчетные сопротивления бетона R_b , R_{bt} , $R_{b,ser}$, $R_{bt,ser}$ (с округлением) в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие и осевое растяжение приведены: для предельных состояний первой группы - соответственно в [табл. 13](#) и [14](#), второй группы - в [табл.12](#).

Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний первой группы R_b и R_{bt} снижаются (или повышаются) путем умножения на коэффициенты условий работы бетона γ_{mabi} , учитывающие особенности свойств бетона, длительность действия, многократную повторяемость нагрузки, условия и стадию работы конструкции, способ ее изготовления, размеры сечения и т.п. Значения коэффициентов условий работы γ_{mabi} приведены в [табл.15](#).

Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний второй группы $R_{b,ser}$ и $R_{bt,ser}$ вводят в расчет с коэффициентом условий работы бетона $\gamma_{mabi} = 1,0$, за исключением случаев, указанных в [пп.4.10 - 4.12](#).

Для отдельных видов легких бетонов допускается принимать иные значения расчетных сопротивлений, согласованные в установленном порядке.

Примечание. При использовании в расчетах промежуточных классов бетона по прочности на сжатие согласно [п.2.3](#) значения характеристик, приведенных в [табл. 12](#), [13](#) и [18](#), принимаются по линейной интерполяции.

2.14. Значения начального модуля упругости бетона E_b при сжатии и растяжении принимаются по [табл.18](#). Для не защищенных от солнечной радиации конструкций, предназначенных для работы в климатическом подрайоне IVA согласно [СНиП 2.01.01-82](#), значения E_b , указанные в табл.18, следует умножать на коэффициент 0,85.

Таблица 9

Условия работы конструкций	Марка бетона, не ниже
характеристика режима расчетная по морозостойкости по	

водонепроницае-							
ма	зимняя тем-					мости	
	пература	——————					
	наружного	для конструкций (кроме					
наружных стен	воздуха, °С отапливаемых зданий) зданий и						
сооруже-		ний класса по степени					
ответственности		——————					
	I II III I II						
III	—————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —————						
1. Попеременное за-							
мораживание и оттаи-							
вание:							
a) в водонасыщен-	Ниже минус	F300	F200	F150	W6		W4
W2							
ном состояния	40						
(например, конс-	Ниже минус	F200	F150	F100	W4		W2
Не но-							
трукции, расположо-	20 до минус						
рмиру-							
женные в сезонно-	40 включ.						
ется							
оттаивающем слое	Ниже минус	F150	F100	F75	W2		Не
нормирует-							
грунта в районах	5 до минус						ся
вечной мерзлоты)	20 включ.						
	Минус 5 и	F100	F75	F50	Не		
нормируется							
	выше						
	—————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —————						
б) в условиях эпи-	Ниже минус	F200	F150	F100	W4		W2
Не но-							
зодического водо-	40						
рмиру-							
насыщения (напри-							

ется						
мер, надземные Ниже минус F100 F75 F50 W2 Не						
нормирует-	20 до минус					ся
конструкции, пос-						
тоянно подвергаю- 40 включ.						
шиеся атмосферным Ниже минус F75 F50 F35* Не						
нормируется	5 до минус					
воздействиям)						
	20 включ.					
Минус 5 и F50 F35* F25* То же						
выше						
—————	————— ———— ———— ———— ———— ————					
в условиях воз- Ниже минус F150 F100 F75 W4 W2						
Не но-	40					
душно-влажностного						
рмиру-						
состояния при от-						
ется						
сутствии эпизоди- Ниже минус F75 F50 F35* Не						
нормируется						
ческого водонасы- 20 до минус						
щения (например, 40 включ.						
конструкции, пос- Ниже минус F50 F35* F25* То же						
тоянно подвергаю- 5 до минус						
шиеся воздействиу 20 включ.						
окружающего возду- Минус 5 и F35* F25* F15** —"–						
ха, но защищенные выше						
от воздействия ат-						
мосферных осадков)						
—————	————— ———— ———— ———— ————					
2. Возможное эпизо-						
дическое воздействие						
температуры ниже 0						

$^{\circ}\text{C}$:						
a) в водонасыщен-	Ниже минус	F150	F100	F75		"
ном состоянии	40					
(например, конс-	Ниже минус	F75	F50	F35*		"
трукции, находящи-	20 до минус					
еся в грунте или	40 включ.					
под водой)	Ниже минус	F50	F35*	F25*		"
	5 до минус					
	20 включ.					
	Минус 5 и	F35*	F25*	Не но-		"
	выше			рмиру-		
				ется		
	—————	—————	—————	—————	—————	—————
б) в условиях воз-	Ниже минус	F75	F50	F35*		"
душно-влажностного	40					
состояния (наpri-	Ниже минус	F50	F35*	F25*		"
мер, внутренние	20 до минус					
конструкции отап-	40 включ.					
ливаемых зданий в	Ниже минус	F35*	F25*	F15**		
период строитель-	5 до минус					
ства и монтажа)	20 включ.					
	Минус 5 и	F25*	F15	Не но-		"
	выше		**	рмиру-		
				ется		

* Для тяжелого и мелкозернистого бетонов марки по морозостойкости не нормируются.

** Для тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов марки по морозостойкости не нормируются.

Примечания: 1. Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости для конструкций сооружений водоснабжения и канализации, а также для свай и свай-оболочек следует назначать согласно требованиям соответствующих нормативных документов.

2. Расчетные зимние температуры наружного воздуха принимаются согласно указаниям [п.1.8](#).

Таблица 10

Условия работы конструкций морозо-	Минимальная марка бетона по стойкости наружных стен
отапливаемых	
относительная расчетная зимняя зданий из бетонов	
влажность внут- температура на-	
реннего воздуха ружного воздуха, легкого, ячеисто- тяжелого, мелкозер- го, поризованного нистого	
помещения °С	
фиint, %	
ответств- для зданий класса по степени	
венности	
III I II III I II	
III	
фиint>75 Ниже минус 40 F100 F75 F50 F200 F150	
F100	
Ниже минус 20 до F75 F50 F35 F100 F75	
F50	
минус 40 включ.	
Ниже минус 5 до F50 F35 F25 F75 F50	
Не но-	
рмиру- минус 20 включ.	

ется							
To же	Минус 5 и выше	F35	F25	F15*	F50	Не но-	
						рмиру-	
						ется	
$60 < \text{fiint} \leq 75$	Ниже минус 40	F75	F50	F35	F100	F75	
F50	Ниже минус 20 до	F50	F35	F25	F50	Не	
нормирует-	минус 40 включ.					ся	
же	Ниже минус 5 до	F35	F25	F15*	Не	To	
	минус 20 включ.					нор-	
						миру-	
						ется	
	Минус 5 и выше	F25	F15*	Не нормируе-		"	
					тся		
$\text{fiint} \leq 60$	Ниже минус 40	F50	F35	F25	F75	F50	
Не но-							
рмиру-							
ется							
нормируется	Ниже минус 20 до	F35	F25	F15*	Не		
	минус 40 включ.						
	Ниже минус 5 до	F25	F15*	Не но-		To же	
	минус 20 включ.					рмиру-	
						ется	
	Минус 5 и выше	F15*	Не нормируе-			"	
				тся			

* Для легких бетонов марки по морозостойкости не нормируются.

Примечания: 1. При наличии паро- и гидроизоляции конструкций из тяжелых, мелкозернистых и легких бетонов их марки по морозостойкости, указанные в настоящей таблице, снижаются на одну ступень.

2. Расчетная зимняя температура наружного воздуха принимается согласно указаниям [п.1.8](#).

Для бетонов, подвергающихся попеременному замораживанию и оттаиванию, значения E_b , указанные в [табл.18](#), следует умножать на коэффициент условий работы γ_{abc} , принимаемый по [табл.17](#).

При наличии данных о сорте цемента, составе бетона, условиях изготовления (например, центрифугированный бетон) и т.д. допускается принимать другие значения E_b , согласованные в установленном порядке.

2.15. Коэффициент линейной температурной деформации α_{abt} при изменении температуры от минус 40 до плюс 50°C в зависимости от вида бетона принимается равным:

для тяжелого, мелкозернистого бетонов и легкого бетона при мелком плотном заполнителе - $1 \times 10(-5)^\circ\text{C}(-1)$;

для легкого бетона при мелком пористом заполнителе $0,7 \times 10(-5)^\circ\text{C}(-1)$;

для ячеистого и поризованного бетонов - $0,8 \times 10(-5)^\circ\text{C}(-1)$.

При наличии данных о минералогическом составе заполнителей, расходе цемента, степени водонасыщения бетона, морозостойкости и т.д. допускается принимать другие значения α_{abt} , обоснованные в установленном порядке. Для расчетной температуры ниже минус 50°C значения α_{abt} принимаются по экспериментальным данным.

Таблица 11

Вид бетона бетону	Коэффициенты надежности по при сжатии и растяжении
гамма _{bc} и	гамма _{bt} для расчета предельным состояниям
конструкций по	
второй	первой группы
группы	
гамма	гамма _{bc} гамма _{bt} при наз-
bc и	

2.16. Начальный коэффициент поперечной деформации бетона ν (коэффициент Пуассона) принимается равным 0,2 для всех видов бетона, а модуль сдвига бетона G - равным 0,4 соответствующих значений E_b , указанных в табл.18.

Таблица 12
Начало таблицы. (См. продолжение)

Продолжение таблицы. (См. окончание)

Вид сопротивления	Бетон	Нормативные сопротивления бетона Rbn, Rbt и
вления		расчетные сопротивления бетона для
пределных		
Rbt, ser при		состояний второй группы Rb, ser и
		классе бетона по прочности на сжатие
		—————
B35		B15 B20 B25 B30

Сжатие осевое (призменная прочность)		Тяжелый и мелко- зернистый	11,0 ---	15,0 ---	18,5 ---	22,0 ---
25,5	Rbn и Rb, ser					
25,5		Легкий	11,0 ---	15,0 ---	18,5 ---	22,0 ---
260						
260			112 ---	153 ---	189 ---	224 ---
		Ячеистый	11,5 ---	- -	- -	- -
			117 ---			
Растяжение осевое Rbtn и Rbt, ser		Тяжелый	1,15 ---	1,40 ---	1,60 ---	1,80 ---
1,95						
19,9			11,7 ---	14,3 ---	16,3 ---	18,4 ---
		Мелкозер- нистый				
		групп:	1,15 ---	1,40 ---	1,60 ---	1,80 ---
1,95						
19,9		A	11,7 ---	14,3 ---	16,3 ---	18,4 ---
		0,95 ---	1,15 ---	1,35 ---	1,50 ---	
		B	9,69 ---	11,7 ---	13,8 ---	15,3 ---

1,95		1,15	1,40	1,60	1,80	
-----		----	----	----	----	
19,9	B	11,7	14,3	16,3	18,4	
	Легкий при					
	мелком за-					
	полнителe:					
1,95		1,15	1,40	1,60	1,80	
-----	плотном	----	----	----	----	
19,9		11,7	14,3	16,3	18,4	
1,65	пористом	1,10	1,20	1,35	1,50	
-----		----	----	----	----	
16,8		11,2	12,2	13,8	15,3	
	Ячеистый	1,05				
		----	-	-	-	
		10,7				

Окончание таблицы. (См. начало)

Вид сопроти- Rbtn и вления предельных Rbt,ser при	Бетон	Нормативные сопротивления бетона Rbn, расчетные сопротивления бетона для состояний второй группы Rb,ser и классе бетона по прочности на сжатие

		B40	B45	B50	B55	
B60						
43,0	Сжатие осевое (призменная прочность)	Тяжелый и мелко- зернистый	29,0 296	32,0 326	36,0 367	39,5 403
438	Rbn и Rb, ser					
		Легкий	29,0			
			---	-	-	-
			296			
		Ячеистый				
			-	-	-	-
2,50	Растяжение осевое Rbtн	Тяжелый	2,10	2,20	2,30	2,40
25,5	и Rbt, ser		---	---	---	---
			21,4	22,4	23,5	24,5
		Мелкозер- нистый				
		групп:	2,10			
			---	-	-	-
		A	21,4			

			-	-	-	-	-
		Б					
			-----	-----	-----	-----	-----
2,50			2,10	2,20	2,30	2,40	
			----	----	----	----	
25,5		В	21,4	22,4	23,5	24,5	
			-----	-----	-----	-----	-----
		Легкий при					
		мелком за-					
		полнителе:					
			2,10				
		плотном	----	-	-	-	
			21,4				
			-----	-----	-----	-----	-----
		пористом	1,80				
			----	-	-	-	
			18,4				
			-----	-----	-----	-----	-----
		Ячеистый					
			-	-	-	-	

- Примечания:**
1. Над чертой указаны значения в МПа, под чертой - в кгс/см².
 2. Группы мелкозернистых бетонов приведены в [п.2.3](#).
 3. Значения сопротивлений приведены для ячеистого бетона средней влажностью 10%.
 4. Для керамзитоперлитобетона на вспученном перлитовом песке значения Rbt_n и Rbt_{ser} принимают как для легкого бетона на пористом песке с умножением на коэффициент 0,85.

5. Для поризованного бетона значения R_{bn} и $R_{b,ser}$ принимают такими же, как для легкого бетона, а значения R_{btn} и $R_{bt,ser}$ умножают на коэффициент 0,7.

6 Для напрягающего бетона значения R_{bn} и $R_{b,ser}$ принимают такими же, как для тяжелого бетона, а значения R_{btn} и $R_{bt,ser}$ умножают на коэффициент 1,2.

Таблица 13

Начало таблицы. (См. окончание)

| 2,65| 3,77| 4,89| 5,81| 6,73 |
| | | | |
-|——| | Мелковозер- | | | | | | | | |
		нистый									
		групп:									
		А									
0,26	0,37	0,48	0,57	0,66							
		-	-	-	-						
-	----										
2,65	3,77	4,89	5,81	6,73							
-	——		Б								
0,17	0,27	0,40	0,45	0,57							
		-	-	-	-						
-	----										
1,73	2,75	4,08	4,59	5,81							
-	——										
		В	-	-	-	-	-	-	-		
-											
-	——										
		Легкий при									
		мелком за-									
		полнителе:									
0,20	0,26	0,37	0,48	0,57	0,66						
		плотном	-	-	-						
-	----										
2,04	2,65	3,77	4,89	5,81	6,73						
-	——		пористом								
0,20	0,26	0,37	0,48	0,57	0,66						
		-	-	-							
-	----										
2,04	2,65	3,77	4,89	5,81	6,73						

-|———|
| Ячейстый | 0,06 |
0,09	0,12	0,14	0,18	0,24	0,28	0,39	0,44
-	----						
0,612	0,918	1,22	1,43	1,84	2,45	2,86	4,00

Окончание таблицы. (См. начало)

| 0,75| 0,90| 1,05| 1,20| 1,30| 1,40| 1,45| 1,55| 1,60| 1,65|
| осевое Rbt | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
--|----|
| |
7,65	9,18	10,7	12,2	13,3	14,3	14,8	15,8	16,3	16,8	
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	Мелковозер-									
	нистый									
	групп:	0,75	0,90	1,05	1,20	1,30	1,40			
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-	-		
	А	7,65	9,18	10,7	12,2	13,3	14,3				
		-----	-----	-----	-----	-----	-----				
				-----	-----	-----	-----	-	-	-	-
- | - |
| | Б | 6,53| 7,85| 9,18| 10,2| | | | | |
| | |-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | |
| | | | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 0,75| 0,90| 1,05| 1,20| 1,30| 1,40| 1,45| 1,55| 1,60| 1,65|
| | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
--|----|
| | | Б
| | | 7,65| 9,18| 10,7| 12,2| 13,3| 14,3| 14,8| 15,8| 16,3| 16,8| |
| | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Легкий при | | | | | | | | | |
| | | мелком за- | | | | | | | | | |
| | | полнителe: | | | | | | | | | |
| | | | | 0,75| 0,90| 1,05| 1,20| 1,30| 1,40| | | |
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-	-		
		плотном	7,65	9,18	10,7	12,2	13,3	14,3			
		-----	-----	-----	-----	-----	-----				
				-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		пористом	0,74	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20			
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-	-		

Примечания:

- Над чертой указаны значения в МПа, под чертой - в кгс/см².
- Группы мелкозернистых бетонов приведены в [п.2.3](#).
- Значения расчетных сопротивлений приведены для ячеистого бетона средней влажностью 10%.
- Для керамзитоперлитобетона на вспученном перлитовом песке значения R_b принимают как для легких батонов на пористом песке с умножением на коэффициент 0,85.
- Для поризованного бетона значения R_b принимают такими же, как для легкого бетона, а значения R_{bt} умножают на коэффициент 0,7.
- Для напрягающего бетона значения R_b принимают такими же, как для тяжелого бетона, а значения R_{bt} умножают на коэффициент 1,2.

Таблица 14

Примечание. Над чертой указаны значения в МПа, под чертой - в кгс/см².

Таблица 15

Факторы, обусловливающие введение коэффициента условий работы бетона	Коэффициент условий бетона
значение	условное числовое обозначение
1. Многократно повторяющаяся нагрузка	гамма _{b1} См. табл. 16
2. Длительность действия нагрузки:	
а) при учете постоянных, длительных и кратковременных нагрузок, кроме нагрузок непродолжительного действия, суммарная длительность которых за период эксплуатации мала (например, крановые нагрузки; нагрузки от транспортных средств; ветровые нагрузки; нагрузки, возникающие при изготовлении, транспортировании и возведении и т.п.), а также при учете особых нагрузок, вызванных деформациями просадочных, набухающих, вечномерзлых и подобных грунтов	гамма _{b2}

для тяжелого, мелкозернистого и
легкого бетонов естественного твер-
дения и подвергнутых тепловой обра-
ботке:

1,00 в условиях эксплуатации конс-
трукций, благоприятных для на-

растания прочности бетона (нап-
ример, под водой, во влажном

грунте или при влажности воздуха

окружающей среды свыше 75%)

0,90 в остальных случаях
0,85 для ячеистого и поризованного бето-
нов независимо от условий эксплуа-
тации

1,10 б) при учете в рассматриваемом сочетани-
и кратковременных нагрузок (непро-
должительного действия) или особых
нагрузок*, не указанных в поз. 2а, для
всех видов бетона

3. Бетонирование в вертикальном положении | гамма_{b3}

(высота слоя бетонирования свыше 1,5 м)

для бетона:

тяжелого, мелкозернистого, легкого

0,85			
	ячеистого и поризованного		
0,80			
	—————	—————	—————
4. Влияние двухосного сложного напряжен-	гаммab4		
См. п.4.11			
ного состояния "сжатие-растяжение" на			
прочность бетона			
—————	—————	—————	
5. Бетонирование монолитных бетонных гаммab5			
0,85			
столбов и железобетонных колонн с наи-			
большим размером сечения менее 30 см			
—————	—————	—————	
6. Попеременное замораживание и оттаива-	гаммab6		
См. табл.17			
ние			
—————	—————	—————	
7. Эксплуатация не защищенных от солнеч-	гаммab7		
0,85			
ной радиации конструкций в климатическом			
подрайоне IVA согласно СНиП 2.01.01-82			
—————	—————	—————	
8. Стадия предварительного обжатия конс- гаммab8			
конструкций:			
а) с проволочной арматурой:			
для легкого бетона			
1,25			
" остальных видов бетона			
1,10			
б) со стержневой арматурой:			
для легкого бетона			

1,35	"	остальных видов бетона		
1,20				
19. Бетонные конструкции			гаммаб9	
0,90				
10. Бетонные конструкции из высокопрочно-		гаммаб10		
(0,3+омега) <= 1				
го бетона при учете коэффициента гаммаб9				(значение
омега)				
см. <u>п.3, 12*</u>)				
11. Влажность ячеистого бетона, %:			гаммаб11	
1,00	10 и менее			
0,85	св.25			
	св.10, но менее 25			По
интерполяции				
12. Бетон для замоноличивания стыков			гаммаб12	
1,15				
сборных элементов при толщине шва менее				
1/5 наименьшего размера сечения элемента				
и менее 10 см				

* При введении дополнительного коэффициента условий работы, связанного с учетом особых нагрузок согласно указаниям соответствующих нормативных документов (например, при учете сейсмических нагрузок), принимается гаммаб2 = 1,0.

Примечания: 1. Коэффициенты условий работы бетона по поз. 1, 2, 6.7, 9 и 11 должны учитываться при определении расчетных сопротивлений Rb и Rbt, по поз.4 - при определении Rbt,ser, а по остальным позициям - только при определении Rb.

2. Для конструкций, находящихся под действием многократно повторяющейся нагрузки, коэффициент гаммаб2 учитывается при расчете по прочности, а гаммаб1 - при расчете на выносливость и по образованию трещин.

3. При расчете конструкций в стадии предварительного обжатия коэффициент гаммаб2 не учитывается.

4. Коэффициенты условий работы бетона вводятся независимо друг от друга, но при этом их произведение должно быть не менее 0,45.

Таблица 16

Бетон бетона	Состояние бетона по влажности	Коэффициент условий работы гаммаб1 при многократно щейся нагрузке и симметрии цикла роб, равном
0,6 0,7	0- 0,2 0,3 0,4 0,5	0,1
1. Тяжелый Естественной влажности 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 Водонасыщенный 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 0,95 1,00	—— —— —— —— —— —— —— —— —— ——	—— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
2. Легкий Естественной влажности 0,60 0,70 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 Водонасыщенный 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,00	—— —— —— —— —— —— —— —— —— ——	—— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

В [табл. 16](#) $p_{ob} = \frac{\sigma_{mab,min}}{\sigma_{mab,max}}$, где $\sigma_{mab,min}$, $\sigma_{mab,max}$ –

соответственно наименьшее и наибольшее напряжения в бетоне в пределах цикла изменения нагрузки, определяемые согласно указаниям [п.3.47](#).

Таблица 17

Условия бетона	Расчетная зимняя температура	Коэффициент условий работы гаммаб6 при попеременном наружного воздуха,
эксплуатации замора-		
конструкции		

бетона	°C		

легкого и по-		тяжелого и мелко-	
ризованного		зернистого	

Попеременное			

замораживание			

и оттаивание:			

a) в водона- Ниже минус 40 0,70			
0,80			
съшенном Ниже минус 20 до 0,85			
0,90			
состоянии минус 40 включ.			
1,00			
Ниже минус 5 до 0,90			
1,00			
минус 20 включ.			
1,00			
Минус 5 и выше 0,95			
1,00			

б) в условиях Ниже минус 40 0,90			
1,00			
эпизодичес- Минус 40 и выше 1,00			
1,00			
кого водо-			
насыщения			

Примечания: 1. Расчетная зимняя температура наружного воздуха принимается согласно указаниям [п.1.8](#).

2. При превышении марки бетона по морозостойкости по сравнению с требуемой согласно [табл.9](#) коэффициенты настоящей таблицы могут быть увеличены на 0,05 соответственно каждой ступени превышения, однако не могут быть больше единицы.

Арматура

2.17*. Для армирования железобетонных конструкций должна применяться

арматура, отвечающая требованиям соответствующих государственных стандартов или утвержденных в установленном порядке технических условий и принадлежащая к одному из следующих видов:

стержневая арматурная сталь:

а) горячекатаная - гладкая класса А-I, периодического профиля классов А-II и Ас-II, А-III, А-IV, А-V, А-VI;

б) термически и термомеханически упрочненная - периодического профиля классов At-IIIC, At-IV, At-IVC, At-IVK, At-V, At-VK, At-VCK, At-VI, At-VIK и At-VII";

проволочная арматурная сталь:

в) арматурная холоднотянутая проволока:

обыкновенная - периодического профиля класса Вр-І;

высокопрочная - гладкая класса В-II, периодического профиля класса Вр-II;

г) арматурные канаты - спиральные семипроволочные класса К-7, девятнадцатипроволочные класса К-19.

Для закладных деталей и соединительных накладок принимается, как правило, прокат из углеродистой стали обыкновенного качества соответствующих марок согласно обязательному [приложению 2](#).

В железобетонных конструкциях допускается применение упрочненной вытяжкой на предприятиях строительной индустрии стержневой арматуры класса А-III_в (с контролем удлинений и напряжений или с контролем только удлинений).

Таблица 18

Начало таблицы. (См. продолжение)

твёрдения										
Легкий и поризованный										
марки по средней плот-										
ности D:										
800					4,0	4,5	5,0	5,5		
		-	-	-	-----	-----	-----	-----	-	
					40,8	45,9	51,0	56,1		
1000					5,0	5,5	6,3	7,2	8,0	
8,4		-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	
51,0	56,1	64,2	73,4	81,6	85,7					
1200					6,0	6,7	7,6	8,7	9,5	
10,0		-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	
61,2	68,3	77,5	88,7	96,9	102					
1400					7,0	7,8	8,8			
10,0	11,0	11,7			-----	-----	-----	-----	-----	
119		-	-	-	71,4	79,5	89,7	102	112	
1600					9,0					
10,0	11,5	12,5	13,2		-----	-----	-----	-----	-----	
135		-	-	-	91,8	102	117	127		

1800							
11,2 13,0 14,0 14,7	-	-	-	-	-	----- ----- -----	
- -----							
150						114	133
							143
2000							
14,5 16,0 17,0	-	-	-	-	-	----- ----- -----	
- -----							
173						148	163

Ячеистый автоклавного							
твердения марки по сре-							
дней плотности D:							
500	1,1	1,4					
	-----	-----	-	-	-	-	-
- -----	11,2	14,3					
600	1,4	1,7	1,8	2,1			
	-----	-----	-----	-----	-	-	-
- -----	14,3	17,3	18,4	21,4			
700		1,9	2,2	2,5	2,9		
	-	-----	-----	-----	-	-	-
- -----		19,4	22,4	25,5	29,6		
800				2,9	3,4	4,0	
	-	-	-	-----	-----	-----	-

Продолжение таблицы. (См. окончание)

Тяжелый:					
34,5	23,0	27,0	30,0	32,5	
естественного твердения	----	----	----	----	

352	235	275	306	331	
31,0	20,5	24,0	27,0	29,0	
подвергнутый тепловой	----	----	----	----	

316	209	245	275	296	
обработка при атмосфер-					
ном давлении					
26,0	17,0	20,0	22,5	24,5	
подвергнутый автоклав-	----	----	----	----	

265	173	204	230	250	
обработка					
----- ----- ----- ----- ----- -----					
Мелкозернистый групп:					
А - естественного	19,5	22,0	24,0	26,0	
27,5	----	----	----	----	
твердения					

280	199	224	245	265	
подвергнутый тепло-	17,0	20,0	21,5	23,0	
24,0	----	----	----	----	
вой обработке при					

245	173	204	219	235	
атмосферном давлении					
Б - естественного	17,0	20,0	21,5	23,0	
твердения	----	----	----	----	
-					
173 204 219 235					

	подвергнутый тепло-	15,5	17,5	19,0	20,5	
	вой обработке при	----	----	----	----	
	атмосферном давлении	158	178	194	209	
		16,5	18,0	19,5	21,0	
22,0						
	В - автоклавного	----	----	----	----	
	тврдения	168	184	199	214	
224						
	Легкий и поризованный					
	марки по средней плот-					
	ности D:					
	800	-	-	-	-	
	1000	-	-	-	-	
	1200	10,5				
		-----	-	-	-	
		107				
	1400	12,5	13,5	14,5	15,5	

		---	---	---	---	---
		127	138	148	158	
	1600	14,0	15,5	16,5	17,5	
18,0		---	---	---	---	
		143	158	168	178	
	184					
	1800	15,5	17,0	18,5	19,5	
20,5		---	---	---	---	
		158	173	189	199	
	209					
	2000	18,0	19,5	21,0	2,10	
23,0		---	---	---	---	
		184	199	214	224	
235		-----	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----	-----
	Ячеистый автоклавного					
	твердения марки по сре-					
	дней плотности D:					
	500	-	-	-	-	
		-----	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----	-----
	600	-	-	-	-	
		-----	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----	-----

700		-	-	-	-	-	-
800		-	-	-	-	-	-
900		-	-	-	-	-	-
1000		-	-	-	-	-	-
1100		8, 6					
		-----	-	-	-	-	-
		87, 7					
1200		9, 3					
		-----	-	-	-	-	-
		94, 8					


Окончание таблицы. (См. начало)

Бетон сжатии и бетона по		Начальные модули упругости бетона при растяжении $E_{bx10} (-3)$ при классе прочности на сжатие			
		B40	B45	B50	B55
B60					
40,0	Тяжелый: естественного твердения	36,0	37,5	39,0	39,5
408	408	367	382	398	403
36,0	36,0	32,5	34,0	35,0	35,5
367	подвергнутый тепловой обработке при атмосфер- ном давлении	332	347	357	362
30,0	30,0	27,0	28,0	29,0	29,5
306	подвергнутый автоклав- ной обработке	275	286	296	301
	Мелкозернистый групп:				
	A - естественного твердения	28,5	-	-	-
		291			

	подвергнутый тепло-	24,5				
-	вой обработке при	----	-	-	-	
	атмосферном давлении	250				
	Б - естественного					
-	тврдения	-	-	-	-	
	подвергнутый тепло-					
-	вой обработке при	-	-	-	-	
	атмосферном давлении					
25,0		23,0	23,5	24,0	24,5	
	В - автоклавного	----	----	----	----	

	тврдения	235	240	245	250	
255						
	-----	-----	-----	-----	-----	
	Легкий и поризованный					
	марки по средней плот-					
	ности D:					
	800	-	-	-	-	
-						
	1000	-	-	-	-	
-						

1200					
	-	-	-	-	-
1400					
	-	-	-	-	-
1600					
	-	-	-	-	-
1800	21,0				
	-----	-	-	-	-
	214				
2000	23,5				
	-----	-	-	-	-
	240				
Ячеистый автоклавного					
твёрдения марки по сре-					
дней плотности D:					

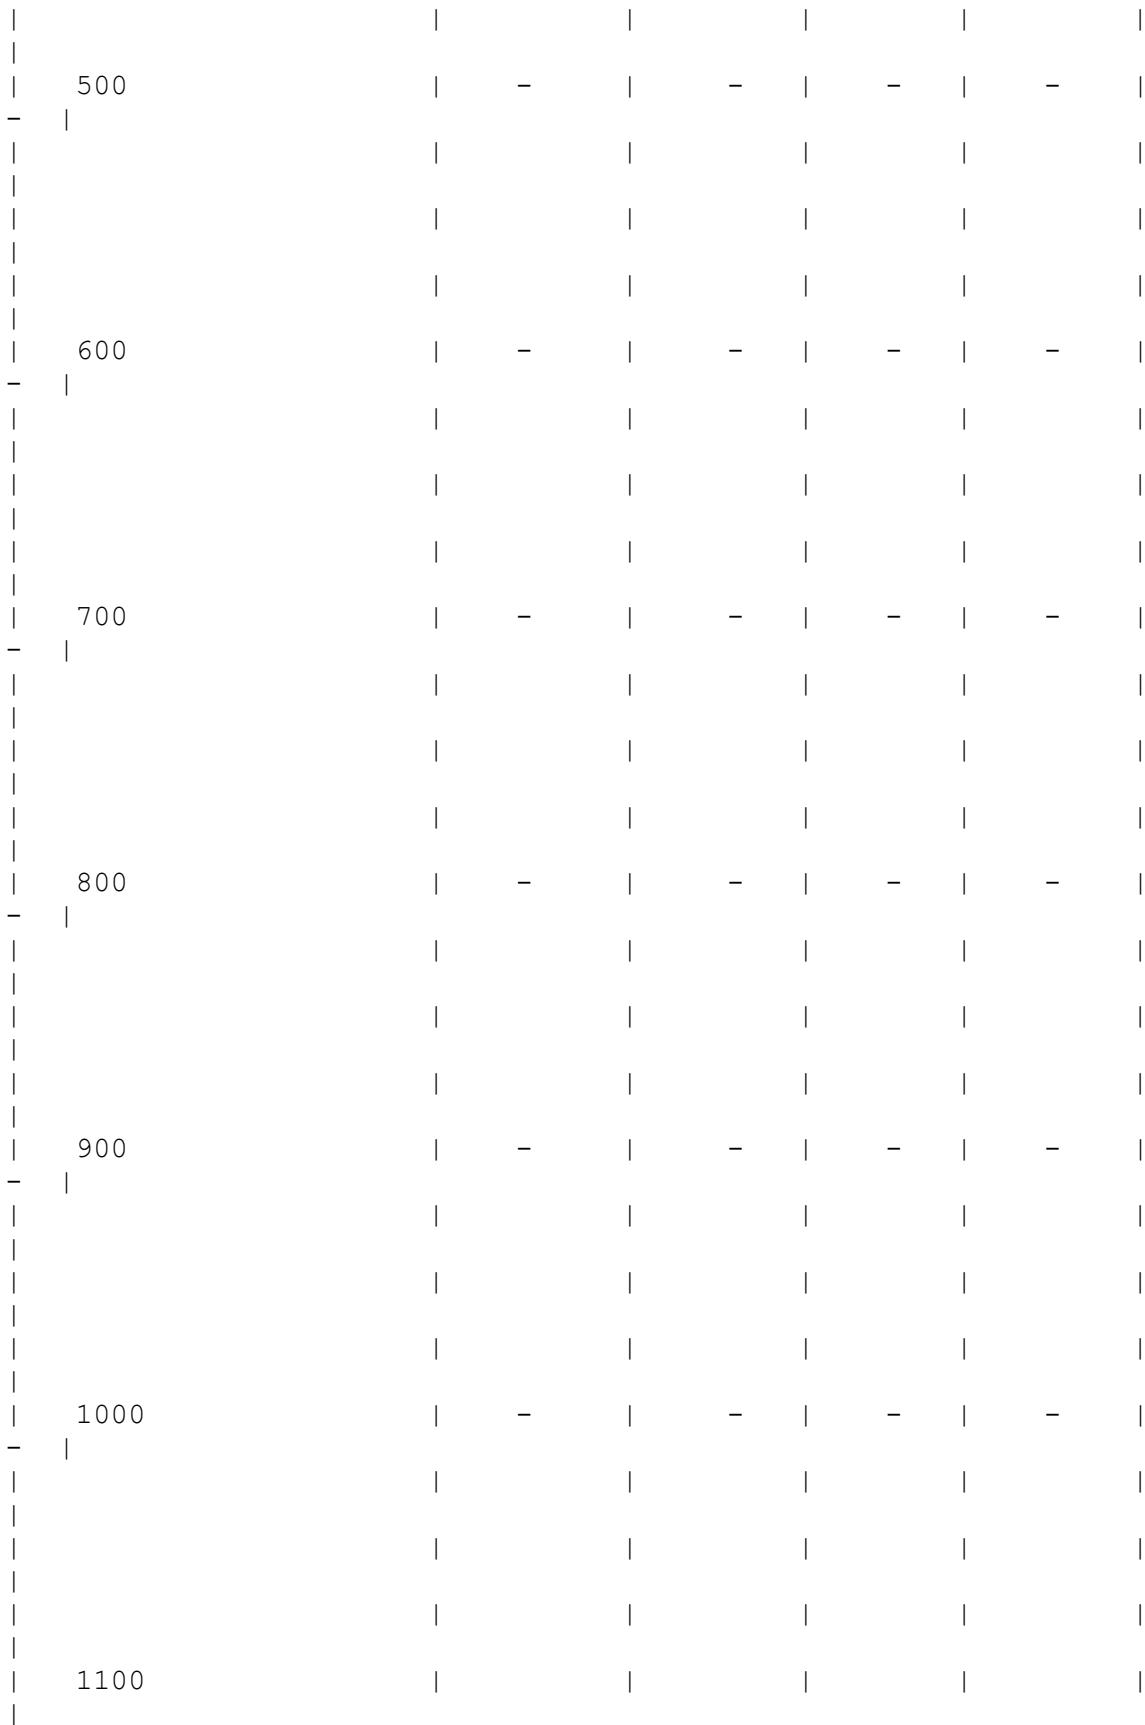

		-	-	-	-	-	-	-
1200								
			-		-		-	

- Примечания:**
1. Над чертой указаны значения в МПа, под чертой - в кгс/см².
 2. Группы мелкозернистого бетона приведены в [п.2.3](#).
 3. Для легкого, ячеистого и поризованного бетонов при промежуточных значениях плотности бетона начальные модули упругости принимают по линейной интерполяции.
 4. Для ячеистого бетона неавтоклавного твердения значения E_b , принимают как для бетона автоклавного твердения с умножением на коэффициент 0,8.
 5. Для напрягающего бетона значения E_b принимают как для тяжелого бетона с умножением на коэффициент альфа = $0,56 + 0,006B$.

Применение арматуры новых видов, осваиваемых промышленностью, должно быть согласовано в установленном порядке.

- Примечания:**
1. В настоящих нормах обозначения классов арматуры приняты согласно действующим государственным стандартам на арматурную сталь и будут уточнены при пересмотре СТ СЭВ 1406-78.
 2. В обозначении классов термически и термомеханически упрочненной стержневой арматуры с повышенной стойкостью к коррозионному растрескиванию под напряжением добавляется буква К (например, Ат-IVK); свариваемой - буква С (например, Ат-IVC); свариваемой и повышенной стойкости к коррозионному растрескиванию под натяжением - буквы СК (например, Ат-VCK).
 3. В обозначении горячекатаной стержневой арматуры буква "в" употребляется для арматуры, упрочненной вытяжкой, А-IIІв, а буква "с" - для арматуры специального назначения, Ас-II.
 4. В настоящих нормах для краткости используются следующие термины: "стержень" - для обозначения арматуры любого диаметра, вида и профиля независимо от того, поставляется она в прутках или мотках (бунтах); "диаметр" (d), если не оговорено особо, означает номинальный диаметр стержня.

2.18*. Выбор арматурной стали следует производить в зависимости от типа конструкции, наличия предварительного напряжения, а также от условий возведения и эксплуатации здания или сооружения в соответствии с указаниями пп.[2.19*](#) - [2.22*](#), [2.23](#), [2.24*](#) и с учетом необходимой унификации арматуры конструкции по классам, диаметрам и т.п.

2.19*. В качестве ненапрягаемой арматуры железобетонных конструкций следует применять:

- а) стержневую арматуру класса Ат-IVC - для продольной арматуры;
- б) стержневую арматуру классов А-III и Ат-IIIC - для продольной и поперечной

арматуры;

в) арматурную проволоку класса Вр-I - для поперечной и продольной арматуры;

г) стержневую арматуру классов А-I, А-II и Ас-II - для поперечной арматуры, а также для продольной арматуры, если другие виды ненапрягаемой арматуры не могут быть использованы;

д) стержневую арматуру классов А-IV, Ат-IV и Ат-IVК - для продольной арматуры в вязанных каркасах и сетках (см. [п.5.32*](#));

е) стержневую арматуру классов А-V, Ат-V, Ат-VK, Ат-VCK, А-VI, Ат-VI, Ат-VIK, Ат-VII - для продольной сжатой арматуры, а также для продольной сжатой и растянутой арматуры при смешанном армировании конструкции (наличии в них напрягаемой и ненапрягаемой арматуры) в вязанных каркасах и сетках.

В качестве ненапрягаемой арматуры железобетонных конструкций допускается применять арматуру класса А-IIIb для продольной растянутой арматуры в вязанных каркасах и сетках.

Арматуру классов А-III, Ат-IIIС, Ат-IVC, Вр-I, А-I, А-II и Ас-II рекомендуется применять в виде сварных каркасов и сеток.

Допускается использовать в сварных сетках и каркасах арматуру классов А-IIIb, Ат-IVK (из стали марок 10ГС2 и 08Г2С) и Ат-V (из стали марки 20ГС) при выполнении крестообразных соединений контактно-точечной сваркой (см. [п.5.32*](#)).

2.20*. В конструкциях с ненапрягаемой арматурой, находящихся под давлением газов, жидкостей и сыпучих тел, следует применять стержневую арматуру классов А-II, А-I, А-III и Ат-IIIС и арматурную проволоку класса Вр-I.

2.21*. В качестве напрягаемой арматуры предварительно напряженных конструкций следует применять:

а) стержневую арматуру классов А-V, Ат-V, Ат-VK, Ат-VCK, А-VI, Ат-VI, Ат-VIK и Ат-VII;

б) арматурную проволоку классов В-II, Вр-II и арматурные канаты классов К-7 и К-19.

В качестве напрягаемой арматуры допускается применять стержневую арматуру классов А-IV, Ат-IV, Ат-IVC, Ат-IVK и А-IIIb.

В конструкциях до 12 м включ. следует преимущественно применять стержневую арматуру классов Ат-VII, Ат-VI и Ат-V мерной длины.

Примечание. Для армирования предварительно напряженных конструкций из легкого бетона классов В7,5 - В12,5 следует применять стержневую арматуру классов А-IV, Ат-IV, Ат-IVC, Ат-IVK и А-IIIb.

2.22*. В качестве напрягаемой арматуры предварительно напряженных железобетонных элементов, находящихся под воздействием газов, жидкостей и сыпучих тел, следует применять:

а) арматурную проволоку классов В-II, Вр-II и арматурные канаты классов К-7 и К-19;

б) стержневую арматуру классов А-V, Ат-V, Ат-VK, Ат-VCK, А-VI, Ат-VI, Ат-VIK и Ат-VII;

в) стержневую арматуру классов А-IV, Ат-IV, Ат-IVK и Ат-IVC.

В таких конструкциях допускается применять также арматуру класса А-IIIb.

В качестве напрягаемой арматуры конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде, следует преимущественно применять арматуру класса А-IV, а также классов Ат-VIK, Ат-VK, Ат-VCK, Ат-IVK и арматуру других видов в соответствии со [СНиП 2.03.11-85](#).

2.23*. При выборе вида и марок стали для арматуры, установленной по расчету, а также проката для закладных деталей должны учитываться температурные условия эксплуатации конструкций и характер их нагружения согласно обязательным [приложениям 1*](#) и [2](#).

В климатических зонах с расчетной зимней температурой ниже минус 40°C при проведении строительно-монтажных работ в холодное время года несущая способность в стадии возведения конструкций с арматурой, допускаемой к применению только в отапливаемых зданиях, должна быть обеспечена исходя из расчетного сопротивления арматуры с понижающим коэффициентом 0,7 и расчетной нагрузки с коэффициентом надежности по нагрузке гамма F = 1,0.

Для конструкций, предназначенных для работы при расчетной температуре ниже минус 40°C (п.1.8), а также при применении проката из низколегированной стали (например, С345 и С375 - марок 09Г2С, 15ХСНД, 10Г2С1) выбор проката для закладных деталей и электродов для их сварных соединений следует производить как для стальных сварных конструкций в соответствии с требованиями [СНиП II-23-81*](#), его расчетные сопротивления по СНиП II-23-81*.

2.24*. Для монтажных (подъемных) петель элементов сборных железобетонных и бетонных конструкций должна применяться горячекатаная арматурная сталь класса Ac-II марки 10ГТ и класса A-I марок Ст3сп и Ст3пс, а также класса A-I по ТУ 14-2-736-87 (особенно для конструкций, предназначенных для применения в районах с расчетной температурой ниже минус 30°C).

В случае, если возможен монтаж конструкций при расчетной зимней температуре ниже минус 40°C, для монтажных петель не допускается применять сталь марки Ст3пс2.

2.24a*. В настоящих нормах в дальнейшем в случаях, когда нет необходимости указывать конкретный вид стержневой арматуры (горячекатаной, термомеханически упрочненной), при ее обозначении используется обозначение соответствующего класса горячекатаной арматурной стали (например, под классом A-V подразумевается арматура классов A-V, At-V, At-VK и At-VCK).

Нормативные и расчетные характеристики арматуры

2.25*. За нормативные сопротивления арматуры R_{sn} принимаются наименьшие контролируемые значения предела текучести, физического или условного (равного значению напряжений, соответствующих остаточному относительному удлинению 0,2%).

Указанные контролируемые характеристики арматуры принимаются в соответствии с государственными стандартами или техническими условиями на арматурную сталь и гарантируются с вероятностью не менее 0,95.

Нормативные сопротивления R_{sn} для основных видов стержневой и проволочной арматуры приведены соответственно в [табл. 19*](#) и [20*](#)

Таблица 19*

Стержневая R _{sn} и пределльных классов	Нормативные сопротивления растяжению расчетные сопротивления растяжению для состояний второй группы R _{s,ser} , МПа
---	--

	(кгс/см ²)	
A-I		235 (2400)
A-II		295 (3000)
A-III		390 (4000)
A-IV		590 (6000)
A-V		785 (8000)
A-VI		980 (10000)
Aт-VII		1175 (12000)
A-III _В		540 (5500)

Примечание. Обозначения классов арматуры - в соответствии с [п.2.24а*](#).

2.26*. Расчетные сопротивления арматуры растяжению R_s для предельных состояний первой и второй групп определяются по формуле

$$(10) \quad R_s = \frac{R_{sn}}{\gamma_{arm}},$$

где γ_{arm} - коэффициент надежности по арматуре, принимаемый по [табл. 21*](#).

Расчетные сопротивления арматуры растяжению (с округлением) для основных видов стержневой и проволочной арматуры при расчете конструкций по предельным состояниям первой группы приведены соответственно в [табл. 22*](#) и [23*](#), а при расчете по предельным состояниям второй группы - в [табл. 19*](#) и [20*](#).

Таблица 20*

сопротивления	Проволочная	Класс	Диаметр	растяжению R_{sn} и	Нормативные
расчетные					
арматура классов		прочности		арматуры,	сопротивления
растяжению для					
второй			мм		пределных состояний

					группы Rs, ser, МПа
(кгс/см ²)					
Bр-I	-	3-5		490 (5000)	
	1500	3		1500 (15300)	
	1400	4-5		1400 (14250)	
B-II	1300	6		1300 (13250)	
	1200	7		1200 (12200)	
	1100	8		1100 (11200)	
	1500	3		1500 (15300)	
	1400	4-5		1400 (14250)	
Bр-II	1200	6		1200 (12200)	
	1100	7		1100 (11200)	
	1000	8		1000 (10200)	
	1500	6-12		1500 (15300)	
K-7					
	1400	15		1400 (14250)	
K-19	1500	14		1500 (15300)	

Примечания: 1. Класс прочности проволочной арматуры - установленное стандартами значение ее условного предела текучести в Н/мм².

2. В обозначении проволочной арматуры классов B-II, Bр-II, K-7 и K-19 в соответствии с государственными стандартами указывают ее класс прочности (например, обозначение проволоки класса B-II диаметром 3 мм - D 3B1500, класса Bр-II диаметром 5 мм - D 5Br1400, канатов класса K-7 диаметром 12мм - D 12K7-1500).

Таблица 21*

по	расчете	Арматура предельным	Коэффициент надежности арматуре гамmas при конструкций по состояниям
группы			первой группы второй
Стержневая классов:			
		A-I, A-II	1,05
1,00		A-III диаметром, мм:	
		6-8	1,10
1,00		10-40	1,07
1,00		A-IV, A-V	1,15
1,00		A-VI, At-VII	1,20
1,00		A-IIIb с контролем:	
		удлинения и напряжения	1,10
1,00		только удлинения	1,20
1,00			
Проволочная классов:			
		Bp-I	1,20
1,00		B-II, Bp-II	1,20
1,00		K-7, K-19	1,20
1,00			

Примечание. Обозначения классов арматуры - в соответствии с [п.2.24а*](#).

2.27*. Расчетные сопротивления арматуры сжатию R_{sc} , используемые при расчете конструкций по предельным состояниям первой группы, при наличии сцепления арматуры с бетоном следует принимать по [табл. 22*](#) и [23*](#).

При расчете в стадии обжатия конструкций значение R_{sc} следует принимать не более 330 МПа, а для арматуры класса А-IIIв - равным 170 МПа.

При отсутствии сцепления арматуры с бетоном принимается значение $R_{sc} = 0$.

Таблица 22*

для группы,	Стержневая арматура	Расчетные сопротивления арматуры пределных состояний первой		
		МПа (кгс/см ²)	растяжению	сжатию
классов				
				R_{sc}
			продольной поперечной	
		Rs	(хомутов и	
			отогнутых	
			стержней)	
				R_{sw}
A-I (2300)		225 (2300)	175 (1800)	225
A-II (2850)		280 (2850)	225 (2300)	280
A-III диаметром, мм:				
6-8 (3600)		355 (3600)	285* (2900)	355
10-40 (3750)		365 (3750)	290* (3000)	365
A-IV		510 (5200)	405 (4150)	450

(4600) **				
A-V		680 (6950)	545 (5550)	500
(5100) **				
A-VI		815 (8300)	650 (6650)	500
(5100) **				
At-VII		980 (10000)	785 (8000)	500
(5100) **				
A-IIIb с контролем:				
удлинения и напряже-	490 (5000)	390 (4000)	200	
(2000)				
ния				
только удлинения	450 (4600)	360 (3700)	200	
(2000)				

* В сварных каркасах для хомутов из арматуры класса A-III, диаметр которых меньше 1/3 диаметра продольных стержней, значения Rsw, принимаются равными 255 МПа (2600 кгс/см²).

** Указанные значения Rsc принимаются для конструкций из тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов при учете в расчете нагрузок, указанных в поз.2а табл.15; при учете нагрузок, указанных в поз.2б табл.15, принимается значение Rsc = 400 МПа. Для конструкций из ячеистого и поризованного бетонов во всех случаях следует принимать значение Rsc = 400 МПа (4100 кгс/см²).

Примечания: 1. В тех случаях, когда по каким-либо соображениям ненапрягаемая арматура классов выше A-III используется в качестве расчетной поперечной арматуры (хомутов и отогнутых стержней), ее расчетные сопротивления Rsw принимаются как для арматуры класса A-III.

2. Обозначения классов арматуры - в соответствии с [п.2.24а*](#).

2.28. Расчетные сопротивления арматуры для предельных состояний первой группы снижаются (или повышаются) путем умножения на соответствующие коэффициенты условий работы гамmas_i, учитывающие либо опасность усталостного разрушения, неравномерное распределение напряжений в сечении, условия анкеровки, низкую прочность окружающего бетона и т.п., либо работу арматуры при напряжениях выше условного предела текучести, изменение свойств стали в связи с условиями изготовления и т.д.

Расчетные сопротивления арматуры для предельных состояний второй группы R_{s,ser} вводят в расчет с гамmas = 1,0.

Расчетные сопротивления поперечной арматуры (хомутов и отогнутых стержней) Rsw снижаются по сравнению с R_s путем умножения на коэффициенты условий работы гамmas1 и гамmas2:

а) независимо от вида и класса арматуры - на коэффициент гамmas1 = 0,8, учитывающий неравномерность распределения напряжений в арматуре по длине рассматриваемого сечения;

б) для стержневой арматуры класса A-III диаметром менее 1/3 диаметра продольных стержней и для проволочной арматуры класса Bp-I в сварных каркасах - на коэффициент гамmas2 = 0,9, учитывающий возможность хрупкого разрушения сварного соединения.

Таблица 23*

Проволочная предельных арматура классов	Диа- метр	Расчетные сопротивления арматуры для состяний первой группы, МПа (кгс/см ²)	арма-
	туры,	растяжению	сжатию
	мм		Rsc
		продольной	поперечной (хо-
		Rs	мутов и отогну-
			тых стержней)
			Rsw
Bр-I 375 (3850) **	3-5	410 (4200)	290 (3000) *
B-II при классе прочности:			
1500	3	1250 (12750)	1000 (10200)
1400	4-5	1170 (11900)	940 (9600)
1300	6	1050 (10700)	835 (8500)
1200	7	1000 (10200)	785 (8000)
1100	8	915 (9300)	730 (7450)
Bр-II при классе прочности:			
1500 500 (5100) **	3	1250 (12750)	1000 (10200)

1400	4-5	1170 (11900)	940 (9600)	
1200	6	1000 (10200)	785 (8000)	
1100	7	915 (9300)	730 (7450)	
1000	8	850 (8700)	680 (6950)	
<hr/>				
K-7 при классе прочности:				
1500	6-12	1250 (12750)	1000 (10200)	
1400	15	1180 (12050)	945 (9600)	
<hr/>				
K-19	14	1250 (12750)	1000 (10200)	
<hr/>				

* При применении проволоки в вязанных каркасах значение Rsw следует принимать равным 325 МПа (3300 кгс/см²).

** Данные значения Rsc принимают при расчете конструкций из тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов на нагрузки, указанные в [поз.2а табл.15](#). При расчете конструкций из бетона этих видов на нагрузки, указанные в [поз.2б табл.15](#), а также при расчете конструкций из ячеистого и поризованного бетонов на нагрузки всех видов значение Rsc следует принимать для арматуры классов:

Вр-I - 340 МПа (3500 кгс/см²);

В-II, Вр-II, К-7 и К-19 - 400 МПа (4100 кгс/см²).

Расчетные сопротивления растяжению поперечной арматуры (хомутов и отогнутых стержней) Rsw с учетом указанных коэффициентов условий работы гамmas1 и гамmas2 приведены в [табл. 22*](#) и [23](#).

Кроме того, расчетные сопротивления Rs, Rsc, Rsw в соответствующих случаях следует умножать на коэффициенты условий работы арматуры согласно [табл.24* - 26*](#) и [27](#).

2.29. Длину зоны передачи напряжений l_p для напрягаемой арматуры без анкеров следует определять по формуле

$$l_p = \left(\omega \frac{\sigma_{sp}}{R_{bp}} + \lambda \right) d, \quad (11)$$

где ω и λ принимаются по [табл.28](#).

К значению R_{bp} при необходимости вводятся коэффициенты условий работы бетона, кроме гамmas2.

Величина σ_{gasp} в [формуле \(11\)](#) принимается равной:
 при расчете элементов по прочности - большему из значений R_s и σ_{gasp} ;
 при расчете элементов по трещиностойкости - значению σ_{gasp} . Здесь
 σ_{gasp} принимается с учетом первых потерь по [поз.1-5 табл.5](#).

В элементах из мелкозернистого бетона группы Б и из легкого бетона при пористом мелком заполнителе (кроме классов В7,5 - В12,5) значения омегар и ламбдар увеличиваются в 1,2 раза против приведенных в [табл.28](#).

Таблица 24*

Факторы, обусловливающие введение коэффициента условий работы арматуры	Характеристика арматуры	Класс арматуры	Коэффициент работы арматуры
арматуры			
условное числовое значение			обозначение
			чение
1. Работа арматуры на действие поперечных сил	Поперечная " " при действии поперечных сил	Независимо от класса	$\gamma_{\text{gasp}1}$
См. п.2.28*			
2. Наличие сварных соединений арматуры	" A-III и Bp-I	гамма2	To
же			
при действии поперечных сил			
3. Многократно повторяющаяся нагрузка	Продольная и поперечная нагрузка	Независимо от класса	$\gamma_{\text{gasp}3}$
См. табл.25*			

4.	Наличие сварных со-	Продольная	A-I, A-II, гамма4
	См. табл. 26*		
	единений при много-	и попереч-	A-III, A-IV
	кратном повторе-	ная при на-	A-V
	нии нагрузки	личии свар-	
		ных соеди-	
		нений арма-	
		туры	
5.	Зона передачи на-	Продольная	Независимо гамма5
lxi/lp		напрягаемая	от класса
	пряжений для арма-		
	туры без анкеров	Продольная	То же
lxi/lan			
	и зона анкеровки	ненапрягае-	
формулах			В
	ненапрягаемой ар-	мая	
			поз.5:
	матуры		
расстоя-			lxi -
начала			ние от
передачи			зоны
напряжений до			
рассматривае-			
			МОГО
сечения;			
- со-			lp, lan
ответственно			
			длина
зоны пе-			
			редачи
напря-			
			жений и
зоны			
анкеровки ар-			матуры

(см.пп.)				<u>2,29</u> и
<u>5,14)</u>				
6. Работа высокопроч-	Продольная	A-IV; A-V;	гамма _{s6}	
Согласно ука-	растянутая	A-VI; At-		заниям
ной арматуры при		VII; B-II;		
<u>п.3.13*</u>				
напряжениях выше		Bp-II; K-7;		
условного предела		K-19		
текучести				
7. Элементы из легко-	Поперечная	A-I; Bp-I	гамма _{s7}	0,8
го бетона класса				
B7,5 и ниже				
8. Элементы из ячеист-	Продольная	Независимо	гамма _{s8}	190+40B
того бетона класса	сжатая	от класса		
<u><=1</u>				
B7,5 и ниже				Rsc
	Поперечная	То же		25B
				----<=1
				Rsw
9. Защитное покрытие	Продольная	"	гамма _{s9}	
<u>См. табл.27</u>				
арматуры в элемен-	сжатая			
тах из ячеистого бе-				
тона				

Примечания: 1. Коэффициенты гамmas3 и гамmas4 по [поз. 3](#) и [4](#) настоящей таблицы учитываются только при расчете на выносливость; для арматуры, имеющей сварные соединения, указанные коэффициенты учитываются одновременно.

2. Коэффициент гамmas5 по [поз.5](#) настоящей таблицы вводится кроме расчетных сопротивлений R_s и к предварительному напряжению арматуры σ_{asp} .

3. В формулах [п.3.8](#) настоящей таблицы значения R_{sc} и R_{sw} даны в МПа; значения B - см. [п.2.2](#).

Таблица 25 *

0,77 0,92 1,00 1,00							
12 и 15	-	-	-	-	-		
0,68 0,84 1,00 1,00							
К-19 диаметром 14 мм	-	-	-	-	-		
0,63 0,77 0,96 1,00							
Вр-І	-	-					
0,56 0,71 0,85 0,94 1,00 1,00 1,00							
А-ІІІв с контролем:							
удлинений и напряжений	-	-	-	-			
0,41 0,66 0,84 1,00 1,00							
только удлинений	-	-	-	-			
0,46 0,73 0,93 1,00 1,00							

Обозначения, принятые в табл. 25*: $ps = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}$

где σ_{\min} , σ_{\max} – соответственно наименьшее и наибольшее напряжения в арматуре в пределах цикла изменения нагрузки, определяемые согласно [п. 3.47](#).

Примечание. При расчете изгибаемых элементов из тяжелого бетона с ненапрягаемой арматурой для продольной арматуры принимается:

$$\text{при } 0 < \frac{M_{\min}}{M_{\max}} < 0,20 \quad ps = 0,30;$$

$$\text{при } 0,20 < \frac{M_{\min}}{M_{\max}} \leq 0,75 \quad ps = 0,15 + \frac{0,8}{\frac{M_{\min}}{M_{\max}}};$$

$$\text{при } \frac{M_{\min}}{M_{\max}} > 0,75 \quad ps = \frac{M_{\min}}{M_{\max}},$$

где M_{\min} , M_{\max} – соответственно наименьший и наибольший изгибающие моменты в расчетном сечении элемента в пределах цикла изменения нагрузки.

Таблица 26*

Группа Коэффициент условий работы арматуры
--

гамmas4	при							
Класс	свар-	многократном	повторении	нагрузки	и			
коэффициенте								
арматуры	ных	асимметрии	цикла ps,	равном				
		соеди-						
—		нений						
1,0	0	0,2	0,4	0,7	0,8	0,9		
—								
A-I; A-II 1 0,90 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00								
1,00	2 0,65 0,70 0,75 0,90 1,00 1,00							
1,00	3 0,25 0,30 0,35 0,50 0,65 0,85							
1,00	4 0,20 0,20 0,25 0,30 0,45 0,65							
—								
A-III 1 0,90 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00								
1,00	2 0,60 0,65 0,65 0,70 0,75 0,85							
1,00	3 0,20 0,25 0,30 0,45 0,60 0,80							
1,00	4 0,15 0,20 0,20 0,30 0,40 0,60							
—								
A-IV 1 - - 0,95 0,95 1,00 1,00								
1,00	2 - - 0,75 0,75 0,80 0,90							
1,00	3 - - 0,30 0,35 0,55 0,70							
—								
A-V 1 - - 0,95 0,95 1,00 1,00								
1,00	2 - - 0,75 0,75 0,80 0,90							
горяче- 1,00								
катаная 3 - - 0,35 0,40 0,50 0,70								
1,00								

Примечания: 1. Группы сварных соединений, приведенные в настоящей таблице, включают следующие типы сварных соединений по ГОСТ 14098-85,

допускаемые для конструкций, рассчитываемых на выносливость:

*Взамен ГОСТ 14098-85 постановлением Госстроя СССР от 28 ноября 1991 г.
N 19 утвержден и введен в действие ГОСТ 14098-91*

1-я группа - стыковые типов С3-Км, С4-Кп;
2-я " - крестообразное типа К1-Кт; стыковые типов
С1-Ко,
С20-Рм -
все соединения при отношении диаметров
стержней,
равном 1,0;
3-я " - крестообразное типа К2-Кт; стыковые типов
С11-Мф,
С17-Мп,
типов Т6-Кс,
4-я " - нахлесточные типов Н1-Рш, Н2-Кр и Н3-Кп;
тавровые
типов Т1-Мф, Т2-Рф и Т12-Рз.

2. В таблице даны значения гамmas4 для арматуры диаметром до 20 мм.

3. Значения коэффициента гамmas4 должны быть снижены на 5% при
диаметре стержней 22-32 мм и на 10% при диаметре свыше 32 мм.

Таблица 27

гамmas9 при защитное покрытие	коэффициент условий работы арматуре
профиля	гладкой периодического
1. Цементно-полистироль- ное, латексно-минеральное	1,0 1,0
2. Цементно-битумное (холод- ное) при арматуре диаме-	

тром, мм:			
6 и более	0,7		1,0
менее 6	0,7		0,7
3. Битумно-силикатное (горячее)	0,7		0,7
4. Битумно-глинистое	0,5		0,7
5. Сланцебитумное, цементное	0,5		0,5

Таблица 28

определения длины Вид и класс напряжений 1р арматуры применяемой	диаметр зоны арматуры, мм	Коэффициенты для зоны передачи напрягаемой арматуры, без анкеров	
		омегар	—
ламбдар			
—	—	—	—
1. Стержневая периоди- Независимо от 0,25 10	ческого профиля неза- диаметра		
висимо от класса			

2. Высокопрочная арматурная проволока периодического профиля класса Вр-II	5	1,40	40
	4	1,40	50
	3	1,40	60
3. Арматурные канаты классов:			
K-7	15	1,00	25
	12	1,10	25
	9	1,25	30
	6	1,40	40
K-19	14	1,00	25

Примечание. Для элементов из легкого бетона классов В7,5-В12,5 значения омегар и ламбдар увеличиваются в 1,4 раза против приведенных в настоящей таблице.

При мгновенной передаче усилия обжатия на бетон для стержневой арматуры периодического профиля значения омегар и ламбдар увеличиваются в 1,25 раза. При диаметре стержней выше 18 мм мгновенная передача усилий не допускается.

Для стержневой арматуры периодического профиля всех классов значение I_p принимается не менее 15d.

Начало зоны передачи напряжений при мгновенной передаче усилия обжатия на бетон для проволочной арматуры (за исключением высокопрочной проволоки класса Вр-II с внутренними анкерами по длине заделки) принимается на расстоянии $0,25I_p$ от торца элемента.

2.30. Значения модуля упругости арматуры E_s принимаются по табл.29*.

Таблица 29*

Класс арматуры	Модуль упругости арматуры

	$E_s \times 10^{-4}$, МПа (кгс/см ²)
A-I, A-II	21 (210)
A-III	20 (200)
A-IV, A-V, A-VI и At-VII	19 (190)
A-III _B	18 (180)
B-II, Br-II	20 (200)
K-7, K-19	18 (180)
Br-I	17 (170)

3. Расчет элементов бетонных и железобетонных конструкций по предельным состояниям первой группы

Расчет бетонных элементов по прочности

3.1. Расчет по прочности бетонных элементов должен производиться для сечений, нормальных к их продольной оси. В зависимости от условий работы элементов они рассчитываются без учета, а также с учетом сопротивления бетона растянутой зоны.

Без учета сопротивления бетона растянутой зоны производится расчет внецентренно сжатых элементов, указанных в [п.1.7а](#), принимая, что достижение предельного состояния характеризуется разрушением сжатого бетона. Сопротивление бетона сжатию условно представляется напряжениями, равными R_b , равномерно распределенными по части сжатой зоны сечения - условной сжатой зоне ([черт.2](#)), сокращенно именуемой в дальнейшем сжатой зоной бетона.

См. графический объект "Черт. 2. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси внецентренно сжатого бетонного элемента, рассчитываемого по прочности без учета сопротивления бетона растянутой зоны"

С учетом сопротивления бетона растянутой зоны производится расчет элементов, указанных в [п.1.7б](#), а также элементов, в которых не допускаются трещины по условиям эксплуатации конструкций (элементов, подвергающихся давлению воды, карнизов, парапетов и др.). При этом принимается, что достижение предельного состояния характеризуется разрушением бетона растянутой зоны (появлением трещин). Предельные усилия определяются исходя из следующих предпосылок (черт.3):

См. графический объект "Черт. 3. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси изгибающегося (внецентренно сжатого) бетонного элемента, рассчитываемого по прочности с учетом сопротивления бетона растянутой зоны"

- сечения после деформаций остаются плоскими;
- наибольшее относительное удлинение крайнего растянутого волокна бетона равно $2Rbt/Eb$;
- напряжения в бетоне сжатой зоны определяются с учетом упругих (а в некоторых случаях и неупругих) деформаций бетона;
- напряжения в бетоне растянутой зоны распределены равномерно и равны Rbt .

В случаях, когда вероятно образование наклонных трещин (например, элементы двутаврового и таврового сечений при наличии поперечных сил), должен производиться расчет бетонных элементов из условий (141) и (142) с заменой расчетных сопротивлений бетона для предельных состояний второй группы Rb,ser и Rbt,ser соответствующими значениями расчетных сопротивлений бетона для предельных состояний первой группы Rb и Rbt .

Кроме того, должен производиться расчет элементов на местное действие нагрузки (смятие) согласно указаниям [п.3.39](#).

Внецентренно сжатые элементы

3.2. При расчете внецентренно сжатых бетонных элементов должен приниматься во внимание случайный эксцентрикситет продольного усилия ea , определяемый согласно указаниям [п.1.21](#).

3.3. При гибкости элементов $I0/i > 14$ необходимо учитывать влияние на их несущую способность прогибов в плоскости эксцентрикситета продольного усилия и в нормальной к ней плоскости путем умножения значений $e0$ на коэффициент эта (см. [п.3.6](#)). В случае расчета из плоскости эксцентрикситета продольного усилия значение $e0$ принимается равным значению случайного эксцентрикситета.

Применение бетонных внецентренно сжатых элементов (за исключением случаев, предусмотренных [п.1.76](#)) не допускается при эксцентрикситетах приложения продольной силы с учетом прогибов $e0\text{эта}$, превышающих:

а) в зависимости от сочетания нагрузок:

при основном сочетании	0,9у
" особом "	0,95у

б) в зависимости от вида и класса бетона:

для тяжелого, мелкозернистого

и легкого бетонов класса выше В7,5	у-1
для других видов и классов бетона	у-2

(здесь y - расстояние от центра тяжести сечения до наиболее сжатого волокна бетона, см).

3.4. Во внецентренно сжатых бетонных элементах в случаях, указанных в [п.5.48](#), необходимо предусмотреть конструктивную арматуру.

3.5. Расчет внецентренно сжатых бетонных элементов (см. [черт.2](#)) должен производиться из условия

См. графический объект "Формула (12)"

Для элементов прямоугольного сечения A_b определяется по формуле

См. графический объект "Формула (13)"

Внеклентренно сжатые бетонные элементы, в которых появление трещин не допускается по условиям эксплуатации, независимо от расчета из условия (12) должны быть проверены с учетом сопротивления бетона растянутой зоны (см. п.3.1 и черт.3) из условия

См. графический объект "Формула (14)"

Для элементов прямоугольного сечения условие (14) имеет вид

См. графический объект "Формула (15)"

Расчет внешнецентренно сжатых бетонных элементов, указанных в п.1.76, должен производиться из условий (14) и (15).

См. графический объект "Формулы (16) - (18)"

3.6. Значение коэффициента эта, учитывающего влияние прогиба на значение эксцентриситета продольного усилия e_0 , следует определять по формуле

См. графический объект "Формулы (19) - (22)"

Таблица 30

Бетон формуле (21)	Коэффициент бета в
1. Тяжелый	1,0
2. Мелкозернистый групп:	
А	1,3
Б	1,5
В	1,0
3. Легкий:	

при искусственных крупных		
заполнителях и мелком заполнителе:		
плотном		1,0
пористом		1,5
при естественных заполнителях		2,5
<hr/>		
4. Поризованный		2,0
<hr/>		
5. Ячеистый:		
автоклавный		1,3
неавтоклавный		1,5
<hr/>		

Примечание. Группы мелкозернистого бетона приведены в [п.2.3](#).

Таблица 31

	Расчетная длина 10
Характер опирания стен и столбов бетонных	внеклентренно сжатых элементов
<hr/>	
1. С опорами вверху и внизу:	
a) при шарнирах на двух кон- цах независимо от величины смещения опор	H

б) при защемлении одного из	
концов и возможном смещении	
опор для зданий:	
многопролетных	1,25Н
однопролетных	1,50Н
<hr/>	
2. Свободно стоящие	2,00Н
<hr/>	

Обозначение, принятое в [табл.31](#): Н - высота столба (стены) в пределах этажа за вычетом толщины плиты перекрытия или высота свободно стоящей конструкции.

Если изгибающие моменты (или эксцентриситеты) от полной нагрузки и от суммы постоянных и длительных нагрузок имеют разные знаки, то при абсолютном значении эксцентриситета полной нагрузки e_0 , превышающем $0,1h$, принимают фил = 1,0; если это условие не удовлетворяется, значение фил

$$\text{фил} = \text{фил1} + 10(1 - \text{фил1}) \frac{e_0}{h},$$

где фил1 определяют по [формуле \(21\)](#), принимая М равным произведению продольной силы N от действия постоянных, длительных и кратковременных нагрузок на расстояние от центра тяжести до растянутой или наименее сжатой от действия постоянных и длительных нагрузок грани сечения.

3.7. Расчет элементов бетонных конструкций на местное сжатие (смятие) должен производиться согласно указаниям пп. [3.39](#) и [3.40](#).

Изгибаемые элементы

3.8. Расчет изгибаемых бетонных элементов (см. черт.3) должен производиться из условия

$$M \leq \alpha R_b t W_{pl}, \quad (23)$$

где альфа - коэффициент, принимаемый согласно указаниям [п.3.5](#);

W_{pl} - определяется по [формуле \(16\)](#); для элементов прямоугольного сечения W_{pl} принимается равным:

$$W_{pl} = \frac{bh^2}{6}.$$

Расчет железобетонных элементов по прочности

3.9. Расчет по прочности железобетонных элементов должен производиться для сечений, нормальных к их продольной оси, а также для наклонных к ней сечений наиболее опасного направления. При наличии крутящих моментов следует проверить прочность пространственных сечений, ограниченных в растянутой зоне спиральной трещиной наиболее опасного из возможных направлений. Кроме того, следует производить расчет элементов на местное действие нагрузки (смятие, продавливание, отрыв).

Расчет по прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента

3.10. Предельные усилия в сечении, нормальному к продольной оси элемента, следует определять исходя из следующих предпосылок:

сопротивление бетона растяжению принимается равным нулю;

сопротивление бетона сжатию представляется напряжениями, равными R_b и равномерно распределенными по сжатой зоне бетона;

деформации (напряжения) в арматуре определяются в зависимости от высоты сжатой зоны бетона с учетом деформаций (напряжений) от предварительного напряжения (см. [п.3.28*](#));

растягивающие напряжения в арматуре принимаются не более расчетного сопротивления растяжению R_s ;

сжимающие напряжения в арматуре принимаются не более расчетного сопротивления сжатию R_{sc} .

3.11. Расчет сечений, нормальных к продольной оси элемента, когда внешняя сила действует в плоскости оси симметрии сечения и арматура сосредоточена у перпендикулярных указанной плоскости граней элемента, следует производить в зависимости от соотношения между значением относительной высоты сжатой зоны бетона $\kappa_s = \chi_i/h_0$, определяемой из соответствующих условий равновесия, и значением относительной высоты сжатой зоны бетона κ_{sR} (см. [п.3.12*](#)), при котором предельное состояние элемента наступает одновременно с достижением в растянутой арматуре напряжения, равного расчетному сопротивлению R_s с учетом соответствующих коэффициентов условий работы арматуры, за исключением коэффициента гамма s (см. [п.3.13*](#)).

3.12* Значение κ_{sR} определяется по формуле

См. [графический объект "Формула \(25\)"](#)

См. [графический объект "Формула \(26\)"](#)

здесь альфа – коэффициент, принимаемый равным для бетона:

тяжелого

..... 0,85

мелкозернистого (см. [п.2.3](#))

групп:

A

..... 0,80

B и V

..... 0,75
 легкого, ячеистого и поризованного
 0,80 Для тяжелого, легкого и поризованного
 бетонов,
 коэффициент альфа подвергнутых автоклавной обработке,
 снижается на 0,05;
 R_b - в МПа;
 сиgма_sR - напряжение в арматуре, МПа, принимаемое для
 арматуры классов;

$$A-I, A-II, A-III, A-IIIa, \frac{\text{сиgма}}{sR} = R - \frac{\text{сиgма}}{s_{sp}} ; \\ Bp-I$$

$$A-IV, A-V, A-VI \text{ и } At-VII \frac{\text{сиgма}}{sR} = R + 400 - \frac{\text{сиgма}}{s_{sp}} -$$

$$- \Delta \text{сиgма} ; \\ s_{sp}$$

$$B-II, Bp-II, K-7 \text{ и } K-19 \frac{\text{сиgма}}{sR} = R + 400 - \frac{\text{сиgма}}{s_{sp}} ,$$

здесь R - расчетное сопротивление арматуры растяжению
 с учетом s соответствующих коэффициентов условий работы
 арматуры гамма_si, за исключением гамма_sсиgма (см.
п.3.13*);
 сиgма_{sp} - принимается при коэффициента гамма_sp < 1,0.
 $\Delta \text{сиgма}_{sp}$ - см. п.3.28*;
 $\text{сиgма}_{sc,u}$ - предельное напряжение в арматуре сжатой
 зоны, принимаемое для конструкций из
 тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов в
 зависимости от учитываемых в расчете нагрузок по табл.15*: по
 поз.2а - равным 500 МПа, по поз.2б - равным 400
 МПа. Для конструкций из ячеистого и поризованного
 бетонов во всех случаях значение принимается равным 400
 МПа. При

расчете элементов в стадии обжатия значение
сигма_sc,и
= 330 МПа.

Значения кси_R, определяемые по [формуле \(25\)](#), для элементов из ячеистого бетона следует принимать не более 0,6.

3.13*. При расчете по прочности железобетонных элементов с высокопрочной арматурой классов А-IV, А-V, А-VI, Ат-VII, В-II, Вр-II, К-7 и К-19 при соблюдении условия $\kappa\sigma < \kappa\sigma R$ расчетное сопротивление арматуры R_s должно быть умножено на коэффициент гаммасб (см. [поз.6 табл.24*](#)), определяемый по формуле

См. [графический объект "Формула \(27\)"](#)

Для случая центрального растяжения, а также внецентренного растяжения продольной силой, расположенной между равнодействующими усилий в арматуре, значение гаммасб принимается равным эта.

При наличии сварных стыков в зоне элемента с изгибающими моментами, превышающими 0,9 M_{max} (где M_{max} - максимальный расчетный момент), значение коэффициента гаммасб для арматуры классов А-IV и А-V принимается не более 1,10, а классов А-VI и Ат-VII - не более 1,05.

Коэффициент гаммасб не следует учитывать для элементов:
рассчитываемых на действие многократно повторяющейся нагрузки;
армированных высокопрочной проволокой, расположенной вплотную (без зазоров);

эксплуатируемых в агрессивной среде.

3.14. Для напрягаемой арматуры, расположенной в сжатой зоне при действии внешних сил или в стадии обжатия и имеющей сцепление с бетоном, расчетное сопротивление сжатию R_{sc} (см. [пп.3.15, 3.16, 3.20, 3.27](#)) должно быть заменено напряжением σ_{sc} , равным (σ_{sc} ,и - $\sigma_{sc}'sp$), МПа, но не более R_{sc} , где σ_{sc} определяется при коэффициенте гаммасб $> 1,0$, σ_{sc} ,и - см. [п.3.12*](#).

Изгибаемые элементы прямоугольного, таврового, двутаврового и кольцевого сечений

3.15. Расчет прямоугольных сечений изгибаемых элементов, указанных в

[п.3.11](#) ([черт. 4](#)), при $\kappa\sigma = \frac{x}{h_o} \leq \kappa\sigma_R$ должен производиться из условия

$$\frac{x}{h_o}$$

См. [графический объект "Формулы \(28\) - \(29\)"](#)

См. [графический объект "Черт. 4. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси изгибающего железобетонного элемента, при расчете его по прочности"](#)

3.16. Расчет сечений, имеющих полку в сжатой зоне, при $\kappa\sigma = \frac{x}{h_o} \leq \kappa\sigma_R$

должен производиться в зависимости от положения границы сжатой зоны;

а) если граница проходит в полке (черт.5, а), т.е. соблюдается условие

См. графический объект "Формула (30)"

расчет производится как для прямоугольного сечения b'_f согласно указаниям п.3.15;

б) если граница проходит в ребре (черт.5, б), т.е. условие (30) не соблюдается, расчет производится из условия

См. графический объект "Формула (31)"

при этом высота сжатой зоны бетона x определяется из формулы:

См. графический объект "Формула (32)"

См. [графический объект](#) "Черт. 5. Положение границы сжатой зоны в сечении изгибающего железобетонного элемента "

Значение b'_f , вводимое в расчет, принимается из условия, что ширина свеса полки в каждую сторону от ребра должна быть не более $1/6$ пролета элемента и не более:

а) при наличии поперечных ребер или при $h'_f \geq 0,1h - 1/2$ расстояния в свету между продольными ребрами;

б) при отсутствии поперечных ребер или при расстояниях между ними больших, чем расстояния между продольными ребрами, и $h'_f < 0,1h - 6h'_f$;

в) при консольных свесах полки:

при $h' \geq 0,1h$

6h ' f

" 0,05h <= h' f < 0,1h

3h' f

учиты

3.17. При

3.17. При расчете по прочности изгибаемых элементов рекомендуется соблюдать условие $\chi_{ik} \leq k_{ci} R_h$. В случае, когда площадь сечения растянутой арматуры по конструктивным соображениям или из расчета по предельным состояниям второй группы принята большей, чем это требуется для соблюдения условия $\chi_{ik} \leq k_{ci} R_h$, расчет следует производить по формулам для общего случая (см. п.3.28*).

Если полученное из расчета по формулам (29) или (32) значение h_0 , допускается производить расчет из условий (28) и (31), определяя высоту сжатой зоны соответственно из формул:

См. графический объект "Формулы (33) - (35)"

3.18. Расчет изгибаемых элементов кольцевого сечения при соотношении внутреннего и наружного радиусов $r_1/r_2=0,5$ с арматурой, равномерно распределенной по длине окружности (при числе продольных стержней не менее 6), должен производиться как для внецентренно сжатых элементов согласно

указаниям [п.3.21*](#), принимая в [формулах \(41\) и \(42\)](#) значение продольной силы $N = 0$ и подставляя в формулу (40) вместо N_{e0} значение изгибающего момента M .

Внеклентренно сжатые элементы прямоугольного и кольцевого сечений

3.19. При расчете внецентренно сжатых железобетонных элементов необходимо учитывать случайный начальный эксцентризитет согласно указаниям [п.1.21](#), а также влияние прогиба на их несущую способность согласно указаниям [п.3.24](#).

3.20. Расчет прямоугольных сечений внецентренно сжатых элементов, указанных в [п.3.11](#), следует производить:

См. [графический объект "Формулы \(36\) и \(37\)"](#)

См. [графический объект "Чертеж 6. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальному к продольной оси внецентренно сжатого железобетонного элемента, при расчете его по прочности"](#)

б) при $\kappa_{si} = x/h_0 \leq \kappa_{si_R}$ - также из условия [\(36\)](#), но при этом высота сжатой зоны определяется:

для элементов из бетона класса В30 и ниже с ненапрягаемой арматурой классов А-I, А-II, А-III - из формулы

См. [графический объект "Формулы \(38\) и \(39\)"](#)

для элементов из бетона класса выше В30, а также для элементов с арматурой класса выше А-III (ненапрягаемой и напрягаемой) - из [формул \(66\) и \(67\) или \(68\)](#).

3.21*. Расчет внецентренно сжатых элементов кольцевого сечения при соотношении внутреннего и наружного радиусов $r_1/r_2 \geq 0,5$ с арматурой, равномерно распределенной по длине окружности (при числе продольных стержней не менее 6), должен производиться из условия

См. [графический объект "Формулы \(40\) - \(47\)"](#)

3.22*. Расчет элементов сплошного сечения из тяжелого и мелкозернистого бетонов с косвенным армированием следует производить согласно указаниям [пп. 3.20](#) и [3.28*](#), вводя в расчет лишь часть площади бетонного сечения A_{ef} , ограниченную осями крайних стержней сетки или спирали, и подставляя в расчетные [формулы \(36\)-\(38\)](#), [\(65\)](#) и [\(66\)](#) вместо R_b , приведенную призменную прочность бетона $R_{b,red}$, а при высокопрочной арматуре вместо R_{sc} - значение $R_{sc,red}$.

Гибкость $I_{0/ief}$ элементов с косвенным армированием не должна превышать при косвенном армировании сетками - 55, спиралью - 35, где ief - радиус инерции части сечения, вводимой в расчет.

Значения $R_{b,red}$ определяются по формулам:

а) при армировании сварными поперечными сетками

См. [графический объект "Формулы \(48\) - \(51\)"](#)

Для элементов из мелкозернистого бетона значение коэффициента фи следует принимать не более единицы.

Площади сечения стержней сетки на единицу длины в одном и другом направлении не должны различаться более чем в 1,5 раза;

б) при армировании спиральной или кольцевой арматурой

См. графический объект "Формулы (52) и (53)"

Значения коэффициентов армирования, определяемые по [формулам \(49\)](#) и [\(53\)](#), для элементов из мелкозернистого бетона следует принимать не более 0,04.

Расчетное сопротивление сжатию $R_{sc,red}$ продольной высокопрочной арматуры классов А-IV, А-V, А-VI и Ат-VII для элементов из тяжелого бетона с косвенным армированием сварными сетками определяется по формуле

См. графический объект "Формулы (54) и (55)"

При определении граничного значения относительной высоты сжатой зоны для сечений с косвенным армированием в [формулу \(25\)](#) вводится

См. графический объект "Формула (56)"

Значение $\sigma_{sc,u}$ в [формуле \(25\)](#) для элементов с высокопрочной арматурой принимается равным:

См. графический объект "Формула (57)"

но не более 900 МПа для арматуры класса А-IV, 1200 МПа - для арматуры классов А-V, А-VI и Ат-VII.

При учете влияния прогиба на несущую способность элементов с

косвенным армированием следует пользоваться указаниями [п. 3.24](#), определяя

момент инерции по части сечения, ограниченной стержнями сеток или

заключенной внутри спирали. Значение N_{cr} , полученное по [формуле \(58\)](#),

должно быть умножено на коэффициент $\phi_1 = 0,25 + 0,05 \frac{1_0}{c_{ef}} \leq 1,0$ где

c_{ef} равно высоте или диаметру учитываемой части бетонного сечения, а при

определении δ_e , \min второй член правой части [формулы \(22\)](#)

заменяется на $0,01 \frac{1_0}{c_{ef}} \phi_2$, где $\phi_2 = 0,1 \frac{1_0}{c_{ef}} - 1 \leq 1,0$.

Косвенное армирование учитывается в расчете при условии, что несущая способность элемента, определенная согласно указаниям настоящего пункта

(вводя в расчет A_{ef} и $R_{b,red}$), превышает его несущую способность, определенную по полному сечению А и значению расчетного сопротивления бетона R_b без учета косвенной арматуры.

Кроме того, косвенное армирование должно удовлетворять конструктивным требованиям [п.5.24](#).

3.23. При расчете внецентренно сжатых элементов с косвенным армированием наряду с расчетом по прочности согласно указаниям [п.3.22*](#) следует производить расчет, обеспечивающий трещиностойкость защитного слоя бетона.

Расчет производится согласно указаниям [пп.3.20](#) или [3.28*](#) по эксплуатационным значениям расчетных нагрузок ($\gamma_{mmf} = 1,0$), учитывая всю площадь сечения бетона и принимая расчетные сопротивления R_b,ser и R_s,ser для предельных состояний второй группы и расчетное сопротивление арматуры сжатию равным значению R_s,ser , но не более 400 МПа.

При определении граничного значения относительной высоты сжатой зоны в [формулах \(25\)](#) и [\(69\)](#) принимают $\sigma_{masc,u} = 400$ МПа, а в [формуле \(26\)](#) коэффициент 0,008 заменяют на 0,006.

При учете влияния гибкости следует пользоваться указаниями [п.3.24](#), определяя значения дельтае по [формуле \(22\)](#) с заменой $0,010R_b$ на $0,008R_b,ser$.

3.24. При расчете внецентренно сжатых элементов следует учитывать влияние прогиба на их несущую способность, как правило, путем расчета конструкций по деформированной схеме (см. [п.1.15](#)).

Допускается производить расчет конструкций по недеформированной схеме, учитывая при гибкости $I_0/l > 14$ влияние прогиба элемента на его прочность, определяемую из условий [\(36\)](#), [\(40\)](#) и [\(65\)](#), путем умножения e_0 , на коэффициент эта. При этом условная критическая сила в формуле (19) для вычисления эта принимается равной:

См. [графический объект "Формула \(58\)"](#)

См. [графический объект "Формула \(59\)"](#)

Для элементов из мелкозернистого бетона группы Б в [формулу \(58\)](#) вместо значения 6,4 подставляется значение 5,6.

При расчете из плоскости действия изгибающего момента эксцентрикситет продольной силы e_0 принимается равным значению случайного эксцентрикитета (см. [п.1.21](#)).

3.25. Расчетную длину I_0 внецентренно сжатых железобетонных элементов рекомендуется определять как для элементов рамной конструкции с учетом ее деформированного состояния при наиболее невыгодном для данного элемента расположении нагрузки, принимая во внимание неупругие деформации материалов и наличие трещин.

Для элементов наиболее часто встречающихся конструкций допускается принимать расчетную длину I_0 равной:

а) для колонн многоэтажных зданий при числе пролетов не менее двух и соединениях ригелей и колонн, рассчитываемых как жесткие, при конструкциях перекрытий:

монолитных 0,7Н,

где Н - высота этажа (расстояние между центрами узлов);

б) для колонн одноэтажных зданий с шарнирным опиранием несущих конструкций покрытий, жестких в своей плоскости (способных передавать горизонтальные усилия), а также для эстакад - по [табл.32](#);

в) для элементов ферм и арок - по [табл.33](#).

Центрально растянутые элементы

3.26. При расчете сечений центрально растянутых железобетонных элементов должно соблюдаться условие

$$N \leq R_s A_s, \text{tot}, \quad (60)$$

где A_s, tot - площадь сечения всей продольной арматуры.

Внеклещенно растянутые элементы прямоугольного сечения

3.27. Расчет прямоугольных сечений внеклещенно растянутых элементов, указанных в [п.3.11](#), должен производиться в зависимости от положения продольной силы N:

См. [графический объект "Формулы \(61\) и \(62\)"](#)

См. [графический объект "Формулы \(63\) и \(64\)"](#)

Таблица 32

Характеристика зданий и колонн	Расчетная
длина 10	колонн
одноэтажных	зданий при
расчете	их в
плоскости	
_____	попереч-
перпендику-	чной лярной
по-	рамы
перечной	
или	или раме

параллель-				перпен-
оси				дикуля- ной
эстакады				рной к
				оси эс- -----
при от-				такады при
сущест-				нали-
вии				чи
				связей
в пло-				скости
продо-				льного
ряда				колонн
или				
анкерных опор				
1,2Н1 С мо-	При	Подкрановая	Разрезных	1,5Н1 0,8Н1
	сто-	учете	(нижняя)	
	выми	наг-	часть колонн	
0,8Н1 кра-	рузки	при подкрано-	Неразрезных	1,2Н1 0,8Н1
	нами	от	вых балках	
	кра-			
2,0Н2 нов	Надкрановая	Разрезных	2,0Н2 1,5Н2	
	(верхняя)			
	часть колонн			
1,5Н2 при подкрано-	Неразрезных		2,0Н2 1,5Н2	
	вых балках			

1,2H	Зда-	Без учета	Подкрановая	Однопролетных	1,5H	0,8H1
	ния	(нижня)				
		наг-	часть колонн			
		рузки	зданий	Многопролетных	1,2H	0,8H1
1,2H		от				
		кра-				
		нов	Надкрановая	Разрезных	2,5H2	1,5H2
2,0H2		(верхняя)				
		часть колонн				
		при подкрано-	Неразрезных		2,0H2	1,5H2
1,5H2		вых балках				
1,2H	Без мос-	Коло- мос- товых	Нижняя часть нны сту-	Однопролетных	1,5H	0,8H
		нны	сту-			
		кра-	сту-			
1,2H	нов	пен-		Многопролетных	1,2H	0,8H
		чатые				
2,5H2			Верхняя часть колонн		2,5H2	2,0H2
1,2H			Колонны постоянного	Однопролетных	1,5H	0,8H
			сечения зданий			
1,2H				Многопролетных	1,2H	0,8H

1,5Н1	Края	При подкрановых балках	Разрезных	2,0Н1	0,8Н1
1,5Н1	также	При соединении колонн с пролетным строением	Шарнирном	2,0Н1	Н1
1,5Н1	в воды	При соединении колонн с пролетным строением	Жестким	1,5Н1	0,7Н1

Обозначения, принятые в табл.32:

Н - полная высота колонны от верха фундамента до горизонтальной конструкции (стропильной или подстропильной, распорки) в соответствующей плоскости;

Н1 - высота подкрановой части колонны от верха фундамента до низа подкрановой балки;

Н2 - высота надкрановой части колонны от ступени колонны до горизонтальной конструкции в соответствующей плоскости.

Примечание. При наличии связей до верха колонн в зданиях с мостовыми кранами расчетная длина надкрановой части колонн в плоскости оси продольного ряда колонн принимается равной Н2.

Если полученное из расчета по формуле (64) значение $\chi_i > k_{si}R_h 0$, в условие (63) подставляется $\chi_i = k_{si}R_h 0$, где $k_{si}R$ определяется согласно указаниям п.3.12*.

Общий случай расчета (при любых сечениях, внешних усилиях и любом армировании)

3.28*. Расчет сечений в общем случае (черт.8) должен производиться из условия

См. графический объект "Формула (65)"

при этом знак "плюс" перед скобкой принимается для внецентренного сжатия и изгиба, знак "минус" - для растяжения.

В формуле (65):

М - в изгибаемых элементах - проекция момента внешних сил на плоскость, перпендикулярную прямой, ограничивающей сжатую зону сечения;

во внерадиально сжатых и растянутых элементах - момент продольной силы N относительно оси, параллельной прямой, ограничивающей сжатую зону, и проходящей:

во внерадиально сжатых элементах - через центр тяжести сечения наиболее растянутого или наименее сжатого стержня продольной арматуры;

во внерадиально растянутых элементах - через точку сжатой зоны, наиболее удаленную от указанной прямой;

S_b - статический момент площади сечения сжатой зоны бетона относительно соответствующей из указанных осей, при этом в изгибаемых элементах положение оси принимается таким, как и во внерадиально сжатых;

S_{si} - статический момент площади сечения i -го стержня продольной арматуры относительно соответствующей из указанных осей;

σ_{gmasi} - напряжение в i -м стержне продольной арматуры, определяемое согласно указаниям настоящего пункта.

См. графический объект "Черт. 7. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси внерадиально растянутого железобетонного элемента, при расчете его по прочности"

а - продольная сила N приложена между равнодействующими усилий в арматуре S и S' ;

б - то же, за пределами расстояния между равнодействующими усилий в арматуре S и S'

См. графический объект "Черт. 8. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси железобетонного элемента, в общем случае расчета по прочности"

I-I - плоскость, параллельная плоскости действия изгибающего момента, или плоскость, проходящая через точки приложения продольной силы и равнодействующих внутренних сжимающих и растягивающих усилий; 1 - точка приложения равнодействующей усилий в сжатой арматуре и в бетоне сжатой зоны; 2 - точка приложения равнодействующей усилий в растянутой арматуре

Таблица 33

	Расчетная длина
Наименование элементов и арок	10 элементов ферм
1. Элементы ферм:	
a) верхний пояс при расчете:	
в плоскости фермы:	

при $e_0 < 1/8h_1$	0,91
" $e_0 \geq 1/8h_1$	0,81
из плоскости фермы:	
для участка под фонарем	0,81
(при ширине фонаря 12 м и более)	
в остальных случаях	0,91
б) раскосы и стойки при расчете:	
в плоскости фермы	0,81
из плоскости фермы:	
при $b_1/b_2 < 1,5$	0,91
" $b_1/b_2 \geq 1,5$	0,81
1	
<hr/>	
2. Арки:	
a) при расчете в плоскости арки:	
трехшарнирной	0,580L.
двухшарнирной	0,540L.
бесшарнирной	0,365L.
б) при расчете из плоскости арки	L.
(любой)	

Обозначения, принятые в табл.33:

l - длина элемента между центрами примыкающих узлов, а для верхнего пояса фермы при расчете из плоскости фермы - расстояние между точками его

закрепления;

L - длина арки вдоль ее геометрической оси; при расчете из плоскости арки - длина арки между точками ее закрепления из плоскости арки;

h1 - высота сечения верхнего пояса;

b1, b2 - ширина сечения соответственно верхнего пояса и стойки (раскоса) фермы.

См. графический объект "Формулы (66) - (68)"

В формулах (66) - (68) :

A_si - площадь сечения i-го стержня продольной арматуры;

сигма_spi - предварительное напряжение в i-м стержне продольной арматуры, принимаемой при коэффициенте гамма_sp, назначаемом в зависимости от расположения стержня;

кси_i - относительная высота сжатой зоны бетона, равная

$$\xi_i = \frac{k}{h_{oi}}, \text{ где, } h_{oi} -$$

расстояние от оси, проходящей через центр тяжести арматуры и зоны, до сечения рассматриваемого i-го стержня параллельной прямой, ограничивающей сжатую зону, до наиболее удаленной точки сжатой зоны сечения (см.

черт.8);

омега - характеристика сжатой зоны бетона, определяемая по

формулам (26) или (56);

кси_Ri, - относительная высота сжатой зоны, отвечающая достижению

кси_el_i в рассматриваемом стержне напряжений, соответственно

равных R_si и БетаR_si; значения кси_Ri и кси_el_i определяются по формуле

См. графический объект "Формулы (69) - (71)"

при иных способах предварительного напряжения арматуры классов А-IV, А-V, А-VI и Ат-VII, а также для арматуры классов В-II, Вр-II, К-7 и К-19 при любых способах предварительного напряжения значения Дельтасигма_spi = 0, коэффициент бета = 0,8.

В формулах (70) и (71) сигма_spi принимается при коэффициенте гамма_sp <

1,0 с учетом потерь по [поз.3 - 5 табл.5](#).

Примечание. Индекс i означает порядковый номер стержня арматуры.

Расчет по прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента

3.29. Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям должен производиться для обеспечения прочности:

на действие поперечной силы по наклонной полосе между наклонными трещинами (см. п.3.30);

на действие поперечной силы по наклонной трещине (см. [п.3.31* - 3.33](#));

на действие поперечной силы по наклонной сжатой полосе между грузом и опорой (для коротких консолей колонн; см. [п.3.34](#));

на действие изгибающего момента по наклонной трещине (см. [п.3.35](#)).

3.30. Расчет железобетонных элементов на действие поперечной силы для обеспечения прочности по наклонной полосе между наклонными трещинами должен производиться из условия

См. [графический объект "Формулы \(72\) - \(74\)](#)

3.31*. Расчет железобетонных элементов с поперечной арматурой (черт.9) на действие поперечной силы для обеспечения прочности по наклонной трещине должен производиться по наиболее опасному наклонному сечению из условия

См. [графический объект "Формула \(75\)"](#)

См. [графический объект "Черт. 9. Схема усилий в сечении, наклонном к продольной оси железобетонного элемента, при расчете его по прочности на действие поперечной силы"](#)

Поперечная сила Q в условии [\(75\)](#) определяется от внешней нагрузки, расположенной по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения.

Поперечное усилие Q_b , воспринимаемое бетоном, определяется по формуле

См. [графический объект "Формула \(76\) и \(77\)"](#)

но не более 0,5.

При этом b'_f принимается не более $b + 3h'_f$, а поперечная арматура должна быть заанкерена в полке.

Коэффициент ϕ_n , учитывающий влияние продольных сил, определяется по формулам:

при действии продольных сжимающих сил

См. [графический объект "Формула \(78\)"](#)

для предварительно напряженных элементов в [формулу \(78\)](#) вместо N подставляется усилие предварительного обжатия P ; положительное влияние продольных сжимающих сил не учитывается, если они создают изгибающие моменты, одинаковые по знаку с моментами от действия поперечной нагрузки;

при действии продольных растягивающих сил

См. графический объект "Формула (79)"

но не более 0,8 по абсолютной величине.

Значение $1 + \phi_f + \phi_n$ во всех случаях принимается не более 1,5.

Значение Q_b , вычисленное по [формуле \(76\)](#), принимается не менее $\phi_{b3} (1 + \phi_f + \phi_n) R_{bt} h_0$.

Коэффициент ϕ_{b3} принимается равным для бетона:

тяжелого и ячеистого

0,6

мелкозернистого

0,5

легкого при марке по средней плотности:

D 1900 и более

0,5

D 1800 и менее

0,4

При расчете железобетонных элементов с поперечной арматурой должна быть также обеспечена прочность по наклонному сечению в пределах участка между хомутами, между опорой и отгибом и между отгибами.

Поперечные усилия Q_{sw} и $Q_{s,inc}$ определяются как сумма проекций на нормаль к продольной оси элемента предельных усилий соответственно в хомутах и отгибах, пересекающих опасную наклонную трещину.

Длина c_0 проекции опасной наклонной трещины на продольную ось элемента определяется из минимума выражения $Q_b + Q_{sw} + Q_{s,inc}$, где в значение Q_b вместо c подставляется c_0 ; полученное значение c_0 принимается не более $2h_0$ и не более значения c , а также не менее h_0 , если $c > h_0$.

Для элементов с поперечной арматурой в виде хомутов, нормальных к продольной оси элемента и имеющих постоянный шаг в пределах рассматриваемого наклонного сечения, значение c_0 соответствует минимуму выражения $Q_b + Q_{sw}$, определяемому по формуле

См. графический объект "Формулы (80) - (83)"

Кроме того, поперечная арматура должна удовлетворять требованиям [пп.5.26-5.28](#).

При расчете конструкций, в которых в качестве ненапрягаемой продольной растянутой арматуры применяется стержневая арматура классов A-IV и A-III^b или арматура классов A-V, A-VI и At-VII (при смешанном армировании), коэффициенты ϕ_{b2} , ϕ_{b3} , а также ϕ_{b4} ([п.3.32](#)) необходимо умножать на 0,8.

3.32. Расчет железобетонных элементов без поперечной арматуры на действие поперечной силы для обеспечения прочности по наклонной трещине должен производиться по наиболее опасному наклонному сечению из условия

См. графический объект "Формула (84)"

где правая часть условия (84) принимается не более $2,5 R_{bt} h_0$ и не менее $\phi_{b3} (1 + \phi_n) R_{bt} h_0$.

Коэффициент ϕ_{b4} принимается равным для бетона:

тяжелого и ячеистого

1,5

мелкозернистого

1,2

легкого при марке	
по средней плотности:	
D 1900 и более	1,2
D 1800 и менее	1,0

Коэффициенты фи_b3 и фи_p, а также значения Q и с в условии (84) определяются согласно указаниям [п.3.31*](#).

При отсутствии в рассматриваемой зоне действия поперечных сил нормальных трещин, т.е. если выполняется условие (124) с заменой R_bt, ser на R_bt, допускается учитывать повышение прочности элемента по расчету из условия (141) с заменой R_bt,ser и R_b,ser соответственно на R_bt и R_b.

3.33. Расчет железобетонных элементов с наклонными сжатыми гранями ([черт.10](#)) на действие поперечной силы для обеспечения прочности по наклонной трещине производится согласно указаниям [пп. 3.31*](#) и [3.32](#). При этом в качестве рабочей высоты в пределах рассматриваемого наклонного сечения в расчет вводятся: для элементов с поперечной арматурой - наибольшее значение h0, для элементов без поперечной арматуры - среднее значение h0.

См. [графический объект "Черт. 10. Схема для расчета железобетонных балок с наклонными сжатыми гранями"](#)

3.34. Расчет железобетонных коротких консолей колонн ($I < 0,9 h_0$; [черт.11](#)) на действие поперечной силы для обеспечения прочности по наклонной сжатой полосе между грузом и опорой должен производиться из условия

См. [графический объект "Формула \(85\)"](#)

См. [графический объект "Черт. 11. Схема для расчета коротких консолей"](#)

Ширина наклонной сжатой полосы l_b определяется по формуле

См. [графический объект "Формула \(86\)"](#)

При определении длины l_{sur} следует учитывать особенности передачи нагрузки при различных схемах опирания конструкций на консоли (свободно опертые или защемленные балки, расположенные вдоль вылета консоли; балки, расположенные поперек вылета консоли, и т.д.).

Коэффициент фи_w2, учитывающий влияние хомутов, расположенных по высоте консоли, определяется по формуле

См. [графический объект "Формула \(87\)"](#)

При этом учитываются хомуты горизонтальные и наклонные под углом не более 45° к горизонтали.

Поперечное армирование коротких консолей колонн должно удовлетворять требованиям [п.5.30](#).

3.35. Расчет железобетонных элементов на действие изгибающего момента ([черт.12](#)) для обеспечения прочности по наклонной трещине должен

производиться по опасному наклонному сечению из условия

$$M \leq M_s + M_{sw} + M_{s,inc}. \quad (88)$$

Момент M в условии (88) определяется от внешней нагрузки, расположенной по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения, относительно оси, перпендикулярной плоскости действия момента и проходящей через точку приложения равнодействующей усилий N_b в сжатой зоне.

См. [графический объект](#) "Черт. 12. Схема усилий в сечении, наклонном к продольной оси железобетонного элемента, при расчете его по прочности на действие изгибающего момента"

Моменты M_s , M_{sw} , и $M_{s,inc}$ определяются как сумма моментов относительно той же оси от усилий соответственно в продольной арматуре, хомутах и отгибах, пересекающих растянутую зону наклонного сечения.

При определении усилий в арматуре, пересекающей наклонное сечение, следует учитывать ее анкеровку за наклонным сечением.

Высота сжатой зоны наклонного сечения определяется из условия равновесия проекций усилий в бетоне сжатой зоны и в арматуре, пересекающей растянутую зону наклонного сечения, на продольную ось элемента.

Расчет наклонных сечений на действие момента производится в местах обрыва или отгиба продольной арматуры, а также в приопорной зоне балок и у свободного края консолей. Кроме того, расчет наклонных сечений на действие момента производится в местах резкого изменения конфигурации элемента (подрезки и т.п.).

На приопорных участках элементов момент M_s , воспринимаемый продольной арматурой, пересекающей растянутую зону наклонного сечения, определяется по формуле

$$M_s = R_s A_s z_s, \quad (89)$$

где A_s - площадь сечения продольной арматуры, пересекающей наклонное сечение;

z_s - расстояние от равнодействующей усилий в продольной арматуре до равнодействующей усилий в сжатой зоне.

При отсутствии у продольной арматуры анкеровки расчетные сопротивления арматуры растяжению R_s в месте пересечения ею наклонного сечения принимаются сниженными согласно [поз.5 табл.24*](#).

Для конструкций из ячеистого бетона усилия в продольной арматуре должны определяться по расчету только с учетом работы поперечных анкеров на приопорных участках.

Момент M_{sw} , воспринимаемый хомутами, нормальными к продольной оси элемента, с равномерным шагом в пределах растянутой зоны рассматриваемого наклонного сечения, определяется по формуле

$$(90) \quad M_{sw} = q_{sw} \frac{c}{2},$$

2

где q_{sw} – усилие в хомутах на единицу длины элемента, определяемое

по [формуле \(81\)](#);

c – длина проекции наиболее опасного наклонного сечения на продольную ось элемента.

Расчет по прочности пространственных сечений (элементов, работающих на кручение с изгибом)

3.36. При расчете пространственных сечений усилия определяются исходя из следующих предпосылок:

сопротивление бетона растяжению принимается равным нулю;

сжатая зона пространственного сечения условно представляется плоскостью, расположенной под углом Тета к продольной оси элемента, а сопротивление бетона сжатию - напряжениями $R_b \sin(2\theta)$ Тета, равномерно распределенными по сжатой зоне;

растягивающие напряжения в продольной и поперечной арматуре, пересекающей растянутую зону рассматриваемого пространственного сечения, принимаются равными расчетным сопротивлениям соответственно R_s и R_{sw} ;

напряжение в арматуре, расположенной в сжатой зоне, принимается для ненапрягаемой арматуры - равным R_{sc} , для напрягаемой - согласно указаниям [п.3.14](#).

Элементы прямоугольного сечения

3.37. При расчете элементов на кручение с изгибом должно соблюдаться условие

$$T \leq 0,1 R_b b (2) h,$$

(91)

где b, h - соответственно меньший и больший размеры граней элемента.

При этом значение R_b для бетона классов выше В30 принимается как для бетона класса В30.

3.38. Расчет по прочности пространственных сечений ([черт.13](#)) должен производиться из условия

См. [графический объект "Формула \(92\)"](#)

См. [графический объект "Черт. 13. Схема усилий в пространственном сечении железобетонного элемента, работающего на изгиб с кручением, при расчете его по прочности"](#)

Высота сжатой зоны x определяется из условия

См. графический объект "Формула (93)"

Расчет должен производиться для трех расчетных схем расположения сжатой зоны пространственного сечения:

- 1-я схема - у сжатой от изгиба грани элемента (черт.14, а);
- 2-я схема - у грани элемента, параллельной плоскости действия изгибающего момента (черт.14, б);
- 3-я схема - у растянутой от изгиба грани элемента (черт.14, в).

См. графический объект "Черт. 14. Схемы расположения сжатой зоны пространственного сечения"

В формулах (92) и (93):

A_s, A'_s - площади поперечного сечения продольной арматуры,
расположенной при данной расчетной схеме
соответственно

b, h - размеры граней элемента, соответственно
параллельных и
перпендикулярных линии, ограничивающей сжатую
зону:

здесь c - длина проекции линии, ограничивающей сжатую зону, на
продольную ось элемента; расчет производится для
наиболее опасного значения c , определяемого
последовательным
приближением и принимаемого не более $2h + b$.

См. графический объект "Формула (94)"

См. графический объект "Формула (95)"

здесь c - длина проекции линии, ограничивающей сжатую зону, на
продольную ось элемента; расчет производится для
наиболее опасного значения c , определяемого
последовательным
приближением и принимаемого не более $2h + b$.

В формуле (92) значения каппа и $\phi_i q$, характеризующие
соотношение
между действующими усилиями T, M и Q , принимаются:

при отсутствии изгибающего момента каппа = 0 $\phi_i q = 1$;

при расчете по 1-й схеме $\kappa = -\frac{M}{T}$ $\phi_i q = 1;$

Qh " " " 2-й " каппа = 0 фи_q = 1 +
-----;

$$2T \quad \quad \quad M \\ " \quad " \quad " \quad 3-й \quad " \quad \quad \quad \kappa = - - \quad \quad \quad \phi_{iq} = 1. \\ T$$

Крутящий момент T , изгибающий момент M и поперечная сила Q принимаются в сечении, нормальном к продольной оси элемента и проходящем через центр тяжести сжатой зоны пространственного сечения.

Значения коэффициента ϕ_w , характеризующего соотношение между поперечной и продольной арматурой, определяются по формуле

См. графический объект "Формула (96)"

При этом значения фи w принимаются:
не менее

См. графический объект "Формулы (97) и (98)"

Если значение $\phi_i w$, подсчитанное по формуле (96), меньше $\phi_i w_{min}$, то значение усилия $R_s A_s$, вводимое в [формулы \(92\)](#) и [\(93\)](#), умножается на отношение $\phi_i w / \phi_i w_{min}$.

В случае, когда удовлетворяется условие

См. графический объект "Формулы (99) - (100)"

Расчет железобетонных элементов на местное действие нагрузок

Расчет на местное сжатие

3.39. При расчете на местное сжатие (смятие) элементов без поперечного армирования должно удовлетворяться условие

См. графический объект "Формула (101)"

где N – продольная сжимающая сила от местной нагрузки;

А loc1 - площадь смятия (черт.15);

Пси – коэффициент, зависящий от характера распределения местной

нагрузки по площади смятия и принимаемый равным:

при равномерном распределении нагрузки

при неравномерном распределении нагрузки (под

концами	
	балок, прогонов, перемычек):
	для тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов
..... 0,75	
	для ячеистого бетона
.....	0,50

$R_{b,loc}$ - расчетное сопротивление бетона смятию, определяемое по формуле

См. графический объект "Формула (102)"

но не более следующих значений:	
при схеме приложения нагрузки по черт.15, а, в,	
г, е, и	
для бетона:	
тяжелого, мелкозернистого и легкого классов:	
выше В7,5	
.....	2,5
B3,5; B5; B7,5	
.....	1,5
ячеистого и легкого классов	
B2,5 и ниже	
.....	1,2
при схеме приложения нагрузки по черт.15, б,	
д, ж	
независимо от вида и класса бетона	
.....	1,0

R_b , R_{bt} - принимаются как для бетонных конструкций
(см. поз.9

табл.15);

A_{loc2} - расчетная площадь смятия, определяемая согласно
указаниям п.3.40.

3.40. В расчетную площадь A_{loc2} включается участок, симметричный по отношению к площади смятия (см. черт.15).

При этом должны выполняться следующие правила:

при местной нагрузке по всей ширине элемента b в расчетную площадь включается участок длиной не более b в каждую сторону от границы местной нагрузки (см. черт. 15,а);

См. графический объект "Черт. 15. Схемы для расчета железобетонных элементов на местное сжатие"

а - при местной нагрузке по всей ширине элемента; б - при местной краевой нагрузке по всей ширине элемента; в, г - при местной нагрузке в местах опирания концов прогонов и балок; д - при местной краевой нагрузке на угол элемента; е - при местной нагрузке, приложенной на части длины и ширины элемента; при местной краевой нагрузке, расположенной в пределах выступа стены или простенка; ж - при местной краевой нагрузке, расположенной в пределах выступа стены (пилasters); и - сечений сложной формы; 1 - площадь смятия; 2 - расчетная площадь смятия; 3 - минимальная зона армирования сетками, при которой

косвенное армирование учитывается в расчете по [формуле \(104\)](#)

при местной краевой нагрузке по всей ширине элемента расчетная площадь Aloc2 равна площади смятия Aloc1 (см. черт. 15,б);

при местной нагрузке в местах опирания концов прогонов и балок в расчетную площадь включается участок шириной, равной глубине заделки прогона или балки, и длиной не более расстояния между серединами пролетов, примыкающих к балке (см. черт. 15,в);

если расстояние между балками превышает двойную ширину элемента, длина расчетной площади определяется как сумма ширины балки и удвоенной ширины элемента (см. [черт. 15,г](#));

при местной краевой нагрузке на угол элемента (см. черт. 15,д) расчетная площадь Aloc2 равна площади смятия Aloc1;

при местной нагрузке, приложенной на части длины и ширины элемента, расчетная площадь принимается согласно черт. 15,е. При наличии нескольких нагрузок указанного типа расчетные площади ограничиваются линиями, проходящими через середину расстояний между точками приложения двух соседних нагрузок;

при местной краевой нагрузке, расположенной в пределах выступа стены (пилястры) или простенка таврового сечения, расчетная площадь Aloc2 равна площади смятия Aloc1 (см. [черт.15, ж](#));

при определении расчетной площади для сечений сложной формы не должны учитываться участки, связь которых с загруженным участком не обеспечена с необходимой надежностью (см. черт. 15,и).

Примечание. При местной нагрузке от балок, прогонов, перемычек и других элементов, работающих на изгиб, учитываемая в расчете глубина опоры при определении Aloc1 и Aloc2 принимается не более 20 см.

3.41. При расчете на местное сжатие элементов из тяжелого бетона с косвенным армированием в виде сварных поперечных сеток должно удовлетворяться условие

См. [графический объект "Формулы \(103\) - \(106\)"](#)

Расчет на продавливание

3.42. Расчет на продавливание плитных конструкций (без поперечной арматуры) от действия сил, равномерно распределенных на ограниченной площади, должен производиться из условия

$$F \leq \alpha R_{bt} u_m h_0, \quad (107)$$

где F – продавливающая сила;
альфа – коэффициент, принимаемый равным для бетона:

тяжелого	1,00
мелкозернистого	0,85
легкого	0,80

им – среднеарифметическое значений периметров верхнего и нижнего оснований пирамиды, образующейся при продавливании в пределах рабочей высоты сечения.

При определении им и F предполагается, что продавливание происходит по боковой поверхности пирамиды, меньшим основанием которой служит площадь действия продавливающей силы, а боковые грани наклонены под углом 45° к горизонтали ([черт. 16,а](#)).

Продавливающая сила F принимается равной силе, действующей на пирамиду продавливания, за вычетом нагрузок, приложенных к большему основанию пирамиды продавливания (считая по плоскости расположения растянутой арматуры) и сопротивляющихся продавливанию.

Если схема опиания такова, что продавливание может происходить только по поверхности пирамиды с углом наклона боковых граней более 45° (например, в свайных ростверках, черт. 16,б), правая часть условия ([107](#)) определяется для фактической пирамиды продавливания с умножением на h_0/c . При этом значение несущей способности принимается не более значения, соответствующего пирамиде при $c = 0,4h_0$, где c - длина горизонтальной проекции боковой грани пирамиды продавливания.

См. [графический объект "Черт. 16. Схемы для расчета железобетонных элементов на продавливание"](#)

- а - при наклоне боковых граней пирамиды продавливания под углом 45°;
- б - то же, более 45°

При установке в пределах пирамиды продавливания хомутов, нормальных к плоскости плиты, расчет должен производиться из условия

См. [графический объект "Формула \(108\)"](#)

но не более $2 F_b$. Усилие F_b принимается равным правой части неравенства ([107](#)), а F_{sw} определяется как сумма всех поперечных усилий, воспринимаемых хомутами, пересекающими боковые грани расчетной пирамиды продавливания, по формуле

См. [графический объект "Формула \(109\)"](#)

где R_{sw} не должно превышать значения, соответствующего арматуре класса А-I.

При учете поперечной арматуры значение F_{sw} должно быть не менее $0,5F_b$.

При расположении хомутов на ограниченном участке вблизи сосредоточенного груза производится дополнительный расчет на продавливание пирамиды с верхним основанием, расположенным по контуру участка с поперечной арматурой, из условия ([107](#)).

Поперечная арматура должна удовлетворять требованиям [п.5.29](#).

Расчет на отрыв

3.43. Расчет железобетонных элементов на отрыв от действия нагрузки, приложенной к его нижней грани или в пределах высоты его сечения (черт.17), должен производиться из условия

См. графический объект "Черт. 17. Схема для расчета железобетонных элементов на отрыв"

См. графический объект "Формулы (110) и (111)"

Расчет закладных деталей

3.44. Расчет анкеров, приваренных встав к плоским элементам стальных закладных деталей, на действие изгибающих моментов, нормальных и сдвигающих сил от статической нагрузки, расположенных в одной плоскости симметрии закладной детали (черт.18), должен производиться по формуле

См. графический объект "Формулы (112) - (115)"

См. графический объект "Черт 18. Схема усилий, действующих на закладную деталь"

В формулах (112) - (115):

M, N, Q - соответственно момент, нормальная и сдвигающая силы,

действующие на закладную деталь; момент определяется

относительно оси, расположенной в плоскости наружной

грани пластины и проходящей через центр тяжести всех

анкеров;

n_an - число рядов анкеров вдоль направления сдвигающей силы;

если не обеспечивается равномерная передача сдвигающей силы Q на все ряды анкеров, то при определении

сдвигающего усилия Q_an учитывается не более четырех рядов;

z - расстояние между крайними рядами анкеров;

ламбда - коэффициент, определяемый при анкерных стержнях диаметром

8 - 25 мм для тяжелого и мелковернистого бетонов классов

B12,5 - B50 - и легкого бетона классов B12,5 - B30 по

формуле

См. графический объект "Формула (116)"

но принимаемый не более 0,7; для тяжелого и

мелкозернистого бетонов классов выше В50
 коэффициент ламбда принимается как для класса В50, а для легкого бетона
 классов выше В30 - как для класса В30,
 здесь R_b , R_s - в МПа;
 A_{an1} - площадь анкерного стержня наиболее напряженного
 ряда, см²;
 β - коэффициент, принимаемый равным для бетона:
 тяжелого 1,0
 мелкозернистого групп:
 А 0,8
 Б и В 0,7
 легкого
 $\rho_0 m / 2300$
 ($\rho_0 m$ - средняя, плотность бетона, кг/м³);
 дельта - коэффициент, определяемый по формуле

См. графический объект "Формула (117)"

но принимаемый не менее 0,15;

$$\frac{N}{Q} = \frac{\omega}{\delta}$$

 здесь $\omega = 0,3$ ----- при $N' > 0$ (имеется прижатие);

$$\frac{Q}{\delta} = \frac{an}{an}$$

$$\omega = 0,6$$
 --- при $N' \leq 0$ (нет прижатия); если в анкерах

$$\frac{Q}{\delta} = \frac{an}{an}$$

 отсутствуют растягивающие усилия, коэффициент дельта принимается равным единице.

Площадь сечения анкеров остальных рядов должна приниматься равной площади сечения анкеров наиболее напряженного ряда.

В формулах (113) и (115) нормальная сила N считается положительной, если направлена от закладной детали (см. черт.18), и отрицательной - если направлена к ней. В случаях, когда нормальные усилия N_{an} и N'_{an} , а также сдвигающее усилие Q_{an} при вычислении по формулам (113) - (115) получают отрицательные значения, в формулах (112) - (114) и (117) их принимают равными нулю. Кроме того, если N_{an} получает отрицательное значение, то в формуле (114) принимается $N'_{an} = N$.

При расположении закладной детали на верхней (при бетонировании) поверхности изделия коэффициент ламбда уменьшается на 20%, а значение N'_{an} принимается равным нулю.

3.45. В закладной детали с анкерами, приваренными внахлестку под углом от 15 до 30°, наклонные анкера рассчитываются на действие сдвигающей силы (при $Q > N$, где N - отрывающая сила) по формуле

См. [графический объект "Формула \(118\)"](#)

3.46. Конструкция сварных закладных деталей с приваренными к ним элементами, передающими нагрузку на закладные детали, должна обеспечивать включение в работу анкерных стержней в соответствии с принятой расчетной схемой. Внешние элементы закладных деталей и их сварные соединения рассчитываются согласно [СНиП II-23-81*](#). При расчете пластин и фасонного проката на отрывающую силу принимается, что они шарнирно соединены с нормальными анкерными стержнями. Кроме того, толщина пластины t расчетной закладной детали, к которой привариваются в тавр анкера, должна проверяться из условия

$$(119) \quad t \geq 0,25 dan \frac{R_s}{R_{sq}}$$

где dan - диаметр анкерного стержня, требуемый по расчету;
 R_{sq} - расчетное сопротивление стали на срез, принимаемое согласно
[СНиП II-23-81*](#).

При применении типов сварных соединений, обеспечивающих большую зону включения пластины в работу при вырывании из нее анкерного стержня, и соответствующем обосновании возможна корректировка условия [\(119\)](#) для этих сварных соединений.

Толщина пластины должна также удовлетворять технологическим требованиям по сварке.

Расчет железобетонных элементов на выносливость

3.47. Расчет железобетонных элементов на выносливость производится путем сравнения напряжений в бетоне и арматуре с соответствующими расчетными сопротивлениями, умноженными на коэффициенты условий работы $\gamma_m a_1$ и $\gamma_m a_3$, принимаемые соответственно по [табл. 16](#) и [25*](#), а при наличии сварных соединений арматуры - также на коэффициент условий работы $\gamma_m a_4$ (см. [табл. 26*](#)).

Напряжения в бетоне и арматуре вычисляются как для упругого тела (по приведенным сечениям) от действия внешних сил и усилия предварительного обжатия P .

Неупругие деформации в сжатой зоне бетона учитываются снижением модуля упругости бетона, принимая коэффициенты приведения арматуры к бетону α_f равными 25, 20, 15 и 10 для бетона классов соответственно B15, B25, B30, B40 и выше.

В случае, если не соблюдается условие (140) при замене в нем значения $R_{bt,ser}$ на R_{bt} , площадь приведенного сечения определяется без учета растянутой

зоны бетона.

3.48. Расчет на выносливость сечений, нормальных к продольной оси элемента, должен производиться из условий:
для сжатого бетона

$$\sigma_{av,max} \leq R_b; \quad (120)$$

для растянутой арматуры

$$\sigma_{as,max} \leq R_s, \quad (121)$$

где $\sigma_{av,max}$, $\sigma_{as,max}$ – максимальные нормальные напряжения соответственно в сжатом бетоне и в растянутой арматуре.

В зоне, проверяемой по сжатому бетону, при действии многократно повторяющейся нагрузки следует избегать возникновения растягивающих напряжений. Сжатая арматура на выносливость не рассчитывается.

3.49. Расчет на выносливость сечений, наклонных к продольной оси элемента, должен производиться из условия, что равнодействующая главных растягивающих напряжений, действующих на уровне центра тяжести приведенного сечения, по длине элемента, должна быть полностью воспринята поперечной арматурой при напряжениях в ней, равных сопротивлению R_s , умноженному на коэффициенты условий работы γ_m3 и γ_m4 (см. [табл. 25*](#) и [26*](#)).

Для элементов, в которых поперечная арматура не предусматривается, должны быть выполнены требования [п.4.11](#) при замене в условиях [\(141\)](#) и [\(142\)](#) расчетных сопротивлений бетона R_b,ser и R_{bt},ser соответственно расчетными сопротивлениями R_b и R_{bt} , умноженными на коэффициент условий работы γ_{av1} (см. [табл.16](#)).

4. Расчет элементов железобетонных конструкций по предельным состояниям второй группы

Расчет железобетонных элементов по образованию трещин

4.1. Железобетонные элементы рассчитываются по образованию трещин: нормальных к продольной оси элемента;
наклонных к продольной оси элемента.

Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента

4.2. Для изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых железобетонных элементов усилия, воспринимаемые нормальными к продольной оси сечениями при образовании трещин, определяются исходя из следующих положений:

сечения после деформации остаются плоскими;
наибольшее относительное удлинение крайнего растянутого волокна бетона равно $2 R_{bt},ser/E_b$;
напряжения в бетоне сжатой зоны (если она имеется) определяются с учетом

упругих или неупругих деформаций бетона, при этом наличие неупругих деформаций учитывается уменьшением ядрового расстояния r (см. [п.4.5](#));

напряжения в бетоне растянутой зоны распределены равномерно и равны по величине $R_{bt,ser}$;

напряжения в ненапрягаемой арматуре равны алгебраической сумме напряжений, отвечающих приращению деформаций окружающего бетона, и напряжений, вызванных усадкой и ползучестью бетона;

напряжения в напрягаемой арматуре равны алгебраической сумме ее предварительного напряжения (с учетом всех потерь) и напряжения, отвечающего приращению деформаций окружающего бетона.

Указания данного пункта не распространяются на элементы, рассчитываемые на воздействие многократно повторяющейся нагрузки (см. [п.4.10](#)).

4.3. При определении усилий, воспринимаемых сечениями элементов с предварительно напряженной арматурой без анкеров, на длине зоны передачи напряжения l_p (см. [п.2.29](#)) при расчете по образованию трещин должно учитываться снижение предварительного напряжения в арматуре σ_{asr} и $\sigma_{as'}$ путем умножения на коэффициент γ_{as} согласно [поз.5 табл.24*](#).

4.4. Расчет предварительно напряженных центрально-обжатых железобетонных элементов при центральном растяжении силой N должен производиться из условия

$$N \leq N_{crc}, \quad (122)$$

где N_{crc} - усилие, воспринимаемое сечением, нормальным к продольной оси элемента, при образовании трещин и определяемое по формуле

$$N_{crc} = R_{bt,ser}(A + 2\alpha A_s) + P. \quad (123)$$

4.5. Расчет изгибаемых, внецентренно сжатых, а также внецентренно растянутых элементов по образованию трещин производится из условия

$$M_r \leq M_{crc}, \quad (124)$$

где M_r - момент внешних сил, расположенных по одну сторону от рассматриваемого сечения, относительно оси, параллельной нулевой линии и проходящей через ядовую точку, наиболее удаленную от растянутой зоны, трещинообразование которой проверяется;

M_{crc} - момент, воспринимаемый сечением, нормальным к продольной оси элемента, при образовании трещин и определяемый по формуле

$$M_{crc} = R_{bt,ser} W_{pl} - M_{rp}, \quad (125)$$

здесь M_{rp} - момент усилия P относительно той же оси, что и для определения M_r ; знак момента определяется направлением вращения ("плюс" - когда направления вращения моментов M_{rp} и M_r противоположны; "минус" - когда направления совпадают).

Усилие Р рассматривают:

для предварительно напряженных элементов - как внешнюю сжимающую силу;

для элементов, выполняемых без предварительного напряжения, - как внешнюю растягивающую силу, определяемую по [формуле \(8\)](#), принимая напряжения σ_{sigmas} и $\sigma_{\text{sigma's}}$ в ненапрягаемой арматуре численно равными значениям потерь от усадки бетона по [поз.8 табл.5](#) (как для арматуры, натягиваемой на упоры).

Значение M_r определяется по формулам:

для изгибающихся элементов ([черт. 19,а](#))

$$M_r = M; \quad (126)$$

для внецентренно сжатых элементов ([черт. 19,б](#))

$$M_r = N(e_0 - r); \quad (127)$$

для внецентренно растянутых элементов ([черт. 19,в](#))

$$M_r = N(e_0 + r). \quad (128)$$

Значения M_{rp} определяются:

при расчете по образованию трещин в зоне сечения, растянутой от действия внешних нагрузок, но сжатой от действия усилия предварительного обжатия (см. [черт.19](#)), по формуле

$$M_{rp} = P(e_0 p + r); \quad (129)$$

при расчете по образованию трещин в зоне сечения, растянутой от действия усилия предварительного обжатия ([черт.20](#)), по формуле

$$M_{rp} = P(e_0 p - r). \quad (130)$$

См. [графический объект](#) "Черт. 19. Схемы усилий и эпюры напряжений в поперечном сечении элемента при расчете его по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента, в зоне сечения, растянутой от действия внешних нагрузок, но сжатой от действия усилия предварительного обжатия"

а - при изгибе; б - при внецентральном сжатии; в - при внецентральном растяжении; 1 - ядерная точка; 2 - центр тяжести приведенного сечения

В формулах (127) - (130):

r - расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядерной точки, наиболее удаленной от растянутой зоны, трещинообразование которой проверяется.

Значение γ определяется для элементов:
внеклещенно сжатых, изгибаемых предварительно напряженных, а также для
внеклещенно растянутых, если удовлетворяется условие

$$N \leq P, \quad (131)$$

по формуле

См. [графический объект "Формулы \(132\) - \(135\)"](#)

См. [графический объект "Черт. 20. Схема усилий и эпюра напряжений в поперечном сечении элемента при расчете его по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента, в зоне сечения, растянутой от действия усилия предварительного обжатия"](#)

1 - ядерная точка;

2 - центр тяжести приведенного сечения

здесь σ_b - максимальное напряжение в сжатом бетоне от внешней

нагрузки и усилия предварительного напряжения,

вычисляемое как для упругого тела по приведенному

сечению;

W_{pl} - определяется согласно указаниям [п. 4.7](#);

E

S

альфа = ---.

E

B

Для стыковых сечений составных и блочных конструкций, выполняемых без применения клея в швах, при расчете их по образованию трещин (началу раскрытия швов) значение $R_{bt,ser}$ в [формулах \(123\)](#) и [\(125\)](#) принимается равным нулю.

4.6*. При расчете по образованию трещин элементов на участках с начальными трещинами в сжатой зоне (см. [п.1.18](#)) значение M_{csc} для зоны, растянутой от действия внешней нагрузки, определенное по [формуле \(125\)](#), необходимо снижать на Дельта $M_{crc} = \lambda M_{csc}$.

Коэффициент ламбда определяется по формуле

$$\lambda = (1,5 - \frac{0,9}{\Delta}) (1 - f_{im}), \quad (136)$$

причем при получении отрицательных значений он принимается равным нулю.

В формуле (136):

фит - определяется по формуле (168) для зоны с начальными трещинами, но принимается не менее 0,45;

$$(137) \quad \delta = \frac{y}{h - y} \frac{A_s}{A_s + A'_s},$$

но не более 1,4;

здесь y - расстояние от центра тяжести приведенного сечения до крайнего волокна бетона, растянутого внешней нагрузкой.

Для конструкций, армированных проволочной арматурой и стержневой арматурой класса А-VI и Ат-VII, значение δ , полученное по [формуле \(137\)](#), снижается на 15%.

4.7. Момент сопротивления приведенного сечения для крайнего растянутого волокна (с учетом неупругих деформаций растянутого бетона) W_{pl} определяется в предположении отсутствия продольной силы N и усилия предварительного обжатия P по формуле

См. [графический объект "Формулы \(138\) - \(139\)"](#)

4.8. В конструкциях, армированных предварительно напряженными элементами (например, брусками), при определении усилий, воспринимаемых сечениями при образовании трещин в предварительно напряженных элементах, площадь сечения растянутой зоны бетона, не подвергаемая предварительному напряжению, в расчете не учитывается.

4.9. При проверке возможности исчерпания несущей способности одновременно с образованием трещин (см. [п.1.19](#)) усилие, воспринимаемое сечением при образовании трещин, определяется по формулам [\(123\)](#) и [\(125\)](#) с заменой значения $R_{bt,ser}$ на 1,2 $R_{bt,ser}$ при коэффициенте $\gamma_{asp} = 1,0$ (см. [п.1.27](#)).

4.10. Расчет по образованию трещин при действии многократно повторяющейся нагрузки производится из условия

$$(140) \quad \sigma_{bt} \leq R_{bt,ser},$$

где σ_{bt} - максимальное нормальное растягивающее напряжение в бетоне, определяемое согласно указаниям [п.3.47](#).

Расчетное сопротивление бетона растяжению $R_{bt,ser}$ в формулу (140) вводится с коэффициентом условий работы γ_{abt1} , принимаемым по [табл.16](#).

Расчет по образованию трещин, наклонных к продольной оси элемента

4.11. Расчет по образованию трещин, наклонных к продольной оси элемента, должен производиться из условия

См. [графический объект "Формула \(141\)"](#)

См. графический объект "Формула (142)"

но не более 1,0:

здесь альфа - коэффициент, принимаемый равным для бетона:
тяжелого

..... 0,01

мелкозернистого, легкого
и ячеистого

..... 0,02

В - класс бетона по прочности на сжатие, МПа.

Значение альфа В следует принимать не менее 0,3.

Значения главных растягивающих и главных сжимающих напряжений в бетоне σ_{mt} и σ_{mc} определяются по формуле

См. графический объект "Формула (143)"

где σ_x - нормальное напряжение в бетоне на площадке,
перпендикулярной продольной оси элемента, от внешней нагрузки и усилия предварительного обжатия;

σ_y - нормальное напряжение в бетоне на площадке, параллельной продольной оси элемента, от местного действия опорных реакций, сосредоточенных сил и обжатия распределенной нагрузки, а также усилия вследствие предварительного напряжения хомутов и отогнутых стержней;

τ_{xy} - касательное напряжение в бетоне от внешней нагрузки и усилия обжатия вследствие предварительного напряжения отогнутых стержней.

Напряжения σ_x , σ_y и τ_{xy} определяются как для упругого тела, за исключением касательных напряжений от действия крутящего момента, определяемых по формулам для пластического состояния элемента.

Напряжения σ_x и σ_y подставляются в [формулу \(143\)](#) со знаком "плюс", если они растягивающие, и со знаком "минус", если сжимающие. Напряжение σ_{mc} в [формуле \(142\)](#) принимается по абсолютной величине.

Проверка условия [\(141\)](#) производится в центре тяжести приведенного сечения и в местах примыкания сжатых полок к стенке элемента таврового и двутаврового сечений.

При расчете элементов с предварительно напряженной арматурой без анкеров должно учитываться снижение предварительного напряжения σ_{sp} и σ'_{sp} на длине зоны передачи напряжения l_p ([см. п.2.29](#)) путем умножения на

коэффициент гамма_s5 согласно [поз.5 табл. 24*](#).

4.12. При действии многократно повторяющейся нагрузки расчет по образованию трещин должен производиться согласно указаниям [п.4.11](#), при этом расчетные сопротивления бетона Rbt,ser и Rb,ser вводятся с коэффициентом условий работы gammab1, принимаемым по [табл.16](#).

Расчет железобетонных элементов по раскрытию трещин

4.13. Железобетонные элементы рассчитываются по раскрытию трещин:
нормальных к продольной оси элемента;
наклонных к продольной оси элемента.

Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси элемента

4.14. Ширину раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента, acrc, мм, следует определять по формуле

См. [графический объект "Формула \(144\)"](#)

где дельта - коэффициент, принимаемый равным для элементов:

изгибаемых и внецентренно
сжатых

..... 1,0

растянутых

..... 1,2

фи_1- коэффициент, принимаемый равным при учете:
кратковременных нагрузок и непродолжительного
действия

постоянных и длительных нагрузок
..... 1,00

многократно повторяющейся нагрузки, а также
продолжительного

действия постоянных и длительных нагрузок для
конструкций из

бетона:

тяжелого:

естественной влажности фи_1 = 1,60
- 15 мю

в водонасыщенном состоянии

..... 1,20

при попеременном водонасыщении и высушивании

..... 1,75

мелкозернистого групп:

А

..... 1,75

Б

2,00
 В

 1,50
 легкого и поризованного не
 менее 1,50
 ячеистого
 2,50
 значение фи_1 для мелковернистого, легкого,
 поризованного и
 ячеистого бетонов в водонасыщенном состоянии умножают на
 коэффициент 0,8,
 а при попеременном водонасыщении и высушивании - на коэффициент
 1,2;
 эта - коэффициент, принимаемый равным:
 при стержневой арматуре периодического профиля
 1,0
 " стержневой арматуре гладкой
 1,3
 " проволочной арматуре периодического профиля и
 канатах .. 1,2
 " гладкой арматуре
 1,4
 сигма_s - напряжение в стержнях крайнего ряда арматуры S
 или (при
 наличии предварительного напряжения) приращение
 напряжений
 от действия внешней нагрузки, определяемое
 согласно
 указаниям [п.4.15](#);
 мю
 - коэффициент армирования сечения, принимаемый
 равным
 отношению площади сечения арматуры S к площади
 сечения
 бетона (при рабочей высоте h_0 и без учёба
 сжатых свесов
 полок), но не более 0,02;
 d
 - диаметр арматуры, мм.

Для элементов, к трещиностойкости которых предъявляются требования 2-й категории, ширина раскрытия трещин определяется от суммарного действия постоянных, длительных и кратковременных нагрузок при коэффициенте фи_l=1,0.

Для элементов, к трещиностойкости которых предъявляются требования 3-й категории, ширина продолжительного раскрытия трещин определяется от действия постоянных и длительных нагрузок при коэффициенте фи_l > 1,0. Ширина непродолжительного раскрытия трещин определяется как сумма ширины продолжительного раскрытия и приращения ширины раскрытия от действия кратковременных нагрузок, определяемого при коэффициенте фи_l = 1,0.

Ширина раскрытия трещин, определенная по [формуле \(144\)](#), корректируется в следующих случаях:

а) если центр тяжести сечения стержней крайнего ряда арматуры S

изгибаемых, внецентренно сжатых, внецентренно растянутых при $e_0, tot \geq 0,8h_0$, элементов отстоит от наиболее растянутого волокна на расстоянии $a_2 > 0,2h$, значение a_{crc} должно быть увеличено путем умножения на коэффициент δ_a , равный:

См. графический объект "Формула (145)"

и принимаемый не более 3;

б) для изгибаемых и внецентренно сжатых элементов из тяжелого и легкого бетонов при $\mu \leq 0,008$ и $M_{r2} < M_0$ ширину раскрытия трещин от непродолжительного действия всех нагрузок допускается определять по линейной интерполяции между значением $a_{crc}=0$ при моменте M_{crc} и значением a_{crc} , вычисленным согласно указаниям настоящего пункта при моменте $M_0=M_{crc} + pси bh(2) R_{bt,ser}$, где $pси = 15 \mu \alpha / \varepsilon_a$, но не более 0,6. При этом ширина продолжительного раскрытия трещин от действия постоянных и длительных нагрузок определяется путем умножения найденного значения a_{crc} от действия всех нагрузок на отношение

$$\frac{\phi_i}{\phi_i} \frac{(M_r - M_{rc})}{(M_r - M_{rc})} / \frac{(M_r - M_{rc})}{(M_r - M_{rc})},$$

$$\text{где } \frac{\phi_i}{\phi_i} = 1,8 \frac{\phi_i}{\phi_i} \frac{M_r}{M_r} \frac{M_r}{M_r}, \text{ но не менее } \phi_i.$$

Здесь μ , ε_a – то же, что и в [формуле \(144\)](#);
 M_{r1}, M_{r2} – моменты M_r соответственно от действия

постоянных и длительных и от всех нагрузок (см. [п.4, 5](#));

в) для элементов из легкого и поризованного бетонов классов В7,5 и ниже значение a_{crc} должно быть увеличено на 20%.

4.15. Напряжения в растянутой арматуре (или приращения напряжений) σ_s должны определяться по формулам для элементов: центрально-растянутых

См. графический объект "Формулы (146) - (148)"

Для внецентренно растянутых элементов при $e_0, tot < 0,8 h_0$ значение σ_s определяется по [формуле \(148\)](#), принимая $z = z_s$ (где z_s – расстояние между центрами тяжести арматуры S и S').

Для элементов, выполняемых без предварительного напряжения арматуры, значение усилия предварительного обжатия P допускается принимать равным нулю.

В формуле (148) знак "плюс" принимается при внецентренном растяжении, а знак "минус" – при внецентренном сжатии. При расположении растягивающей продольной силы N между центрами тяжести арматуры S и S' значение e_s принимается со знаком "минус".

В [формулах \(147\) и \(148\)](#):

z – расстояние от центра тяжести площади сечения арматуры S до

точки приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне сечения над трещиной, определяемое согласно указаниям п.4.28.

При расположении растянутой арматуры в несколько рядов по высоте сечения в изгибаемых, внецентренно сжатых, а также внецентренно растянутых элементах при $e_{0,tot} \geq 0,8h_0$ напряжения σ_s , подсчитанные по формулам (147) и (148), должны умножаться на коэффициент δ_n , равный:

См. графический объект "Формула (149)"

Значение напряжения $\sigma_s + \sigma_{sp}$, а при многорядной растянутой арматуре $\delta_n (\sigma_s + \sigma_{sp})$ не должно превышать $R_{s,ser}$.

На участках элементов, имеющих начальные трещины в сжатой зоне (см. п.1.18), значение усилия предварительного обжатия P следует снижать на величину ΔP , определяемую по формуле

См. графический объект "Формула (150)"

где ламбда определяется по [формуле \(136\)](#).

4.16. Глубина начальных трещин h_{crc} в сжатой зоне (см. п.1.18) должна быть не более $0,5 h_0$.

Значение h_{crc} определяется по формуле

См. графический объект "Формула (151)"

Значение κ_s определяется по [формуле \(161\)](#), ϕ_m - по формуле (168) для зоны с начальными трещинами.

Расчет по раскрытию трещин, наклонных к продольной оси элемента

4.17. Ширина раскрытия трещин, наклонных к продольной оси элемента, при армировании хомутами, нормальными к продольной оси, должна определяться по формуле

См. графический объект "Формула (152)"

где ϕ_1 - коэффициент, принимаемый равным при учете:
кратковременных нагрузок и непродолжительного
действия

постоянных и длительных нагрузок
..... 1,00
..... многократно повторяющейся нагрузки, а

также

продолжительного действия постоянных и
длительных

нагрузок для конструкций из бетона:
тяжелого:
естественной влажности
..... 1,50
в водонасыщенном состоянии
..... 1,20

при попеременном водонасыщении и высушивании
 1,75
 мелкозернистого, легкого, поризованного,
 ячеистого - то же, что и в [формуле \(144\)](#);
 эта - то же, что и в формуле (144);
 d_w - диаметр хомутов;

$$\alpha = \frac{E_s}{E_b}; \quad \mu = \frac{A_{sw}}{\frac{w}{b}s}.$$

Напряжение в хомутах определяется по формуле

См. [графический объект "Формула \(153\)"](#)

При отсутствии в рассматриваемой зоне действия поперечных сил нормальных трещин, т.е. если выполняется условие [\(124\)](#), допускается учитывать повышение поперечного усилия Q_{b1} , воспринимаемого элементом по расчету из условия [\(141\)](#).

Расчетные сопротивления $R_{bt,ser}$ и $R_{b,ser}$ не должны превышать значений, соответствующих бетону класса В30.

Для элементов из легкого бетона класса В7,5 и ниже значение α_{scs} , вычисленное по [формуле \(152\)](#), должно быть увеличено на 30%.

При определении ширины непродолжительного и продолжительного раскрытия наклонных трещин должны учитываться указания [п.4.14](#) об учете длительности действия нагрузок.

Расчет железобетонных элементов по закрытию трещин

4.18. Железобетонные элементы должны рассчитываться по закрытию (зажатию) трещин:

нормальных к продольной оси элемента;
 наклонных к продольной оси элемента.

Расчет по закрытию трещин, нормальных к продольной оси элемента

4.19. Для обеспечения надежного закрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента, при действии постоянных и длительных нагрузок должны соблюдаться следующие требования:

а) в напрягаемой арматуре S от действия постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны возникать необратимые деформации, что обеспечивается соблюдением условия

$$\sigma_{asp} + \sigma_{as} \leq 0,8 R_{s,ser}, \quad (154)$$

где σ_{as} - приращение напряжения в напрягаемой арматуре S от действия

внешних нагрузок, определяемое по [формулам \(146\) - \(148\)](#);

б) сечение элемента с трещиной в растянутой зоне от действия постоянных, длительных и кратковременных нагрузок должно оставаться обжатым при действии постоянных и длительных нагрузок с нормальными напряжениями сжатия σ_{mb} на растягиваемой внешними нагрузками грани элемента не менее 0,5 МПа, при этом величина σ_{mb} определяется как для упругого тела от действия внешних нагрузок и усилия предварительного обжатия.

4.20. Для участков элементов, имеющих начальные трещины в сжатой зоне (см. [п.1.18](#)), значение σ_{mb} в [формуле \(154\)](#) умножается на коэффициент, равный 1 - ламбда, а величина Р при определении напряжения σ_{mb} умножается на коэффициент, равный 1,1 (1 - ламбда), но не более 1,0, где значения ламбда определяются согласно указаниям [п.4.6*](#).

Расчет по закрытию трещин, наклонных к продольной оси элемента

4.21. Для обеспечения надежного закрытия трещин, наклонных к продольной оси элемента, оба главных напряжения в бетоне, определяемые согласно указаниям [п.4.11](#) на уровне центра тяжести приведенного сечения при действии постоянных и длительных нагрузок, должны быть сжимающими и по величине не менее 0,5 МПа.

Указанное требование обеспечивается с помощью предварительно напряженной поперечной арматуры (хомутов или отогнутых стержней).

Расчет элементов железобетонных конструкций по деформациям

4.22. Деформации (прогибы, углы поворота) элементов железобетонных конструкций следует вычислять по формулам строительной механики, определяя входящие в них значения кривизны согласно указаниям [пп.4.23-4.30](#).

Величина кривизны и деформаций железобетонных элементов отсчитывается от их начального состояния, при наличии предварительного напряжения - от состояния до обжатия.

Начальная кривизна самонапряженных элементов определяется с учетом содержания и положения продольной арматуры относительно бетонного сечения и величины обжатия бетона.

4.23. Кривизна определяется:

а) для участков элемента, где в растянутой зоне не образуются трещины, нормальные к продольной оси элемента, - как для сплошного тела;

б) для участков элемента, где в растянутой зоне имеются трещины, нормальные к продольной оси, - как отношение разности средних деформаций крайнего волокна сжатой зоны бетона и продольной растянутой арматуры к рабочей высоте сечения элемента.

Элементы или участки элементов рассматриваются без трещин в растянутой зоне, если трещины не образуются при действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок или если они закрыты при действии постоянных и длительных нагрузок, при этом нагрузки вводятся в расчет с коэффициентом надежности по нагрузке $\gamma_m = 1,0$.

Определение кривизны железобетонных элементов на участках без трещин в растянутой зоне

4.24. На участках, где не образуются нормальные к продольной оси трещины, полная величина кривизны изгибаемых, внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов должна определяться по формуле

См. графический объект "Формула (155)"

См. графический объект "Формула (156)"

здесь M – момент от соответствующей внешней нагрузки

нормальной (кратковременной, длительной) относительно оси, проходящей к плоскости действия изгибающего момента и через центр тяжести приведенного сечения;

фи_{b1} – коэффициент, учитывающий влияние кратковременной ползучести бетона и принимаемый для бетонов:

мелком тяжелого, мелковзернистого, легкого при плотном заполнителе, а также ячеистого (для двуслойных предварительно напряженных конструкций из ячеистого и тяжелого бетонов)

..... 0,85
легкого при пористом мелком заполнителе, поризованного ...

..... 0,70
фи_{b2} – коэффициент, учитывающий влияние длительной ползучести бетона не деформации элемента без трещин и принимаемый по табл. 34;

1
(-) – кривизна, обусловленная выгибом элемента от кратковременного действия усилия предварительного обжатия Р и определяемая по формуле

См. графический объект "Формула (157)"

1
(-) – кривизна, обусловленная выгибом элемента вследствие г 3 усадки и ползучести бетона от усилия предварительного г 4 обжатия и определяемая по формуле

См. графический объект "Формула (158)"

здесь ϵ_b , ϵ'_b - относительные деформации бетона, вызванные его усадкой и ползучестью от усилия предварительного обжатия и определяемые соответственно на уровне центра тяжести растянутой продольной арматуры и крайнего сжатого волокна бетона по формулам;

См. графический объект "Формула (159)"

Значение σ_b принимается численно равным сумме потерь предварительного напряжения от усадки и ползучести бетона по [поз.6, 8 и 9 табл.5](#) для арматуры растянутой зоны, а σ'_b - то же для напрягаемой арматуры, если бы она имелась на уровне крайнего сжатого волокна бетона.

Таблица 34

Длительность действия нагруз- Коэффициент ϕ_{b2} , учитывающий влияние	длительной ползучести бетона на
ки	ции элемента без трещин, для
деформа-	из бетона
конструкций	
	тяжелого, легко- мелкозернистого
	го, поризованно- групп
	го, ячеистого
	(для двуслойных A B
B	предварительно
	напряженных конс-
	трукций из ячеис-

		того и тяжелого			
		бетонов)			
1,0	1.	Непродолжительное действие	1,0	1,0	1,0
	2.	Продолжительное действие			
		при влажности воздуха			
		окружающей среды, %:			
2,0	a)	40 - 75	2,0	2,6	3,0
	b)	ниже 40	3,0	3,9	4,5
3,0					

Примечания: 1. Влажность воздуха окружающей среды принимается согласно указаниям [п.1.8](#).

2. Группы мелкозернистого бетона приведены в [п.2.3](#).

3. При попеременном водонасыщении и высушивании бетона значения ϕ_{b2} при продолжительном действии нагрузки следует умножать на коэффициент 1,2.

4. При влажности воздуха окружающей среды выше 75% и при загружении бетона в водонасыщенном состоянии значения ϕ_{b2} по [поз.2а](#) настоящей таблицы следует умножать на коэффициент 0,8.

При этом сумма $\frac{1}{r_3} + \frac{1}{r_4}$ принимается не менее

$P_e_{0p} \phi_{b2}$. Для элементов без предварительного напряжения

$\phi_{b1_E_b} I_{red}$ значения кривизны $\frac{1}{r_3}$ и $\frac{1}{r_4}$ допускается принимать равными нулю.

$r_3 \quad r_4$

4.25. При определении кривизны элементов с начальными трещинами в

сжатой зоне (см. [п.1.18](#)) значения $\frac{1}{r_3}$, $\frac{1}{r_4}$ и $\frac{1}{r_5}$, определенные

r_1 r_2 r_3
по формулам (156) и (157), должны быть увеличены на 15%, а
значение

r_1
 r_4
(---), определенное по формуле (158), на 25%.

4.26. На участках, где образуются нормальные трещины в растянутой зоне, но при действии рассматриваемой нагрузки обеспечено их закрытие,

r_1 r_2 r_3
значения кривизны (---), (---) и (---), входящие в формулу (155),
 r_1 r_2 r_3
увеличиваются на 20%.

Определение кривизны железобетонных элементов на участках с трещинами в растянутой зоне

4.27. На участках, где в растянутой зоне образуются нормальные к продольной оси элемента трещины, кривизна изгибаемых, внецентранно сжатых, а также внецентранно растянутых при $e_0,tot \geq 0,8h_0$ элементов прямоугольного, таврового и двутаврового (коробчатого) сечений должна определяться по формуле

См. графический объект "Формула (160)"

где M - момент относительно оси, нормальной к плоскости действия

сечения момента и проходящей через центр тяжести площади арматуры S , от всех внешних сил, расположенных по одну сторону от рассматриваемого сечения, и от усилия

предварительного обжатия P ;
 z - расстояние от центра тяжести площади сечения арматуры S до

точки приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне сечения над трещиной, определяемое согласно указаниям

п.4.28;

ψ_{ci_s} - коэффициент, учитывающий работу растянутого бетона на участке с трещинами и определяемый согласно указаниям

п.4.29;

ψ_{ci_v} - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения деформаций крайнего сжатого волокна бетона по длине участка с трещинами и принимаемый равным:

для тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов
 класса выше
 $B7,5$ 0,9
 для легкого, поризованного и ячеистого бетонов
 класса 87,5 и
 ниже 0,7
 для конструкций, рассчитываемых на действие
 многократно повторяющейся нагрузки, независимо от вида и класса
 бетона 1,0
 $\phi_i f$ - коэффициент, определяемый по [формуле \(164\)](#);
 k_{ci} - относительная высота сжатой зоны бетона,
 определяемая согласно указаниям [п.4.28](#);
 η - коэффициент, характеризующий упругопластическое
 состояние бетона сжатой зоны и принимаемый по [табл.35](#);
 N_{tot} - равнодействующая продольной силы N и усилия
 предварительного обжатия P (при внецентренном растяжении сила N
 принимается со знаком "минус").

Для элементов, выполняемых без предварительного напряжения арматуры, усилие P допускается принимать равным нулю.

При определении кривизны элементов на участках с начальными трещинами в сжатой зоне (см. [п.1.16](#)) значение P снижается на величину ΔP , определяемую по [формуле \(150\)](#).

Таблица 35

Длительность упругопластического действия конструкции	Коэффициент η , характеризующий кое состояние бетона сжатой зоны, для ций из бетона
тяжелого, поризованного и мелкозернистого	
легкого, ванного	
A	B

1. Непродолжительное действие	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
0,45						
действие						
	—————	—————	—————	—————	—————	—————
2. Продолжительное действие при влажности воздуха окружающей среды: %:						
a) 40 - 75	0,15	0,07	0,10	0,08	0,15	
0,20						
б) ниже 40	0,10	0,04	0,07	0,05	0,10	
0,10						
	—————	—————	—————	—————	—————	—————
	—————	—————	—————	—————	—————	—————
Примечания: 1. Влажность воздуха окружающей среды принимается согласно указаниям п.1.8. .						
2. Виды мелкозернистого бетона приведены в п.2.3. .						
3. При попаременном водонасыщении и высушивании бетона сжатой зоны значения ню при продолжительном действии нагрузки следует разделить на коэффициент 1,2.						
4. При влажности воздуха окружающей среды выше 75% и при загружении бетона в водонасыщенном состоянии значения ню по поз.2в настоящей таблицы следует разделить на коэффициент 0,8.						
—————	—————	—————	—————	—————	—————	—————

Для изгибаемых и внецентренно сжатых элементов из тяжелого бетона при $M_{crc} < M_{r2} < (Mcrc + \text{псн } bh(2) R_{bt,ser})$ кривизну от момента M_{r2} допускается определять по линейной интерполяции между значениями кривизны, определенными при моменте M_{crc} как для сплошного упругого тела согласно указаниям [пп.4.24, 4.25, 4.26](#) и при моменте $M_{crc} + \text{псн } bh(2) R_{bt, ser}$ согласно

указаниям настоящего пункта. Коэффициент ψ_s принимается согласно указаниям [п.4.14б](#) с уменьшением его значения в два раза при учете продолжительного действия постоянных и длительных нагрузок.

4.28. Значение ψ_s вычисляется по формуле

См. графический объект "Формула (161)"

но принимается не более 1,0.

Для второго слагаемого правой части [формулы \(161\)](#) верхние знаки принимаются при сжимающем, а нижние - при растягивающем усилии N_{tot} (см. [п.4.27](#)).

В формуле (161):

бета - коэффициент, принимаемый равным для бетона:

тяжелого и легкого
1,8	
мелкозернистого
1,6	
ячеистого и поризованного
1,4	


См. графический объект "Формулы (162) - (164)"

e_s,tot - эксцентриситет силы N_{tot} относительно центра тяжести площади сечения арматуры S ; соответствует моменту M (см. [п.4.27](#)) и определяется по формуле

См. графический объект "Формулы (165) и (166)"

Для внецентренно сжатых элементов значения z должно приниматься не более $0,97e_s,tot$.

Для элементов прямоугольного сечения и таврового с полкой в растянутой зоне в [формулы \(163\)](#) и [\(166\)](#) вместо h'_f подставляются значения $2a'$ или $h'_f = 0$ соответственно при наличии или отсутствии арматуры S' .

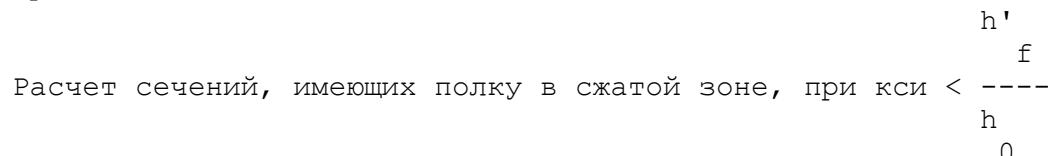
Расчет сечений, имеющих полку в сжатой зоне, при $\psi_s < \frac{h'}{h}$

производится как прямоугольных шириной b'_f .

Расчетная ширина полки b'_f определяется согласно указаниям [п.3.16](#).

4.29. Коэффициент ψ_s для элементов из тяжелого, мелкозернистого, легкого бетонов и двуслойных предварительно напряженных конструкций и ячеистого и тяжелого бетонов определяется по формуле

См. графический объект "Формула (167)"

Для изгибаемых элементов, выполняемых без предварительного напряжения арматуры, последний член в правой части формулы (167) допускается принимать равным нулю.

В формуле (167) :

ϕ_{ls} - коэффициент, учитывающий влияние длительности действия

нагрузки и принимаемый по табл.36;

e_s, tot - см. формулу (165);

См. графический объект "Формула (168)"

Таблица 36

Длительность действия бетона нагрузки	Коэффициент ϕ_{ls} при классе
	выше В7,5 В7,5 и ниже
1. Непродолжительное действие	
при арматуре:	
а) стержневой:	
гладкой	1,0
периодического профиля	1,1
б) проволочной	1,0
2. Продолжительное	0,8
действие (независимо от вида арматуры)	

Для однослойных конструкций из ячеистого бетона (без предварительного напряжения) значение ψ_s вычисляется по формуле

См. графический объект "Формула (169)"

где M_{ser} - момент, воспринимаемый сечением элемента из расчета по

прочности при расчетных сопротивлениях арматуры и бетона

для предельных состояний второй группы;
фил - коэффициент, принимаемый равным:
при непродолжительном действии нагрузки для арматуры

периодического профиля

..... 0,6

то же, для гладкой арматуры

..... 0,7

при продолжительном действии нагрузки независимо от профиля арматуры

..... 0,8

Для конструкций, рассчитываемых на выносливость, значение

коэффициента ψ_s принимается во всех случаях равным 1,0.

1

4.30. Полная кривизна --- для участка с трещинами в растянутой зоне

r

должна определяться по формуле

См. графический объект "Формула (170)"

где (---) - кривизна от непродолжительного действия всей

расчет по r 1 нагрузки, на которую производится деформациям согласно указаниям [п.1.20](#);

(---) - кривизна от непродолжительного действия постоянных и r 2 длительных нагрузок;

(---) - кривизна от продолжительного действия постоянных и r 3 длительных нагрузок;

Кривизна (---), (---) и (---) определяется по [формуле \(160\)](#),

при этом (--) и (--) вычисляются при значениях ψ_s и η ,

отвечающих непродолжительному действию нагрузки, а (---) -

при ψ_s

r_3

и ν , отвечающих продолжительному действию нагрузки. Если значения

$\frac{1}{r_1}$ и $\frac{1}{r_2}$ и $\frac{1}{r_3}$ оказываются отрицательными, то они принимаются равными r_2 и r_3 нулю.

Определение прогибов

4.31. Прогиб f_m , обусловленный деформацией изгиба, определяется по формуле

См. [графический объект "Формула \(171\)"](#)

где $M_{sp,x}$ – изгибающий момент в сечении x от действия единичной силы, приложенной по направлению искомого перемещения элемента в сечении x по длине пролета, для которого определяется прогиб;

$\frac{1}{(---)}$ – полная кривизна элемента в сечении x от нагрузки, при $\frac{1}{r_x}$ которой определяется прогиб; значения $\frac{1}{r}$ определяются по [формулам \(155\)](#) и [\(170\)](#) соответственно для участков $\frac{1}{r}$ без трещин и с трещинами; знак $\frac{1}{r}$ принимается в соответствии с эпюрою кривизны.

Для изгибаемых элементов постоянного сечения без предварительного напряжения арматуры, имеющих трещины, на каждом участке, в пределах которого изгибающий момент не меняет знака, кривизну допускается вычислять для наиболее напряженного сечения, принимая ее для остальных сечений такого участка изменяющейся пропорционально значениям изгибающего момента (черт.21).

См. [графический объект "Черт. 21. Эпюры изгибающих моментов и кривизны для железобетонных элементов постоянного сечения"](#)

- а - схема расположения нагрузки;
- б - эпюра изгибающих моментов;
- в - эпюра кривизны

1

4.32. Для изгибаемых элементов при $- < 10$ необходимо учитывать влияние

h

поперечных сил на их прогиб. В этом случае полный прогиб f_{tot} равен сумме прогибов, обусловленных соответственно деформацией изгиба f_m и деформацией сдвига f_q .

4.33. Прогиб f_q , обусловленный деформацией сдвига, определяется по формуле

См. [графический объект "Формула \(172\)"](#)

где Q_{cp_x} - поперечная сила в сечении x от действия по направлению

искомого перемещения единичной силы,

приложенной в

сечении, где определяется прогиб;

γ_x - деформация сдвига, определяемая по формуле

См. [графический объект "Формула \(173\)"](#)

здесь Q_x - поперечная сила в сечении x от действия внешней

нагрузки;

G - модуль сдвига бетона (см. [п.2.16](#));

ϕ_{b2} - коэффициент, учитывающий влияние длительной ползучести

бетона и принимаемый по [табл.34](#);

ϕ_{crc} - коэффициент, учитывающий влияние трещин на деформации

сдвига и принимаемый равным: на участках

по длине

элемента, где отсутствуют нормальные и

наклонные к

продольной оси элемента трещины, - 1,0; на

участках,

где имеются только наклонные к продольной оси

элемента

трещины, - 4,8; на участках где имеются

только

нормальные или нормальные и наклонные к

продольной оси

элемента трещины, - по формуле

См. [графический объект "Формула \(174\)"](#)

где M_x , $(--)$ - соответственно момент от внешней нагрузки и полная

κ_x кривизна в сечении x от нагрузки, при которой

определяется прогиб.

4.34. Для сплошных плит толщиной менее 25 см (кроме опертых по контуру), армированных плоскими сетками, с трещинами в растянутой зоне значения прогибов, подсчитанные по формуле (171), умножаются на

$$\frac{h}{0} \quad 3$$

коэффициент $(\frac{h}{0})$, принимаемый не более 1,5, где h_0 - в см.

$$\frac{h}{0} = 0,7$$

4.35. При расчете элементов с однорядным армированием ([черт.22](#)) методом конечных элементов (или другими математическими методами) вместо уравнения (160) допускается использовать симметризированную систему физических зависимостей в виде:

См. [графический объект "Формула \(175\) - \(181\)"](#)

ϵ_0 - удлинения или укорочения вдоль оси y :

M_{act} - момент внешних сил, расположенных по одну сторону

рассматриваемого сечения, относительно оси y ;

N_{act} - внешняя продольная сила, приложенная на уровне оси y и

принимаемая при растяжении со знаком "плюс";

z_s, z_b - расстояния от оси y до точки приложения равнодействующей

усилий соответственно в растянутой арматуре и в сжатом

бетоне;

$K_{си}$ - определяется согласно указаниям [п.4.28](#);
 $н_ю$ - коэффициент, принимаемый по [табл.35](#);
 $фи_f$ - коэффициент, определяемый по [формуле \(164\)](#)
без учета

арматуры, расположенной в сжатой зоне сечения;

psi_s - определяется согласно указаниям [п.4.29](#);

psi_b - определяется согласно указаниям [п.4.27](#).

Ось y располагается в пределах рабочей высоты сечения исходя из удобства расчетной схемы. Если ось y располагается выше центра тяжести площади сечения сжатой зоны, то величину z_b следует принимать отрицательной.

См. [графический объект "Черт. 22. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси элемента, с однорядным армированием при расчете по деформациям"](#)

Для второго слагаемого в [формуле \(176\)](#) знак "минус" принимается, если усилие Р приложено ниже оси у; если усилие Р приложено выше оси у, то следует принимать знак "плюс".

Для первого слагаемого в [формуле \(177\)](#) знак "плюс" принимается при растягивающем, а знак "минус" - при сжимающем усилии N_act.

4.36. При расчете элементов с многорядным расположением арматуры ([черт. 23](#)) рекомендуется использовать общую систему физических зависимостей вида:

См. [графический объект "Формулы \(182\) - \(185\)"](#)

См. [графический объект "Черт. 23. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси элемента, с многорядным армированием при расчете по деформациям"](#)

В [формуле \(184\)](#) значения z_si, z_sj, z_b принимаются положительными, если откладывются ниже оси у. В противном случае их следует принимать с отрицательным знаком.

Значения кси_1 и пси_si для зависимостей [\(183\) - \(185\)](#) допускается определять согласно указаниям [пп. 4.28](#) и [4.29](#), заменяя в расчетных

формулах h_{0i} на h_{01} , F_a на сумму F_{ai} ----- (при определении мю),

$$\frac{h}{h_{01}} = \frac{h_{0i}}{h_{01}}$$

фи_m на фи_mi = фи_m -----.

5. Конструктивные требования

5.1. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций для обеспечения условий их изготовления, требуемой долговечности и совместной работы арматуры и бетона надлежит выполнять конструктивные требования, изложенные в настоящем разделе.

Минимальные размеры сечения элементов

5.2. Минимальные размеры сечения бетонных и железобетонных элементов, определяемые из расчета по действующим усилиям и соответствующим группам предельных состояний, должны назначаться с учетом экономических требований, необходимости унификации опалубочных форм и армирования, а также условий принятой технологии изготовления конструкций.

Кроме того, размеры сечения элементов железобетонных конструкций должны приниматься такими, чтобы соблюдались требования в части расположения арматуры в сечении (толщины защитных слоев бетона, расстояния

между стержнями и т.п.) и анкеровки арматуры.

5.3. Толщина монолитных плит должна приниматься, мм, не менее:

для покрытий	40
" междуэтажных перекрытий жилых и общественных зданий.....	50
для междуэтажных перекрытий производственных зданий	60
для плит из легкого бетона класса В7,5 и ниже во всех случаях	70

Минимальная толщина сборных плит должна определяться из условия обеспечения требуемой толщины защитного слоя бетона и условий расположения арматуры по толщине плиты (см. [пп.5.4](#) - [5.12](#)).

Размеры сечений внецентренно сжатых элементов должны приниматься такими, чтобы их гибкость l_0/i в любом направлении, как правило, не превышала:

для железобетонных элементов из тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов	200
для колонн, являющихся элементами зданий	120
для бетонных элементов из тяжелого, мелкозернистого, легкого и поризованного бетонов	90
для бетонных и железобетонных элементов из ячеистого бетона	70

Защитный слой бетона

5.4. Защитный слой бетона для рабочей арматуры должен обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном на всех стадиях работы конструкции, а также защиту арматуры от внешних атмосферных, температурных и тому подобных воздействий.

5.5. Для продольной рабочей арматуры (ненапрягаемой и напрягаемой, натягиваемой на упоры) толщина защитного слоя, мм, должна быть, как правило, не менее диаметра стержня или каната и не менее:

в плитах и стенках толщиной, мм:	
до 100 включ.	10
св. 100.....	15
в балках и ребрах высотой, мм:	
менее 250	15
250 и более	20
в колоннах	20
в фундаментных балках	30
в фундаментах:	
сборных	30
монолитных при наличии бетонной подготовки	35
монолитных при отсутствии бетонной подготовки	70

В однослойных конструкциях из легкого и поризованного бетонов класса В7,5

и ниже толщина защитного слоя должна составлять не менее 20 мм, а для наружных стеновых панелей (без фактурного слоя) - не менее 25 мм.

В однослойных конструкциях из ячеистого бетона толщина защитного слоя во всех случаях принимается не менее 25 мм.

5.6. Толщина защитного слоя бетона для поперечной, распределительной и конструктивной арматуры должна приниматься не менее диаметра указанной арматуры и не менее, мм:

при высоте сечения элемента менее 250 мм 10

" " " " равной 250 мм

и более 15

В элементах из легкого и поризованного бетонов класса В7,5 и ниже, из ячеистого бетона независимо от высоты сечения толщина защитного слоя бетона для поперечной арматуры принимается не менее 15 мм.

5.7.* Толщина защитного слоя бетона у концов предварительно напряженных элементов на длине зоны передачи напряжений (см. [п.2.29](#)) должна составлять не менее:

для стержневой арматуры классов А-IV, А-III_B 2d

для стержневой арматуры классов А-V,

А-VI, Ат-VII 3d

для арматурных канатов 2d

(где d - в мм).

Кроме того, толщина защитного слоя бетона на указанном участке длины элемента должна быть не менее 40 мм - для стержневой арматуры всех классов и не менее 20 мм - для арматурных канатов.

Допускается защитный слой бетона сечения у опоры для напрягаемой арматуры с анкерами и без них принимать таким же, как для сечения в пролете, в следующих случаях:

а) для предварительно напряженных элементов с сосредоточенной передачей опорных усилий при наличии стальной опорной детали и косвенной арматуры (сварных поперечных сеток или охватывающих продольную арматуру хомутов) согласно указаниям [п.5.61](#);

б) в плитах, панелях, настилах и опорах ЛЭП при условии постановки у концов дополнительной поперечной арматуры (корытообразных сварных сеток или замкнутых хомутов), предусмотренной п.5.61.

5.8. В элементах с напрягаемой продольной арматурой, натягиваемой на бетон и располагаемой в каналах, расстояние от поверхности элемента до поверхности канала должно приниматься не менее 40 мм и не менее ширины канала; указанное расстояние до боковых граней элемента должно быть, кроме того, не менее половины высоты канала.

При расположении напрягаемой арматуры в пазах или снаружи сечения элемента толщина защитного слоя бетона, образуемого последующим торкретированием или иным способом, должна приниматься не менее 20 мм.

5.9. Для возможности свободной укладки в форму цельных арматурных стержней, сеток или каркасов, идущих по всей длине или ширине изделия, концы этих стержней должны отстоять от грани элемента при соответствующем размере изделия до 9 м - на 10 мм, до 12 м - на 15 мм, свыше 12 м - на 20 мм.

5.10. В полых элементах кольцевого или коробчатого сечения расстояние от стержней продольной арматуры до внутренней поверхности бетона должно удовлетворять требованиям [пп.5.5](#) и [5.6](#).

Минимальные расстояния между стержнями арматуры

5.11. Расстояния в свету между стержнями арматуры (или оболочками каналов) по высоте и ширине сечения должны обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном и назначаться с учетом удобства укладки и уплотнения бетонной смеси; для предварительно напряженных конструкций должны также учитываться степень местного обжатия бетона и габариты натяжного оборудования (домкратов, зажимов и т.п.). В элементах, изготавляемых с помощью виброштампующих машин или штыковых вибраторов, должно быть обеспечено свободное прохождение между арматурными стержнями элементов этих машин или наконечников вибраторов, уплотняющих бетонную смесь.

5.12. Расстояния в свету между отдельными стержнями продольной ненапрягаемой арматуры либо напрягаемой арматуры, натягиваемой на упоры, а также между продольными стержнями соседних плоских сварных каркасов должны приниматься не менее наибольшего диаметра стержней, а также:

а) если стержни при бетонировании занимают горизонтальное или наклонное положение - не менее: для нижней арматуры - 25 мм, для верхней - 30 мм; при расположении нижней арматуры более чем в два ряда по высоте расстояние между стержнями в горизонтальном направлении (кроме стержней двух нижних рядов) должно быть не менее 50 мм;

б) если стержни при бетонировании занимают вертикальное положение - не менее 50 мм; при систематическом контроле фракционирования заполнителей бетона это расстояние может быть уменьшено до 35 мм, но при этом должно быть не менее полуторакратного наибольшего размера крупного заполнителя.

При стесненных условиях допускается располагать стержни арматуры попарно (без зазора между ними).

В элементах с напрягаемой арматурой, натягиваемой на бетон (за исключением непрерывно армированных конструкций), расстояние в свету между каналами для арматуры должно быть, как правило, не менее диаметра канала и во всяком случае не менее 50 мм.

Примечание. Расстояние в свету между стержнями периодического профиля принимается по номинальному диаметру без учета выступов и ребер.

Анкеровка ненапрягаемой арматуры

5.13. Стержни периодического профиля, а также гладкие стержни, применяемые в сварных каркасах и сетках, выполняются без крюков. Растворенные гладкие стержни вязаных каркасов и сеток должны заканчиваться крюками, лапками или петлями.

5.14. Продольные стержни растянутой и сжатой арматуры должны быть заведены за нормальное к продольной оси элемента сечение, в котором они учитываются с полным расчетным сопротивлением, на длину не менее l_{an} , определяемую по формуле

$$l_{an} = \frac{R_s}{\text{омега}_{an}} + \Delta \lambda_{an} d,$$

(186)

R_s

но не менее $l_{an} = \lambda_{lam} d$,

где значения омега α_n , Дельта λ_{lam} и λ_{lam} , а также допускаемые минимальные величины l_{an} определяются по [табл.37](#).

При этом гладкие арматурные стержни должны оканчиваться крюками или иметь приваренную поперечную арматуру по длине заделки. К величине R_b допускается вводить коэффициенты условий работы бетона, кроме γ_{m2} .

Для элементов из мелкозернистого бетона группы Б значения l_{an} , определяемые по [формуле \(186\)](#), должны быть увеличены на $10d$ для растянутого бетона и на $5d$ - для сжатого.

В случае, когда анкеруемые стержни поставлены с запасом по площади сечения против требуемой расчетом по прочности с полным расчетным сопротивлением, вычисленную по формуле (186) длину анкеровки l_{an} допускается уменьшать, умножая на отношение необходимой по расчету и фактической площадей сечения арматуры.

Если по расчету вдоль анкеруемых стержней образуются трещины от растяжения бетона, то стержни должны быть заделаны в сжатую зону бетона на длину l_{an} , определяемую по формуле (186).

При невозможности выполнения указанных требований должны быть приняты меры по анкеровке продольных стержней для обеспечения их работы с полным расчетным сопротивлением в рассматриваемом сечении (постановка косвенной арматуры, приварка к концам стержней анкерующих пластин или закладных деталей, отгиб анкерующих стержней). При этом величина l_{an} должна быть не менее $10d$.

Для закладных деталей должны учитываться следующие особенности. Длину растянутых анкерных стержней закладных деталей, заделанных в

$$\frac{\sigma_{mabc}}{R_b} \text{ растянутом или в сжатом бетоне, при } \frac{\sigma_{mabc}}{R_b} > 0,75 \text{ или } \frac{\sigma_{mabc}}{R_b} < 0,25$$

следует определять по [формуле \(186\)](#), пользуясь значениями омега α_n , Дельта λ_{lam} и λ_{lam} по [поз.1а табл.37](#). В остальных случаях указанные значения следует принимать по [поз.1б табл.37](#). Здесь σ_{mabc} - сжимающие напряжения в бетоне, действующие перпендикулярно анкерному стержню и определяемые как для упругого материала по приведенному сечению от постоянно действующих нагрузок при коэффициенте надежности по нагрузке $\gamma_{m1} = 1,0$.

При действии на анкерные стержни закладной детали растягивающих и сдвигающих усилий правая часть формулы (186) умножается на коэффициент дельта, определяемый по формуле

$$(187) \quad \Delta = \frac{0,3}{1+Q_{an1}/N_{an1}} + 0,7,$$

где N_{an1} , Q_{an1} - соответственно растягивающее и сдвигающее усилие в анкерном стержне.

Таблица 37

Условия работы ненапрягаемой арматуры	Коэффициенты для определения анкеровки гаемой арматуры
ненапрягаемой арматуры	
гаемой арматуры	
	периодического профиля
	гладкой
Дельта лам- 1	оме- Дельта ламб- 1 оме-
даан an,	гаан лам- даан an, гаан ламб-
мм	да an мм даан
менее	
1. Заделка арматуры:	
a) растянутой в растя-	
нутом бетоне	0,70 11 20 250 1,20 11 20
250	
b) сжатой или растяну-	
той в сжатом бетоне	0,50 8 12 200 0,80 8 15
200	
2. Стыки арматуры внах-	
лестку:	
a) в растянутом бетоне	0,90 11 20 250 1,55 11 20
250	

б) в сжатом бетоне	10,65	8	15 200 1,00 8 15	
200				

При этом длина анкерных стержней должна быть не меньше минимальных значений l_{an} согласно требованиям настоящего пункта.

Анкера из гладкой арматуры класса А-I следует применять только при наличии усилий на их концах в виде пластинок, высаженных головок и поперечных коротышей. Длина этих анкеров определяется расчетом на выкалывание и смятие бетона. Допускается применение анкеров из указанной стали с крюками на концах для конструктивных деталей.

5.15. Для обеспечения анкеровки всех продольных стержней арматуры, заводимых за грань опоры, на крайних свободных опорах изгибаемых элементов должны выполняться следующие требования:

а) если соблюдаются условия [п.3.32](#), длина запуска растянутых стержней за внутреннюю грань свободной опоры должна составлять не менее $5d$;

б) если условия [п.3.32](#) не соблюдаются, длина запуска стержней за внутреннюю грань свободной опоры должна быть не менее $10d$.

Длина зоны анкеровки l_{an} на крайней свободной опоре, на которой снижаются расчетные сопротивления арматуры (см. [п.2.28*](#) и [табл.24*](#)), определяется согласно указаниям [п.5.14](#) и [поз.16 табл.37](#).

При наличии косвенной арматуры длина зоны анкеровки снижается делением коэффициента омегаап на величину 1+12 мюню и уменьшением коэффициента Дельта ламбдаап на величину 10 сигмав/Rb.

Здесь мюню - объемный коэффициент армирования, определяемый:

при сварных сетках по [формуле \(49\)](#) (см. [п.3.22*](#)) ;

при огибающих

хомутах по формуле

$$\mu_{\text{ню}} = \frac{A_{sw}}{2as},$$

где A_{sw} - площадь сечения огибающего хомута, расположенного у граней элемента; в любом случае значение мюню, принимается не более 0,06.

Напряжение сжатия бетона на опоре $\sigma_{\text{габ}}$ определяется делением опорной реакции на площадь опирания элемента и принимается не более $0,5R_b$.

Косвенное армирование распределяется по длине зоны анкеровки от торца элемента до ближайшей к опоре нормальной трещине.

Длина запуска стержней за внутреннюю грань опоры уменьшается против требуемой настоящим пунктом, если величина $l_{an} < 10d$, и принимается равной l_{an} , но не менее $5d$. В этом случае, а также при приварке концов стержней к надежно заанкеренным стальным закладным деталям снижение расчетного сопротивления продольной арматуры на опорном участке не производится.

Продольное армирование элементов

5.16. Площадь сечения продольной арматуры в железобетонных элементах

должна приниматься не менее указанной в табл.38.

Таблица 38

сечения про- железобетонных	Минимальная площадь дольной арматуры в элементах, % площа- ди на
Условия работы арматуры сечения бето-	
1. Арматура S в изгибаемых, а также	0,05
во внецентренно растянутых эле-	
ментах при расположении продоль-	
ной силы за пределами рабочей	
высоты сечения	
2. Арматура S, S' во внецентренно	0,05
растянутых элементах при располо-	
жении продольной силы между арма-	
турой S и S'	
3. Арматура S, S' во внецентренно	
сжатых элементах при:	
10/i<17	0,05
17<=10/i<=35	0,10
35<10/i<=83	0,20
10/i>83	0,25

Примечание. Минимальная площадь сечения арматуры, приведенная в настоящей таблице, относится к площади сечения бетона, равной произведению ширины прямоугольного сечения либо ширины ребра таврового (двулаврового) сечения на рабочую высоту сечения h_0 . В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально-растянутых элементах указанная величина минимального армирования относится к полной площади сечения бетона.

В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально-растянутых элементах минимальная площадь сечения всей продольной арматуры должна приниматься вдвое больше величин, указанных в [табл.38](#).

Минимальный процент содержания арматуры S и S' во внеконтренно сжатых элементах, несущая способность которых при расчетном эксцентричеситете используется менее чем на 50%, независимо от гибкости элементов принимается равным 0,05.

Требования табл.38 не распространяются на армирование, определяемое расчетом элемента для стадий транспортирования и возведения; в этом случае площадь сечения арматуры определяется только расчетом по прочности. Если расчетом установлено, что несущая способность элемента исчерпывается одновременно с образованием трещин в бетоне растянутой зоны, то должны учитываться требования [п.1.19](#) для слабоармированных элементов.

Требования настоящего пункта не учитываются при назначении площади сечения арматуры, устанавливаемой по контуру плит или панелей из расчета на изгиб в плоскости плиты (панели).

5.17. Диаметр, мм, продольных стержней сжатых элементов не должен превышать для бетона:

тяжелого и мелкозернистого класса	40
ниже В25
легкого и поризованного классов:	
В12,5 и ниже	16
.....	16
В15 – В25	25
.....	25
В30 и выше	40
.....	40
ячеистого классов:	
В10 и ниже	16
.....	16
В12,5 – В15	20
.....	20

В изгибающихся элементах из легкого бетона с арматурой класса А-IV и ниже диаметр, мм, продольных стержней не должен превышать для бетона классов:

В12,5 и ниже	16
В15 – В25	25
В30 и выше	32

Для арматуры более высоких классов предельные диаметры стержней должны быть согласованы в установленном порядке.

В изгибаемых элементах из ячеистого бетона класса В10 и ниже диаметр продольной арматуры должен быть не более 16 мм.

Диаметр продольных стержней внецентренно сжатых элементов монолитных конструкций должен быть не менее 12 мм.

5.18. В линейных внецентренно сжатых элементах расстояния между осями стержней продольной арматуры должны приниматься в направлении, перпендикулярном плоскости изгиба, не более 400 мм, а в направлении плоскости изгиба - не более 500 мм.

5.19. Во внецентренно сжатых элементах, несущая способность которых при заданном эксцентриситете продольной силы используется менее чем на 50%, а также в элементах с гибкостью $I_0/i < 17$ (например, подколонниках), где по расчету сжатая арматура не требуется, а количество растянутой арматуры не превышает 0,3%, допускается не устанавливать продольную и поперечную арматуру, требуемую согласно указаниям [пп. 5.18, 5.22](#) и [5.23](#), по граням, параллельным плоскости изгиба. При этом армирование по граням, перпендикулярным плоскости изгиба, производится сварными каркасами и сетками с защитным слоем бетона толщиной не менее 50 мм и не менее двух диаметров продольной арматуры.

5.20. В балках шириной свыше 150 мм число продольных рабочих стержней, заводимых за грань опоры, должно быть не менее двух. В ребрах сборных панелей, настилов, часторебристых перекрытий и т.п. шириной 150 мм и менее допускается доведение до опоры одного продольного рабочего стержня.

В плитах расстояния между стержнями, заводимыми за грань опоры, не должны превышать 400 мм, причем площадь сечения этих стержней на 1 м ширины плиты должна составлять не менее 1/3 площади сечения стержней в пролете, определенной расчетом по наибольшему изгибающему моменту.

В предварительно напряженных многопустотных (с круглыми пустотами) плитах, изготавляемых из тяжелого бетона, высотой 300 мм и менее расстояние между напрягаемой арматурой, заводимой за грань опоры, допускается увеличивать до 600 мм, если для сечений, нормальных к продольной оси плиты, величина момента трещинообразования M_{crc} , определяемого по [формуле \(125\)](#), составляет не менее 80% величины момента от внешней нагрузки, принимаемой с коэффициентом надежности по нагрузке $\gamma_{mf} = 1,0$.

При армировании неразрезных плит сварными рулонными сетками допускается вблизи промежуточных опор все нижние стержни переводить в верхнюю зону.

Расстояния между осями рабочих стержней в средней части пролета плиты и над опорой (вверху) должны быть не более 200 мм при толщине плиты до 150 мм и не более $1,5h$ при толщине плиты свыше 150 мм, где h - толщина плиты.

5.21. В изгибаемых элементах при высоте сечения свыше 700 мм у боковых граней должны ставиться конструктивные продольные стержни с расстояниями между ними по высоте не более 400 мм и площадью сечения не менее 0,1% площади сечения бетона, имеющего размер, равный по высоте элемента расстоянию между этими стержнями, по ширине - половине ширины ребра элемента, но не более 200 мм.

Поперечное армирование элементов

5.22. У всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура, должна предусматриваться также поперечная

арматура, охватывающая крайние продольные стержни. При этом расстояния между поперечными стержнями у каждой поверхности элемента должны быть не более 600 мм и не более удвоенной ширины грани элемента.

Во внерадиально сжатых элементах с центрально-расположенной напрягаемой продольной арматурой (например, в сваях) постановка поперечной арматуры не требуется, если сопротивление действию поперечных сил обеспечивается одним бетоном.

Поперечную арматуру допускается не ставить у граней тонких ребер изгибаемых элементов (ширина 150 мм и менее), по ширине которых располагается лишь один продольный стержень или сварной каркас.

Во внерадиально сжатых линейных элементах, а также в сжатой зоне изгибаемых элементов при наличии учитываемой в расчете сжатой продольной арматуры хомуты должны ставиться на расстоянии:

в конструкциях из тяжелого, мелкозернистого, легкого и поризованного бетонов:

при $R_{sc} \leq 400$ МПа - не более 500 мм и не более:

при вязанных каркасах - 15d, сварных - 20d;

при $R_{sc} > 450$ МПа - не более 400 мм и не более:

при вязанных каркасах - 12d, сварных - 15d;

в конструкциях из ячеистого бетона при сварных каркасах - не более 500 мм и не более 40d (где d - наименьший диаметр сжатых продольных стержней, мм).

При этом конструкция поперечной арматуры должна обеспечивать закрепление сжатых стержней от их бокового выпучивания в любом направлении.

Расстояния между хомутами внерадиально сжатых элементов в местахстыкования рабочей арматуры внахлестку без сварки должны составлять не более 10d.

Если насыщение элемента требуемой по расчету сжатой продольной арматурой S' составляет свыше 1,5%, а также если все сечение элемента сжато и общее насыщение арматурой S и S' свыше 3%, расстояние между хомутами должно быть не более 10d и не более 300 мм.

При проверке соблюдения требований настоящего пункта продольные сжатые стержни, не учитываемые расчетом, не должны приниматься во внимание, если диаметр этих стержней не превышает 12 мм и половины толщины защитного слоя бетона.

5.23. Конструкция вязанных хомутов во внерадиально сжатых элементах должна быть такой, чтобы продольные стержни (по крайней мере через один) располагались в местах перегиба хомутов, а эти перегибы - на расстоянии не более 400 мм по ширине грани элемента. При ширине грани не более 400 мм и числе продольных стержней у этой грани не более четырех допускается охват всех продольных стержней одним хомутом.

При армировании внерадиально сжатых элементов плоскими сварными каркасами два крайних каркаса (расположенные у противоположных граней) должны быть соединены друг с другом для образования пространственного каркаса. Для этого у граней элемента, нормальных к плоскости каркасов, должны ставиться поперечные стержни, привариваемые контактной сваркой к угловым продольным стержням каркасов, или шпильки, связывающие эти стержни, на тех же расстояниях, что и поперечные стержни плоских каркасов.

Если крайние плоские каркасы имеют промежуточные продольные стержни, то они не реже чем через один и не реже чем через 400 мм по ширине грани

элемента должны связываться шпильками с продольными стержнями, расположенными у противоположной грани. Шпильки допускается не ставить при ширине данной грани элемента не более 500 мм и числе продольных стержней у этой грани не более четырех.

5.24. Во внерадиально сжатых элементах с учитываемым в расчете косвенным армированием в виде сварных сеток (из арматуры классов A-I, A-II и A-III диаметром не более 14 мм и класса Br-I) или в виде ненапрягаемой спиральной либо кольцевой арматуры должны быть приняты:

размеры ячеек сетки - не менее 45 мм, но не более 1/4 меньшей стороны сечения элемента и не более 100 мм;

диаметр навивки спиралей или диаметр колец - не менее 200 мм;

шаг сеток - не менее 60 мм, но не более 1/3 меньшей стороны сечения элемента и не более 150 мм;

шаг навивки спиралей или шаг колец - не менее 40 мм, но не более 1/5 диаметра сечения элемента и не более 100 мм.

Сетки и спирали (кольца) должны охватывать всю рабочую продольную арматуру.

При усилении концевых участков внерадиально сжатых элементов сварные сетки косвенного армирования должны устанавливаться у торца в количестве не менее четырех сеток на длине (считая от торца элемента) не менее 20d, если продольная арматура выполняется из гладких стержней, и не менее 10d - из стержней периодического профиля.

5.25. Диаметр хомутов в вязанных каркасах внерадиально сжатых линейных элементов должен приниматься не менее 0,25d и не менее 5 мм, где d - наибольший диаметр продольных стержней.

Диаметр хомутов в вязанных каркасах изгибаемых элементов должен приниматься, мм, не менее:

при высоте сечения элемента, равной	
или менее 800 мм	5
то же, свыше 800 мм	8

Соотношение диаметров поперечных и продольных стержней в сварных каркасах и сварных сетках устанавливается из условия сварки по соответствующим нормативным документам.

5.26. В балочных конструкциях высотой свыше 150 мм, а также в многопустотных плитах (или аналогичных часторебристых конструкциях) высотой свыше 300 мм должна устанавливаться поперечная арматура.

В сплошных плитах независимо от высоты, в многопустотных плитах, (или аналогичных часторебристых конструкциях) высотой менее 300 мм и в балочных конструкциях высотой менее 150 мм допускается поперечную арматуру не устанавливать. При этом должны быть обеспечены требования расчета согласно указаниям [п.3.32](#).

5.27. Поперечная арматура в балочных и плитных конструкциях, указанных в [п.5.26](#), устанавливается:

на припорных участках, равных при равномерно распределенной нагрузке 1/4 пролета, а при сосредоточенных нагрузках - расстоянию от опоры до ближайшего груза, но не менее 1/4 пролета, с шагом:

при высоте сечения элемента h,	
равной или менее 450 мм	не более h/2

и не более 150 мм
то же, свыше 450 мм. не более $h/3$
и не более 500 мм

на остальной части пролета при высоте сечения элемента h свыше 300 мм устанавливается поперечная арматура с шагом не более $3/4 h$ и не более 500 мм.

5.28. Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и хомутов.

5.29. Поперечная арматура в плитах в зоне продавливания устанавливается с шагом не более $1/3h$ и не более 200 мм, при этом ширина зоны постановки поперечной арматуры должна быть не менее $1,5h$ (где h -- толщина плиты).

Анкеровка указанной арматуры должна удовлетворять требованиям [п.5.28](#).

5.30. Поперечное армирование коротких консолей колонн выполняется горизонтальными или наклонными под углом 45° хомутами. Шаг хомутов должен быть не более $h/4$ и не более 150 мм (где h - высота консоли).

5.31. В элементах, работающих на изгиб с кручением, вязаные хомуты должны быть замкнутыми с надежной анкеровкой по концам, а при сварных каркасах все поперечные стержни обоих направлений должны быть приварены к угловым продольным стержням, образуя замкнутый контур. При этом должна быть обеспечена равнопрочность соединений и хомутов.

Сварные соединения арматуры и закладных деталей

5.32* Арматура из горячекатаной стали гладкого и периодического профиля, термически упрочненной стали классов Ат-IIIC и Ат-IVC и обыкновенной арматурной проволоки, а также закладные детали должны, как правило, изготавливаться с применением для соединения стержней между собой и с плоскими элементами проката контактной сварки - точечной истыковой. Допускается применение дуговой сварки - автоматической и полуавтоматической, а также ручной согласно указаниям [п.5.36*](#).

Стыковые соединения упрочненной вытяжкой арматуры класса А-III^в должны свариваться до ее упрочнения.

Сварные соединения стержневой горячекатаной арматуры классов А-IV (из стали марки 20ХГ2Ц), А-V и А-VI, термомеханически упрочненной арматуры классов Ат-IIIC, Ат-IVC, Ат-IVK (из стали марок 10ГС2 и 08Г2С), Ат-V (из стали марки 20ГС) и Ат-VCK следует применять только типов, установленных ГОСТ 14098-85.

*Взамен ГОСТ 14098-85 постановлением Госстроя СССР от 28 ноября 1991 г.
N 19 утвержден и введен в действие [ГОСТ 14098-91](#)*

Сварные соединения стержневой горячекатаной арматуры класса А-IV (из стали марки 80С) и термомеханически упрочненной арматуры классов Ат-IV, Ат-IVK (из стали марки 25С2Р), Ат-V (кроме из стали марки 20ГС), Ат-VK, Ат-VI, Ат-VIK и Ат-VII, высокопрочной арматурной проволоки и арматурных канатов не допускаются.

5.33* Типы сварных соединений и способы сварки арматуры и закладных деталей следует назначать с учетом условий эксплуатации конструкции, свариваемости стали, технико-экономических показателей соединений и

технологических возможностей предприятия-изготовителя в соответствии с ГОСТ 14098-85.

Выполняемые контактно-точечной сваркой или дуговой сваркой прихватками крестообразные соединения, которые должны обеспечивать восприятие арматурой сеток и каркасов напряжений не менее ее расчетных сопротивлений (соединения "с нормируемой прочностью"), необходимо указывать в рабочих чертежах арматурных изделий.

Сварные крестообразные соединения с ненормируемой прочностью применяются для обеспечения взаимного расположения стержней арматурных изделий в процессе их транспортирования, бетонирования и изготовления конструкции.

5.34. В заводских условиях при изготовлении сварных арматурных сеток, каркасов и соединений по длине отдельных стержней следует применять преимущественно контактную точечную и стыковую сварку, а при изготовлении закладных деталей - автоматическую сварку под флюсом для тавровых и контактную рельефную сварку для нахлесточных соединений.

5.35. При монтаже арматурных изделий и сборных железобетонных конструкций в первую очередь должны применяться полуавтоматические способы сварки, обеспечивающие возможность контроля качества соединений.

5.36*. При отсутствии необходимого сварочного оборудования допускается выполнять в заводских и монтажных условиях крестообразные, стыковые, нахлесточные и тавровые соединения арматуры и закладных деталей, применяя приведенные в ГОСТ 14098-85 и в нормативных документах на сварную арматуру и закладные детали способы дуговой, в том числе и ручной, сварки. Не допускается применять дуговую сварку прихватками в крестообразных соединениях стержней рабочей арматуры класса А-III марки 35ГС.

Применяя ручную дуговую сварку при выполнении сварных соединений, рассчитываемых по прочности, в сетках и каркасах, следует устанавливать дополнительные конструктивные элементы в местах соединения стержней продольной и поперечной арматуры (прокладки, косынки, крючки и т.д.).

Стыки ненапрягаемой арматуры внахлестку (без сварки)

5.37. Стыки ненапрягаемой рабочей арматуры внахлестку применяются при стыковании сварных и вязаных каркасов и сеток, при этом диаметр рабочей арматуры должен быть не более 36 мм.

Стыки стержней рабочей арматуры внахлестку не рекомендуется располагать в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно растянутых элементов в местах полного использования арматуры. Такие стыки не допускаются в линейных элементах, сечение которых полностью растянуто (например, в затяжках арок), а также во всех случаях применения стержневой арматуры класса А-IV и выше.

5.38. Стыки растянутой или сжатой рабочей арматуры, а также сварных сеток и каркасов в рабочем направлении должны иметь длину перепуска (нахлестки) l не менее величины l_{an} , определяемой по формуле (186) и табл.37.

5.39. Стыки сварных сеток и каркасов, а также растянутых стержней вязаных каркасов и сеток внахлестку без сварки должны, как правило, располагаться вразбежку. При этом площадь сечения рабочих стержней, стыкуемых в одном месте или на расстоянии менее длины перепуска l , должна составлять не более 50% общей площади сечения растянутой арматуры - при стержнях периодического профиля и не более 25% - при гладких стержнях.

Стыкование отдельных стержней, сварных сеток и каркасов без разбейки

допускается при конструктивном армировании (без расчета), а также на тех участках, где арматура используется не более чем на 50%.

5.40. Стыки сварных сеток в направлении рабочей арматуры из гладкой горячекатаной стали класса А-I должны выполняться таким образом, чтобы в каждой из стыкуемых в растянутой зоне сеток на длине нахлестки располагалось не менее двух поперечных стержней, приваренных ко всем продольным стержням сеток ([черт.24](#)). Такие же типы стыков применяются и длястыкования внахлестку сварных каркасов с односторонним расположением рабочих стержней из всех видов арматуры.

Стыки сварных сеток в направлении рабочей арматуры классов А-II и А-III выполняются без поперечных стержней в пределах стыка в одной или обеих стыкуемых сетках ([черт.25](#)).

5.41. Стыки сварных сеток в нерабочем направлении выполняются внахлестку с перепуском (считая между крайними рабочими стержнями сетки):

при диаметре распределительной (поперечной) арматуры до 4 мм включ.....	на 50 мм
(черт.26, а, б)	
то же, свыше 4 мм	на 100 мм
(черт.26, а, б)	

См. [графический объект](#) "Черт. 24. Стыки сварных сеток внахлестку (без сварки) в направлении рабочей арматуры, выполненной из гладких стержней"

- а - при поперечных стержнях, расположенных в одной плоскости;
- б, в - то же, в разных плоскостях

При диаметре рабочей арматуры 16 мм и более сварные сетки в нерабочем направлении допускается укладывать впритык друг к другу, перекрывая стык специальными стыковыми сетками, укладываляемыми с перепуском в каждую сторону не менее 15d распределительной арматуры и не менее 100 мм ([черт. 26,в](#)).

Сварные сетки в нерабочем направлении допускается укладывать впритык без нахлестки и без дополнительных стыковых сеток в следующих случаях:

при укладке сварных полосовых сеток в двух взаимно перпендикулярных направлениях;

при наличии в местах стыков дополнительного конструктивного армирования в направлении распределительной арматуры.

См. [графический объект](#) "Черт. 25. Стыки сварных сеток внахлестку (без сварки) в направлении рабочей арматуры, выполненной из стержней периодического профиля"

- а - без поперечных стержней в пределах стыка в одной из стыкуемых сеток;
- б - то же, в обеих стыкуемых сетках

См. [графический объект](#) "Черт. 26. Стыки сварных сеток в направлении распределительной арматуры"

а - стык внахлестку с расположением рабочих стержней в одной плоскости;
б - то же, с расположением рабочих стержней в разных плоскостях; в - стык впритык с наложением дополнительной стыковой сетки

Стыки элементов сборных конструкций

5.42. При стыковании железобетонных элементов сборных конструкций усилия от одного элемента к другому передаются через стыкуемую рабочую арматуру, стальные закладные детали, заполняемые бетоном швы, бетонные шпонки или (для сжатых элементов) непосредственно через бетонные поверхности стыкуемых элементов.

Стыкование предварительно напряженных элементов, а также конструкций, к которым предъявляются требования водонепроницаемости, должно осуществляться, как правило, бетоном на напрягающем цементе.

5.43. Жесткие стыки сборных конструкций должны, как правило, замоноличиваться путем заполнения швов между элементами бетоном. Если при изготовлении элементов обеспечивается плотная подгонка поверхностей друг к другу (например, при использовании торца одного из стыкуемых элементов в качестве опалубки для торца другого), допускается при передаче через стык только сжимающего усилия выполнение стыков насухо.

5.44. Стыки элементов, воспринимающие растягивающие усилия, должны выполняться:

- а) сваркой стальных закладных деталей;
- б) сваркой выпусков арматуры;
- в) пропуском через каналы или пазы стыкуемых элементов стержней арматурных канатов или болтов с последующим натяжением их и заполнением швов и каналов цементным раствором или мелкозернистым бетоном;
- г) склеиванием элементов конструкционными полимеррастворами с использованием соединительных деталей из стержневой арматуры.

При проектировании стыков элементов сборных конструкций должны предусматриваться такие соединения закладных деталей, при которых не происходило бы разгибания их частей, а также выколов бетона.

5.45. Закладные детали должны быть заанкерены в бетоне с помощью анкерных стержней или приварены к рабочей арматуре элементов.

Закладные детали с анкерами должны, как правило, состоять из отдельных пластин (уголков или фасонной стали) с приваренными к ним втавр или внахлестку анкерными стержнями преимущественно из арматуры классов А-II, А-III. Длина анкерных стержней закладных деталей при действии на них растягивающих сил должна быть не менее величины l_{an} , определяемой согласно указаниям [п.5.14](#).

Длина анкерных стержней может быть уменьшена при условии приварки на концах стержней анкерных пластин или устройства высаженных горячим способом анкерных головок диаметром не менее $2d$ - для арматуры классов А-I и А-II и не менее $3d$ - для арматуры класса А-III. В этих случаях длина анкерного стержня определяется расчетом на выкалывание и смятие бетона и принимается не менее $10d$ (где d - диаметр анкера, мм).

Если анкера, испытывающие растяжение, располагаются нормально к оси элемента и вдоль них могут образоваться трещины от основных усилий, действующих на элемент, концы анкеров должны быть усилены приваренными пластинами или высаженными головками.

Штампованные закладные детали должны состоять из полосовых анкеров, имеющих усиления (например, в виде сферических выступов), и участков, выполняющих функцию пластин (аналогично сварным деталям). Штампованные закладные детали следует, как правило, проектировать из полосовой стали толщиной 4-8 мм таким образом, чтобы отходы при раскрое полосы были

минимальными. Деталь необходимо рассчитывать по прочности полосовых анкеров и пластиин. Прочность анкеровки детали проверяется из расчета бетона на раскалывание, выкалывание и смятие.

Толщина пластиин закладных деталей определяется согласно указаниям [п.3.46](#) и в соответствии с требованиями сварки. В зависимости от технологии сварки отношение толщины пластины к диаметру анкерного стержня принимается в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-85.

*Взамен ГОСТ 14098-85 постановлением Госстроя СССР от 28 ноября 1991 г.
N 19 утвержден и введен в действие [ГОСТ 14098-91](#)*

5.46. На концевых частях стыкуемых внецентренно сжатых элементов (например, на концах сборных колонн) должна устанавливаться косвенная арматура согласно указаниям [п.5.24](#).

Отдельные конструктивные требования

5.47. Осадочные швы должны, как правило, предусматриваться в случаях возведения здания (сооружения) на неоднородных грунтах основания (просадочных и др.), в местах резкого изменения нагрузок и т.п.

Если в указанных случаях осадочные швы не предусматриваются, фундаменты должны обладать достаточной прочностью и жесткостью, предотвращающей повреждение вышележащих конструкций, или иметь специальную конструкцию, служащую для достижения этой же цели.

Осадочные швы, а также температурно-усадочные швы в сплошных бетонных и железобетонных конструкциях следует осуществлять сквозными, разрезая конструкцию до подошвы фундамента. Температурно-усадочные швы в железобетонных каркасах осуществляются посредством применения двойных колонн с доведением шва до верха фундамента.

Расстояния между температурно-усадочными швами в бетонных фундаментах и стенах подвалов допускается принимать в соответствии с расстояниями между швами, принятыми для вышележащих конструкций.

5.48. В бетонных конструкциях должно предусматриваться конструктивное армирование:

- а) в местах резкого изменения размеров сечения элементов;
- б) в местах изменения высоты стен (на участке не менее 1 м);
- в) в бетонных стенах под и над проемами каждого этажа;
- г) в конструкциях, подвергающихся воздействию динамической нагрузки;
- д) у менее напряженной грани внецентренно сжатых элементов, если наибольшее напряжение в сечении, определяемое как для упругого тела, превышает $0,8 R_b$, а наименьшее составляет менее 1 МПа или оказывается растягивающим, при этом коэффициент армирования μ принимается не менее 0,025%.

Требования настоящего пункта не распространяются на элементы сборных конструкций, проверяемые в стадиях транспортирования и монтажа, в этом случае необходимое армирование определяется расчетом по прочности.

Если расчетом установлено, что прочность элемента исчерпывается одновременно с образованием трещин в бетоне растянутой зоны, то следует учитывать требования [п.1.19](#) для слабоармированных элементов (без учета работы растянутого бетона). Если, согласно расчету с учетом сопротивления

растянутой зоны бетона, арматура не требуется и опытом доказана возможность транспортирования и монтажа таких элементов без арматуры, конструктивная арматура не предусматривается.

5.49. Соответствие расположения арматуры ее проектному положению должно обеспечиваться специальными мероприятиями (установкой пластмассовых фиксаторов, шайб из мелкозернистого бетона и т.п.).

5.50. Отверстия значительных размеров в железобетонных плитах, панелях и т.п. должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной.

5.51. При проектировании элементов сборных перекрытий следует предусматривать устройство швов между ними, заполняемых бетоном. Ширина швов назначается из условия обеспечения качественного их заполнения и должна составлять не менее 20 мм для элементов высотой сечения до 250 мм и не менее 30 мм - для элементов большей высоты.

5.52. В элементах сборных конструкций должны предусматриваться приспособления для захвата их при подъеме: инвентарные монтажные вывинчивающиеся петли, строповочные отверстия со стальными трубками, стационарные монтажные петли из арматурных стержней и т.п. Петли для подъема должны выполняться из горячекатаной стали согласно требованиям [п.2.24*](#).

Дополнительные указания по конструированию предварительно напряженных железобетонных элементов

5.53. В предварительно напряженных элементах необходимо, как правило, обеспечивать надежное сцепление арматуры с бетоном путем применения стали периодического профиля, заполнения каналов, пазов и выемок цементным раствором или мелкозернистым бетоном.

5.54. Схемы и способы возведения статически неопределеных предварительно напряженных конструкций рекомендуется выбирать так, чтобы при создании предварительного напряжения исключалась возможность возникновения в конструкции дополнительных усилий, ухудшающих их работу. Допускается устройство временных швов или шарниров, замоноличиваемых после натяжения арматуры.

5.55. В сборно-монолитных железобетонных конструкциях должно обеспечиваться сцепление предварительно напряженных элементов с бетоном, уложенным на месте использования конструкции, а также анкеровка их концевых участков. Совместная работа элементов в поперечном направлении, кроме того, должна обеспечиваться соответствующими мероприятиями (установкой поперечной арматуры или предварительным напряжением элементов в поперечном направлении).

5.56. Часть продольной стержневой арматуры элемента допускается применять без предварительного напряжения, если при этом удовлетворяются требования расчета по трещиностойкости и деформациям.

5.57. Местное усиление участков предварительно напряженных элементов под анкерами напрягаемой арматуры, а также в местах опирания натяжных устройств рекомендуется выполнять установкой закладных деталей или дополнительной поперечной арматуры, а также увеличением размеров сечения элемента на этих участках.

5.58. У торцов элемента необходимо предусматривать дополнительную

напрягаемую или ненапрягаемую поперечную арматуру, если напрягаемая продольная арматура располагается сосредоточенно у верхней и нижней граней.

Напрягаемая поперечная арматура должна напрягаться ранее натяжения продольной арматуры усилием не менее 15% усилия натяжения всей продольной арматуры растянутой зоны опорного сечения.

Ненапрягаемая поперечная арматура должна быть надежно заанкерена по концам приваркой к закладным деталям. Сечение этой арматуры в конструкциях, не рассчитываемых на выносливость, должно быть в состоянии воспринимать не менее 20%, а в конструкциях, рассчитываемых на выносливость, - не менее 30% усилия в продольной напрягаемой арматуре нижней зоны опорного сечения, определяемого расчетом по прочности.

5.59. При проволочной арматуре, расположенной в виде пучка, должны предусматриваться зазоры между отдельными проволоками или группами проволок (установкой спиралей внутри пучка, коротышей в анкерах и т.п.) размерами, достаточными для прохождения между проволоками пучка цементного раствора или мелкозернистого бетона при заполнении каналов.

5.60. Напрягаемая арматура (стержневая или канаты) в пустотных и ребристых элементах должна располагаться, как правило, по оси каждого ребра элемента. Исключение из этого правила оговорено в [п.5.20](#).

5.61. У концов предварительно напряженных элементов должна быть установлена дополнительная поперечная или косвенная арматура (сварные сетки, охватывающие все продольные стержни арматуры, хомуты и т.п. с шагом 5-10 см) на длине участка не менее 0,6 l_p , а в элементах из легкого бетона классов В7,5-В12,5 - с шагом 5 см на длине участка не менее l_p (см. [п.2.29](#)) и не менее 20 см для элементов с арматурой, не имеющей анкеров, а при наличии анкерных устройств - на участке, равном двум длинам этих устройств. Установка анкеров у концов арматуры обязательна для арматуры, натягиваемой на бетон, а также для арматуры, натягиваемой на упоры, при недостаточном ее сцеплении с бетоном (гладкой проволоки, многопрядных канатов), при этом анкерные устройства должны обеспечивать надежную заделку арматуры в бетоне на всех стадиях ее работы.

При применении в качестве напрягаемой рабочей арматуры высокопрочной арматурной проволоки периодического профиля, арматурных канатов однократной свивки, горячекатаной и термически упрочненной стержневой арматуры периодического профиля, натягиваемой на упоры, установка анкеров у концов напрягаемых стержней, как правило, не требуется.

6*. Указания по расчету и конструированию железобетонных конструкций при реконструкции зданий и сооружений

Общие положения

6.1. Настоящий раздел устанавливает требования к проектированию ранее эксплуатировавшихся бетонных и железобетонных конструкций, сохраняемых (без усиления или с усилением) в составе зданий и сооружений после реконструкции или капитального ремонта.

Раздел устанавливает правила расчета существующих конструкций (проверочного расчета), а также расчета и конструирования усиливаемых конструкций.

6.2. Проверочные расчеты существующих конструкций необходимо

производить при изменении действующих на них нагрузок, объемно-планировочных решений и условий эксплуатации, а также при обнаружении дефектов и повреждений в конструкциях с целью установления, обеспечивается ли несущая способность и пригодность к нормальной эксплуатации конструкций в изменившихся условиях их работы.

6.3. Конструкции, не отвечающие требованиям поверочного расчета, подлежат усилению.

При проектировании усиливаемых конструкций следует исходить из необходимости выполнения работ без или с кратковременной остановкой производства.

6.4. Поверочные расчеты существующих конструкций, а также расчет и конструирование усиливаемых конструкций необходимо производить на основе проектных материалов, данных по изготовлению и возведению этих конструкций и их натурных обследований.

6.5. При отсутствии в конструкциях дефектов и повреждений, снижающих их несущую способность, а также при отсутствии недопустимых прогибов конструкций и раскрытия в них трещин поверочные расчеты допускается выполнять исходя, из проектных данных о геометрических размерах сечений конструкций, классе (марке) бетона по прочности, классе арматурной стали, армировании и расчетной схеме конструкции.

6.6. В случаях, когда требования расчетов по проектным материалам не удовлетворяются либо при отсутствии проектных материалов, а также при наличии дефектов и повреждений, снижающих несущую способность конструкции, недопустимых прогибов конструкции или раскрытия в них трещин следует производить поверочные расчеты с учетом данных натурных обследований конструкций.

6.7. На основании натурных обследований должны быть установлены: геометрические размеры сечения, армирование конструкции, прочность бетона и вид арматуры, прогибы конструкции и ширина раскрытия трещин, дефекты и повреждения, нагрузки, статическая схема конструкций.

6.8. Усиление конструкций следует предусматривать лишь в случаях, когда существующие конструкции не удовлетворяют поверочным расчетам по несущей способности или требованиям нормальной эксплуатации. Не следует усиливать существующие конструкции, если:

их фактические прогибы превышают предельно допустимые в соответствии с [п.1.20](#), но не препятствуют нормальной эксплуатации конструкции и не изменяют их расчетную схему;

имеются отступления от требований [разд.5](#), но конструкция эксплуатировалась длительное время, а ее обследование не выявило повреждений, вызванных этими отступлениями.

6.9. Расчет и конструирование усиливаемых конструкций следует выполнять с учетом данных натурных обследований, указанных в [п.6.7](#).

Поверочные расчеты

6.10. Поверочные расчеты бетонных и железобетонных конструкций следует выполнять в соответствии с требованиями [разд.1 - 4](#) и настоящего подраздела.

6.11. Расчет по предельным состояниям второй группы не производится, если перемещения и ширина раскрытия трещин в существующих конструкциях меньше предельно допустимых, а усилия в сечениях элементов от новых нагрузок не превышают значений усилий от фактически действовавших нагрузок.

6.12. При расчете должны быть проверены сечения конструкций, имеющие дефекты и повреждения, а также сечения, в которых при натурных обследованиях выявлены зоны бетона, прочность которых меньше средней на 20% и более. Учет дефектов и повреждений производится путем уменьшения вводимой в расчет площади сечения бетона или арматуры. Необходимо также учитывать влияния дефекта или повреждения на прочностные и деформативные характеристики бетона, на эксцентрикитет продольной силы, на сцепление арматуры с бетоном и т.п. в соответствии с утвержденными в установленном порядке документами.

6.13. Расчетные характеристики бетона определяются согласно [разд.2](#) в зависимости от условного класса бетона по прочности на сжатие существующих конструкций.

6.14. При выполнении поверочных расчетов по проектным материалам, в том случае, если в проекте существующей конструкции нормируемой характеристикой бетона является его марка, значение условного класса бетона по прочности на сжатие следует принимать равным:

80%-ной кубиковой прочности бетона, соответствующей марке по прочности для тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов;

70%-ной - для ячеистого бетона.

Для промежуточных значений условного класса бетона по прочности на сжатие, отличающихся от значений параметрического ряда (см. [п.2.3](#)), расчетные сопротивления бетона определяются линейной интерполяцией.

6.15. При выполнении поверочных расчетов по результатам натурных обследований значение условного класса бетона по прочности на сжатие определяется в соответствии с [п.6.14](#), принимая вместо марки бетона фактическую прочность бетона в группе конструкций, конструкции или отдельной ее зоне, полученную по результатам испытаний неразрушающими методами или испытаний отобранных от конструкций образцов бетона.

6.16. В зависимости от состояния бетона, вида конструкций и условий их работы, а также используемых методов определения прочности бетона при специальном обосновании могут быть использованы другие способы определения класса бетона. При использовании статистических методов коэффициент вариации прочности бетона определяется по [ГОСТ 18105-86](#).

6.17. Расчетные характеристики арматуры определяются в зависимости от класса арматурной стали существующих железобетонных конструкций согласно разд.2 с учетом требований пп. 6.18 и [6.19](#).

6.18. При выполнении поверочных расчетов по проектным данным существующих конструкций, запроектированных по ранее действующим нормативным документам, нормативные сопротивления арматуры R_{sn} определяются согласно разд.2. При этом нормативное сопротивление арматурной проволоки класса В-I принимается равным 390 МПа (4000 кг/см²).

Расчетные сопротивления арматуры растяжению R_s следует определять по формуле

$$R_s = \frac{R_{sn}}{\gamma_{mas}},$$

где γ_{mas} – коэффициент надежности по арматуре,

принимаемый равным для расчета по предельным состояниям первой группы:

для стержневой арматуры классов:	
A-I, A-II и A-III	1,15
A-IV, A-V и A-VI	1,25
для проволочной арматуры классов:	
B-I, B-II, Br-II, K-7 и K-19	1,25
Br-I	1,15

При расчете по предельным состояниям второй группы коэффициент надежности по арматуре гамма принимается равным 1,0.

Расчетные сопротивления растяжению поперечной арматуры (хомутов и отогнутых стержней) R_{sw} определяются умножением полученных расчетных сопротивлений арматуры R_s на соответствующие коэффициенты условий работы гамма s_i , приведенные в [разд.2](#).

Расчетные сопротивления арматуры сжатию R_{sc} (кроме арматуры класса A-IIIb) следует принимать равными полученным расчетным сопротивлениям арматуры растяжению R_s , но не более значений, указанных в разд.2. Для арматуры класса A-IIIb расчетные сопротивления арматуры сжатию R_{sc} следует принимать в соответствии с требованиями разд.2.

Кроме того, в расчет необходимо вводить дополнительные коэффициенты условий работы арматуры согласно [п.2.28](#).

Значения расчетных сопротивлений арматуры принимаются с округлением до трех значащих цифр.

6.19. При выполнении поверочных расчетов по данным испытаний образцов арматуры, отобранных от обследованных конструкций, нормативные сопротивления арматуры принимаются равными средним значениям предела текучести (или условного предела текучести), полученным при испытании образцов арматуры и деленным на коэффициенты:

- 1,1 - для арматуры классов A-I, A-II, A-III, A-IIIb, A-IV;
- 1,2 - для арматуры других классов.

Расчетные сопротивления арматуры необходимо принимать в соответствии с требованиями [п.6.18](#).

6.20. В зависимости от числа отобранных для испытания образцов и состояния арматуры при специальном обосновании могут быть использованы другие способы определения расчетных сопротивлений арматуры.

6.21. Расчетные сопротивления арматуры растяжению R_s при отсутствии проектных данных и невозможности отбора образцов допускается назначать в зависимости от профиля арматуры:

- для гладкой арматуры $R_s = 155$ МПа (1600 кгс/см²);
- для арматуры периодического профиля, имеющего выступы:
с одинаковым заходом на обеих сторонах профиля ("винт") $R_s = 245$ МПа(2500кгс/см²);
с одной стороны правый заход, а с другой - левый ("елочка") $R_s = 295$ МПа (3000 кгс/см²).

При этом значение расчетных сопротивлений сжатой арматуры принимается равным R_s , а расчетных сопротивлений поперечной арматуры R_{sw} - равным 0,8 R_s .

Расчет и конструирование усиливаемых конструкций

6.22. Требования настоящего подраздела распространяются на проектирование и расчет железобетонных конструкций, усиливаемых стальным

прокатом, бетоном и железобетоном.

Усиливаемые железобетонные конструкции следует проектировать в соответствии с требованиями [разд.1-5](#), [СНиП II-23-81*](#) (при усилении стальным прокатом) и данного подраздела.

6.23. При проектировании усиливаемых железобетонных конструкций необходимо обеспечить включение в работу элементов усилений и совместную их работу с усиливающей конструкцией.

6.24. Расчет усиливаемых конструкций следует производить для двух стадий работы:

а) до включения в работу усиления - на нагрузки, включающие нагрузку от элементов усиления (только для предельных состояний первой группы);

б) после включения в работу элементов усиления - на полные эксплуатационные нагрузки (по предельным состояниям первой и второй групп). Расчет по предельным состояниям второй группы может не производиться, если эксплуатационные нагрузки не увеличиваются, жесткость и трещиностойкость конструкций удовлетворяют требованиям эксплуатации, а усиление является следствием наличия дефектов и повреждений.

6.25. Для сильно поврежденных конструкций (при разрушении 50% и более сечения бетона или 50% и более площади сечения рабочей арматуры) элементы усиления следует рассчитывать на полную действующую нагрузку, при этом усиливающая конструкция в расчете не учитывается.

6.26. Площадь поперечного сечения арматуры усиливающей конструкции следует определять с учетом фактического уменьшения в результате коррозии. Арматура из высокопрочной проволоки в расчетах не учитывается при наличии язвенной или питтинговой (скрытой) коррозии, а также если коррозия вызвана хлоридами.

6.27. Нормативные и расчетные сопротивления стальных элементов усилений необходимо назначать в соответствии с указаниями [СНиП II-23-81*](#).

Нормативные и расчетные сопротивления бетона и арматуры усиливаемых железобетонных конструкций и элементов усилений следует назначать в соответствии с [указаниями раздел.2](#) и [пп.6.13 - 6.21](#).

6.28. При проектировании усиливаемых конструкций следует, как правило, предусматривать, чтобы нагрузка во время усиления не превышала 65% расчетной величины. При сложности или невозможности достижения требуемой степени разгрузки допускается выполнять усиление под большей нагрузкой. В этом случае расчетные характеристики бетона и арматуры усиления умножаются на коэффициенты условий работы бетона $\gamma_{mabr1} = 0,9$; арматуры - $\gamma_{masr1} = 0,9$.

В любом случае степень разгрузки конструкций следует выбирать из условия обеспечения безопасного ведения работ.

6.29. В случаях, если при усилении конструкция превращается в статически неопределенную, необходим учет факторов, перечисленных в [п.1.15](#).

6.30. Величину предварительного напряжения σ_{masr} и σ'_{masr} в напрягаемой арматуре S и S' усилений следует назначать в соответствии с [пп.1.23](#) и [1.24](#).

При этом максимальная величина предварительного напряжения арматуры не должна превышать: для стержневой арматуры $0,9R_{s,ser}$; для проволочной - $0,7R_{s,ser}$.

Минимальную величину предварительного напряжения арматуры следует принимать не менее $0,4R_{s,ser}$.

6.31. При расчете элементов, усиленных предварительно напряженными

стержнями, потери предварительного напряжения необходимо определять в соответствии спл. 1.25 и 1.26.

При определении потерь от деформаций анкеров, расположенных у натяжных устройств, следует учитывать обжатие упорных устройств, которое при отсутствии экспериментальных данных принимается равным 4 мм.

6.32. Коэффициент точности натяжения необходимо определять в соответствии с п.1.27 введением дополнительных коэффициентов гаммаср, зависящих от конструктивных особенностей усиления: гаммаср = 0,85 - для горизонтальных и шпренгельных затяжек;

гаммаср = 0,75 - для хомутов и наклонных тяжей.

6.33. Изгибаемые и внецентренно сжатые элементы, усиливаемые бетоном и железобетоном, рассчитываются как элементы сплошного сечения при условии соблюдения конструктивных и расчетных требований по обеспечению совместной работы старого и нового бетонов. При этом неисправляемые повреждения и дефекты усиливаемых элементов (коррозия или обрывы арматуры, коррозия, расслоения и повреждения бетона и т.д.), снижающие их несущую способность, следует учитывать при расчете в такой же мере, как и при поверочных расчетах конструкций до усиления.

6.34. При наличии в конструкциях, усиливаемых бетоном или железобетоном, бетона и арматуры разных классов, расположенные в сечении бетон и арматура каждого класса вводятся в расчет по прочности со своим расчетным сопротивлением.

6.35. Расчет железобетонных элементов, усиливаемых бетоном, арматурой и железобетоном, следует производить по прочности для сечений, нормальных к продольной оси элемента, наклонных и пространственных (при действии крутящих моментов), а также на местное действие нагрузки (сжатие, продавливание, отрыв) в соответствии с требованиями разд.3 и с учетом наличия в усиливаемом элементе бетона и арматуры разных классов.

6.36. Расчет железобетонных элементов, усиливаемых бетоном, арматурой или железобетоном, следует производить по образованию, раскрытию и закрытию трещин, по деформациям в соответствии с требованиями разд.4 и дополнительными требованиями, связанными с наличием в железобетонном элементе деформаций и напряжений до включения в работу усиления, а также с наличием в усиленном элементе бетона и арматуры разных классов.

6.37. Расчет железобетонных элементов, усиливаемых напрягаемой арматурой, не имеющей сцепления с бетоном, следует производить для предельных состояний первой и второй групп в соответствии с требованиями разд.4 и 5 и дополнительными требованиями, связанными с отсутствием сцепления между арматурой и бетоном.

6.38. Минимальные размеры элементов усиления сечений бетоном и железобетоном необходимо принимать из расчета на действующие усилия с учетом технологических требований и не менее размеров, необходимых для выполнения требований разд.5 в части расположения арматуры и толщины слоя бетона.

6.39. Класс бетона усиления по прочности на сжатие следует принимать, как правило, равным классу бетона усиливаемых конструкций и не менее В15 для наземных конструкций и В12,5 - для фундаментов.

6.40. В тех случаях, когда усиление предусматривается производить после разгрузки усиливаемой конструкции, загружение следует производить после достижения бетоном усиления проектной прочности.

6.41. При усиении монолитным бетоном и железобетоном необходимо

предусматривать осуществление мероприятий (очистку, насечку, устройство шпонок на поверхности усиливаемой конструкции и др.), обеспечивающих прочность контактной зоны и совместную работу усиления с усиливаемой конструкцией.

6.42. При устройстве местного усиления только на длине поврежденного участка усиление необходимо распространять и на неповрежденные части, как правило, на длину не менее 500 мм и не менее:

пятикратной толщины бетона усиления;

длины анкеровки продольной арматуры усиления;

двойной ширины большей грани усиливаемого элемента (для стержневых конструкций).

6.43. Усиление элементов с ненапрягаемой арматурой под нагрузкой допускается производить приваркой дополнительной арматуры к существующей, если при действующей во время усиления нагрузке в данном сечении обеспечена прочность усиливаемого элемента без учета работы дополнительной арматуры.

Стыковые сварные соединения следует располагать вразбежку с расстоянием между ними вдоль стержней не менее 20d.

Приложение 1* Обязательное

Основные виды арматурной стали и область ее применения железобетонных конструкциях (в зависимости от характера действующих нагрузок и расчетной температуры)

Начало таблицы. (См. окончание)

Вид арматуры	Класс	Марка	Диаметр	Условия эксплуатации
и документы, регламентирующие ее	арматуры	стали	арматуры, мм	конструкции при статической
качество				
воздухе и в зданиях				в на открытом
температу-				отапли- неотапливаемых
				ваемых при расчетной
				зданиях ре, °C

ниже						до	ниже	ниже
минус						минус	минус	минус
до 55	до					30	30	до 40
минус						вк-	минус	минус
70						люч.	40	55
вк-							вк-	вк-
люч.							люч.	люч.
Стержневая	A-1	Ст3сп	6-40	+	+	+	+	+
+1								
горячеката-		Ст3пс	6-40	+	+	+	-	
-								
ная гладкая,		Ст3кп	6-40	+	+	-	-	
-								
ГОСТ 5781-82		Ст3сп	6-40	+	+	+	+	
+								
и ГОСТ		Ст3пс	6-40	+	+	+	-	
-								
380-71		Ст3кп	6-40	+	+	-	-	
-								
		Ст3Гпс	6-18	+	+	+	+	
+1								

Взамен ГОСТ 380-71 в части требований к сортовому и фасонному прокату постановлением Госстандарта СССР от 23 марта 1988 г. N 677 с 1 января 1990 г. введен в действие ГОСТ 535-88

См. также ГОСТ 380-94 "Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки", введенный в действие с 1 января 1998 г. постановлением Госстандарта РФ от 2 июня 1997 г. N 205

To же,		Ст3сп	5,5	+	+	+	+	
+								
ТУ 14-15-								
154-86								
Стержневая								

горячеката-	А-II	Ст5сп	10-40	+	+	+	+1
+1							
ная периода-		Ст5пс	10-16	+	+	+	+1
-							
ческого про-			18-40	+	+	-	-
-							
филия, ГОСТ		18Г2С	40-80	+	+	+	+
+1							
5781-82							
- -----							
+	Ac-	10ГТ	10-32	+	+	+	+
	II						
- -----							
-	A-	35ГС	6-40	+	+	+	+1
+	III	25Г2С	6-8	+	+	+	+
+1			10-40	+	+	+	+
-		32Г2Рпс	6-22	+	+	+	+1
- -----							
-	A-IV	80С	10-18	+	+	-	-
+2		20ХГ2Ц	10-32	+	+	+	+2
- -----							
+2	A-V	23Х2Г2Т	10-32	+	+	+	+
- -----							
+2	A-VI	20Х2Г2СР	10-22	+	+	+	+2
+2		22Х2Г2ТАЮ	10-22	+	+	+	+2
+2							
+2		22Х2Г2Р	10-22	+	+	+	+2
- -----							
To же,		22Х2Г2С	10-40	+	+	+	+2
+2							
ТУ 14-1-							
4235-87							

Стержневая									
термомехани-	Ат-	Ст5пс							
чески упроч-	IIIC	Ст5сп	10-32	+	+	+		+1	
ненная		Ст5пс							
периодичес-		Ст5сп							
кого профи-									
ля, ГОСТ									
10884-81									
Стержневая									
термомехани-	Ат-	20ГС	10-32	+	+	+		+	
чески упроч-	IV								
ненная									
периодичес-		25Г2С	10-32						
кого профи-	Ат-			+	+	+		+2	
ля, ГОСТ	IVC	28С, 35ГС	12-32						
10884-81									
		10ГС2,							
	Ат-	08Г2С,	10-32	+	+	+		+	
	IVK	25С2Р							
		20ГС,							
		20ГС2,							
	Ат-V	10ГС2,	10-32						
		08Г2С,							

		28C,						
		25Г2С						
-		———— ———— +	+	+	+	+		
		25С2Р,						
		35ГС	18-32					
		———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— ————						
-		————	20ГС,					
		Ат-	25С2Р,	18-32	+	+	+	+
-		ВК	35ГС					
		———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— ————						
-		————	Ат-	20ХГС2	10-28	+	+	+
		ВК						
		———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— ————						
-		————	Ат-	20ГС2,				
		VI	20ГС,	10-32	+	+	+	+
-			25С2Р					
		———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— ————						
-		————	Ат-					
		VII	20ХГС2	10-16	+	+	+	+
-		———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— ————						
-		————	Ат-					
		VII	30ХС2	10-28	+	+	+	-
		———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— ———— ————						
		————	Обыкновенная					
			арматурная	Вр-1	-	3-5	+	+
		+						+
		проволока						

периодичес-							
кого профи-							
ля, ГОСТ							
6727-80							
Высокопроч-							
ная арматур-	B-II;	-	3-8	+	+	+	+
+ ная проволо-	Br-						
ка, ГОСТ	II						
7348-81							
Арматурные							
канаты, ГОСТ	K-7	-	6-15	+	+	+	+
+ 13840-68							
Арматурные							
канаты, К-19	-	14	+	+	+	+	+
+ ТУ 14-4-							
22-71							
Стержневая,							
упрочненная	A-	25Г2С	6-40	+	+	+	-
- вытяжкой,	IIIв	35ГС	6-40	+	+	-	-
- периодичес-							
кого профиля							

и	ГОСТ	Ст3пс	6-40	+	+	+	-
-		Ст3кп	6-40	+	+	-	-
-		Ст3Гпс	6-18	+	+	+	+
+1							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
То же,		Ст3сп	5,5	+	+	+	+
+							
ТУ 14-15-							
154-86							

Взамен ГОСТ 380-71 в части требований к сортовому и фасонному прокату постановлением Госстандарта СССР от 23 марта 1988 г. N 677 с 1 января 1990 г. введен в действие ГОСТ 535-88

Стержневая							
горячеката-	A-II	Ст5сп	10-40	+	+	+1	-
ная периоди-		Ст5пс	10-16	+	+	+1	-
ческого про-			18-40	+	+1	-	-
фия, ГОСТ		18Г2С	40-80	+	+	+	+
+1							
5781-82							
	Ac-	10ГТ	10-32	+	+	+	+
+							
	II						
	A-	35ГС	6-40	+	+	+1	-
-							
	III	25Г2С	6-8	+	+	+	+
-							
			10-40	+	+	+	+1
-							
		32Г2Рпс	6-22	+	+	+1	-
-							

периодичес-		25Г2С	10-32					
кого профи-	Ат-			+	+	+		+2
ля,	ГОСТ	IVC	28С, 35ГС	12-32				
10884-81								
		10ГС2,						
	Ат-	08Г2С,	10-32	+	+	+		+
	IVK	25С2Р						
		20ГС,						
		20ГС2,						
	Ат-V	10ГС2,	10-32					
		08Г2С,						
		28С,						
		25Г2С						
				+	+	+		+
		25С2Р,						
		35ГС	18-32					
		20ГС,						
	Ат-	25С2Р,	18-32	+	+	+		+
	VK	35ГС						
		20ХГС2	10-28	+	+	+		+2
	VCK							
		Ат-	20ГС2,					

Арматурные канаты, ТУ 14-4- 22-71	К-19	-	14	+	+	+	+
Стержневая, упрочненная вытяжкой, периодичес- кого профиля	A-	25Г2С	6-40	+	+	-	-
		IIIв	35ГС	6-40	+	-	-

Приложение 2*
Обязательное

**Область применения проката из углеродистой стали обыкновенного
качества для закладных деталей**

Характеристика закладных конструкций, деталей расчетной	Прокат для закладных деталей предназначенных для работы при температуре, °C
до	до минус 30 включ. ниже минус 30
включ.	минус 40
толщина	прокат по толщина прокат по
88 проката,	ГОСТ 535-88 проката, ГОСТ 535- мм

ММ					
1.	Рассчитываемые на усилия от нагрузок:				
4-30	a) статических	СтЗкп2-1	4-30	СтЗпс5-1	
4-10	б) динамических и много- кратно повторяющихся	СтЗпс5-1	4-10	СтЗпс5-1	
11-30		СтЗсп5-1	11-30	СтЗсп5-1	
2.	Конструктивные (не рассчи- тываемые на силовые воз- действия)	СтЗкп2-1	4-30	СтЗкп2-1	
4-30					

Примечания: 1. Расчетную температуру принимают согласно указаниям [п.1.8](#).
 2. Для листового проката группа проката не устанавливается (СтЗкп2, СтЗпс5 и СтЗсп5).

Вместо указанного в таблице проката по ГОСТ 535-88 допускается применение фасонного и листового проката для строительных стальных конструкций по ГОСТ 27772-88:

C235 - вместо СтЗкп2-1,
 C245 - " СтЗпс5-1,
 C255 - " СтЗсп5-1.

4. При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применение проката из полуспокойной и спокойной стали вместо указанной в таблице соответственно кипящей и полуспокойной, а также применение проката групп II и III.

Приложения 3 и 4
исключены.

Приложение 5
Справочное

См. [графический объект](#) "Основные буквенные обозначения"

Основные буквенные обозначения

Усилия от внешних нагрузок и воздействий в поперечном сечении элемента

M – изгибающий момент;

N – продольная сила;

Q - поперечная сила;
T - крутящий момент.

Характеристика предварительно напряженного элемента

P - усилие предварительного обжатия, определяемое по [формуле \(8\)](#), с учетом потерь предварительного напряжения в арматуре, соответствующих рассматриваемой стадии работы элемента;

сигма_sp, сигма'_sp - предварительные напряжения соответственно в напрягаемой арматуре S и S' до обжатия бетона (при натяжении арматуры на упоры) либо в момент снижения величины предварительного напряжения в бетоне до нуля воздействием на элемент внешних фактических или условных сил, определяемые согласно указаниям [пп.1.23](#) и [1.28](#) с учетом потерь предварительного напряжения в арматуре, соответствующих рассматриваемой стадии работы элемента;

сигма_bp - сжимающие напряжения в бетоне в стадии предварительного обжатия, определяемые согласно указаниям [пп.1.28](#) и [1.29](#) с учетом потерь предварительного напряжения в арматуре, соответствующих рассматриваемой стадии работы элемента;

гамма_sp - коэффициент точности натяжения арматуры, определяемый согласно указаниям [п.1.27](#).

Характеристики материалов

R_b, R_bt, ser - расчетные сопротивления бетона осевому сжатию для предельных состояний соответственно первой и второй групп;

R_bt, R_bt, ser - расчетные сопротивления бетона осевому растяжению для предельных состояний соответственно первой и второй групп;

R_b, loc - расчетное сопротивление бетона смятию, определяемое по [формуле \(102\)](#);

R_bp - передаточная прочность бетона, назначаемая согласно указаниям [п.2.6*](#)

R_s , R_{s1} , s_{er} - расчетные сопротивления арматуры растяжению для предельных состояний соответственно первой и второй групп;

R_{sw} - расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению, определяемой согласно указаниям [п.2.28*](#)

R_{sc} - расчетное сопротивление арматуры сжатию для предельных состояний первой группы;

E_b - начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении;

E_s - модуль упругости арматуры.

Характеристики положения продольной арматуры в поперечном сечении элемента

S - обозначение продольной арматуры:

а) при наличии сжатой и растянутой от действия внешней нагрузки зон

сечения - расположенной в растянутой зоне;

б) при полностью сжатой от действия внешней нагрузки сечении - расположенной у менее сжатой грани сечения;

в) при полностью растянутом от действия внешней нагрузки сечении:

для внецентренно растянутых элементов - расположенной у более растянутой грани сечения;

для центрально растянутых элементов - всей в поперечном сечении элемента;

S' - обозначение продольной арматуры:

а) при наличии сжатой и растянутой от действия внешней нагрузки зон

сечения - расположенной в сжатой зоне;

б) при полностью сжатом от действия внешней нагрузки сечении - расположенной у более сжатой грани сечения;

в) при полностью растянутом от действия внешней нагрузки сечении

внецентренно растянутых элементов - расположенной у менее растянутой грани сечения.

Геометрические характеристики

b - ширина прямоугольного сечения; ширина ребра

таврового и
двутаврового сечений;

b_f , $b'f$ - ширина полки таврового и двутаврового сечений
соответствен-
но в растянутых и сжатых зонах;

h - высота прямоугольного таврового и двутаврового сечений;

h_f , $h'f$ - высота полки таврового и двутаврового сечений
соответствен-
но в растянутых и сжатых зонах;

a , a' - расстояния от равнодействующей усилий, в
арматуре
соответственно S и S' до ближайшей грани сечения;

h_0 , h'_0 - рабочая высота сечения, равная соответственно $h-a$
и $h-a'$;

x - высота сжатой зоны бетона;

$\frac{x}{p_o}$
ksi - относительная высота сжатой зоны бетона, равная ---;

s - расстояние между хомутами, измеренное по длине элемента;

e_0 - эксцентриситет продольной силы N относительно центра
тяжести
приведенного сечения, определяемый согласно указаниям [п.1.21](#);

e_{0p} - эксцентриситет усилия предварительного обжатия P
относительно
центра тяжести приведенного сечения, определяемый согласно
указаниям
[п.1.28](#);

e_0 , tot - эксцентриситет равнодействующей продольной
силы N и
усилия предварительного обжатия P относительно центра
тяжести
приведенного сечения;

e , e' - расстояния от точки приложения продольной
оси N до
равнодействующей усилий в арматуре соответственно S и S' ;

e_s , e_{sp} - расстояния соответственно от точки приложения
продольной

силы N и усилия предварительного обжатия P до центра тяжести площади сечения арматуры S ;

l - пролет элемента;

l_0 - расчетная длина элемента подвергающегося действию сжимающей продольной силы; значение l_0 принимается по [табл. 32](#) и [п. 3.25](#);

i - радиус инерции поперечного сечения элемента относительно центра тяжести сечения;

d - номинальный диаметр стержней арматурной стали;

A_s, A'_s - площади сечения ненапрягаемой и напрягаемой арматуры соответственно S и S' ; при определении усилия предварительного обжатия P - площади сечения ненапрягаемой части арматуры соответственно S и S' ;

A_{sp}, A'_{sp} - площади сечения напрягаемой части арматуры соответственно S и S' ;

A_{sw} - площадь сечения хомутов, расположенных в одной нормальной к продольной оси элемента плоскости, пересекающей наклонное сечение;

A_s, inc - площадь сечения отогнутых стержней, расположенных в одной наклонной к продольной оси элемента плоскости, пересекающей наклонное сечение;

μ - коэффициент армирования, определяемый как отношение площади сечения арматуры S к площади поперечного сечения элемента bh_0 без учета свесов сжатых и растянутых полок;

A - площадь всего бетона в поперечном сечении;

A_b - площадь сечения сжатой зоны бетона;

A_{bt} - площадь сечения растянутой зоны бетона;

A_{red} - площадь приведенного сечения элемента, определяемая согласно
указаниям [п.1.28](#);

A_{loc1} - площадь смятия бетона;

S'_b0 , S_b0 - статистические моменты площадей сечения
соответственно
сжатой и растянутой зон бетона относительно нулевой линии;

S_s0 , S'_s0 - статистические моменты площадей сечения
арматуры
соответственно S и S' относительно нулевой линии;

I - момент инерции сечения бетона относительно центра
тяжести
сечения элемента;

I_{red} - момент инерции приведенного сечения элемента
относительно
его центра тяжести, определяемый согласно указаниям [п.1.28](#);

|
|

I_s - момент инерции площади сечения арматуры относительно
центра
тяжести сечения элемента;

I_b0 - момент инерции площади сечения сжатой зоны
бетона
относительно нулевой линии;

I_{s0} , I'_{s0} - моменты инерции площадей сечения
арматуры
соответственно S и S' относительно нулевой линии;

W_{red} - момент сопротивления приведенного сечения
элемента для
крайнего растянутого волокна, определяемый как для упругого
материала
согласно указаниям [п.1.28](#).